


proj. RR1
w istn. wnętr


P_I=1,8 kW
k=0,7
P_I=1,26 kW

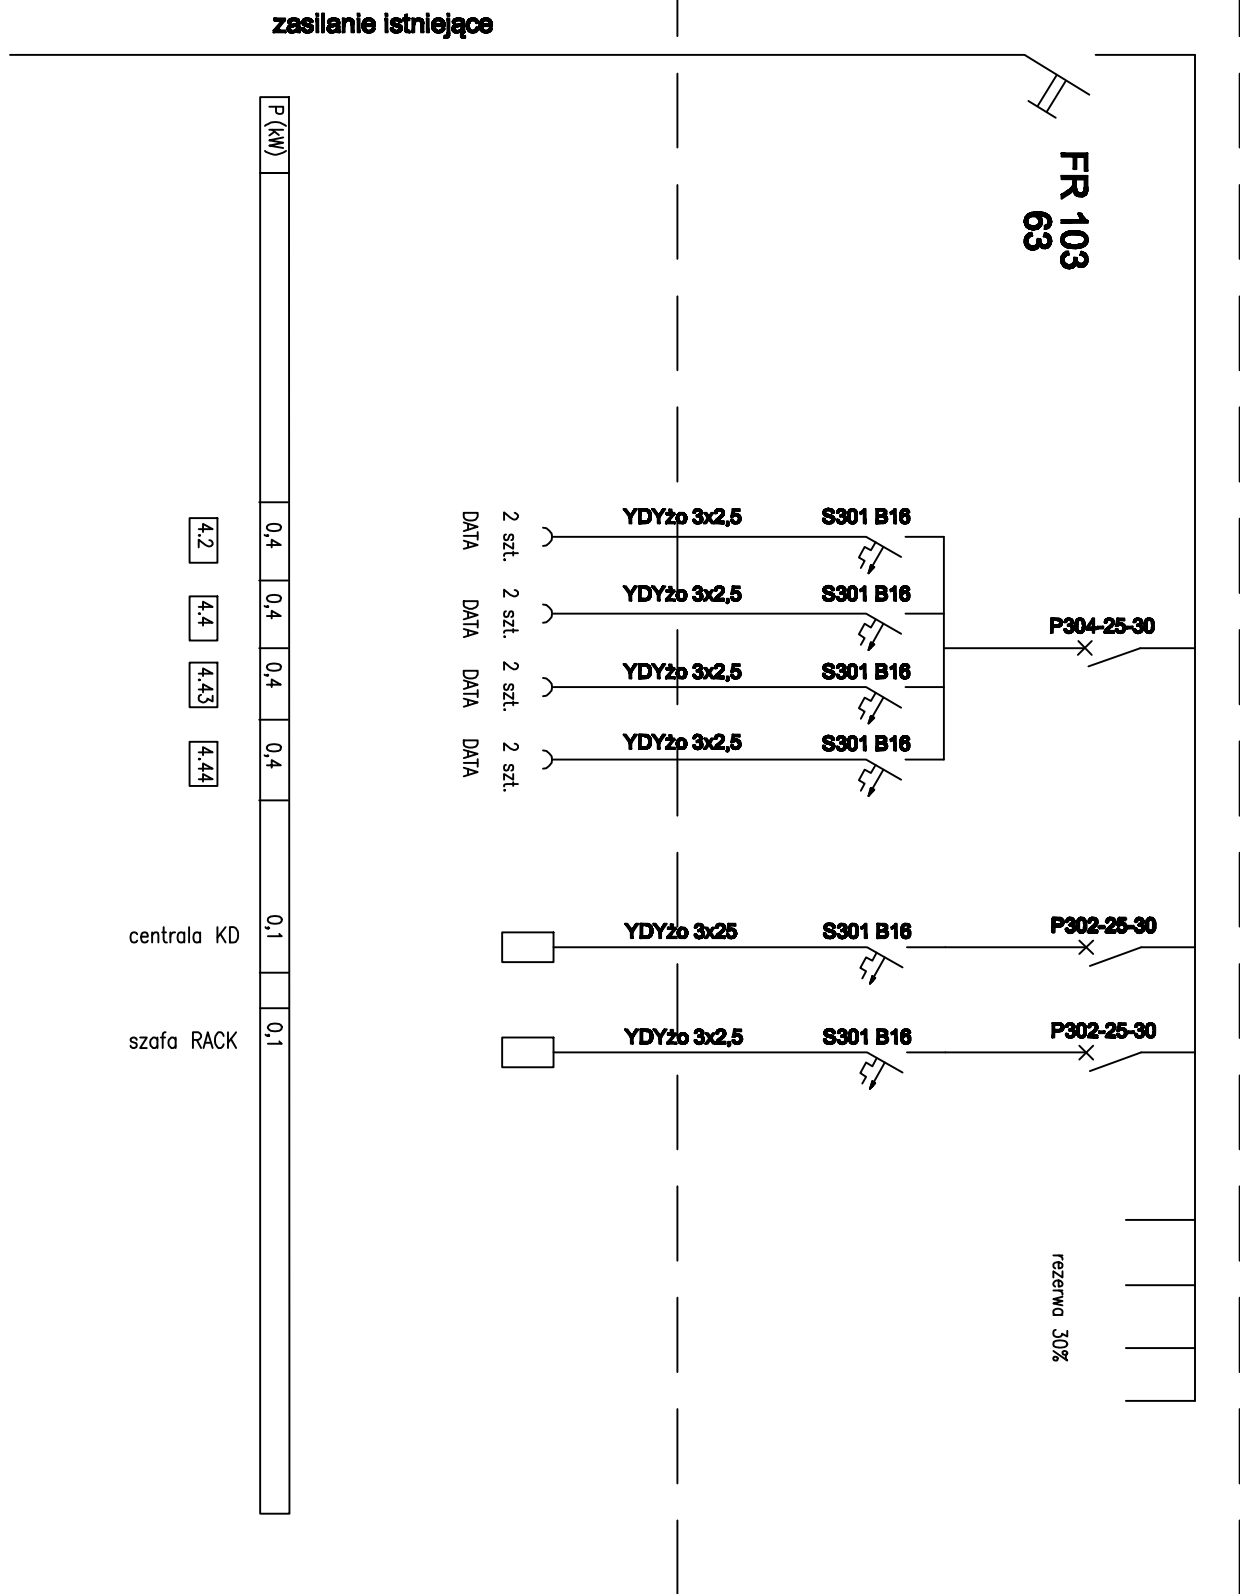

przebieganie poszczególnych obwodów między rozdziałnie RP1 i RR1 zgodnie z wytycznymi i zapotrzebowaniem pracowników oddziału

proj. RR2
w istn. węzle

P_I=2,2 kW
k=0,7
P_I=1,54 kW

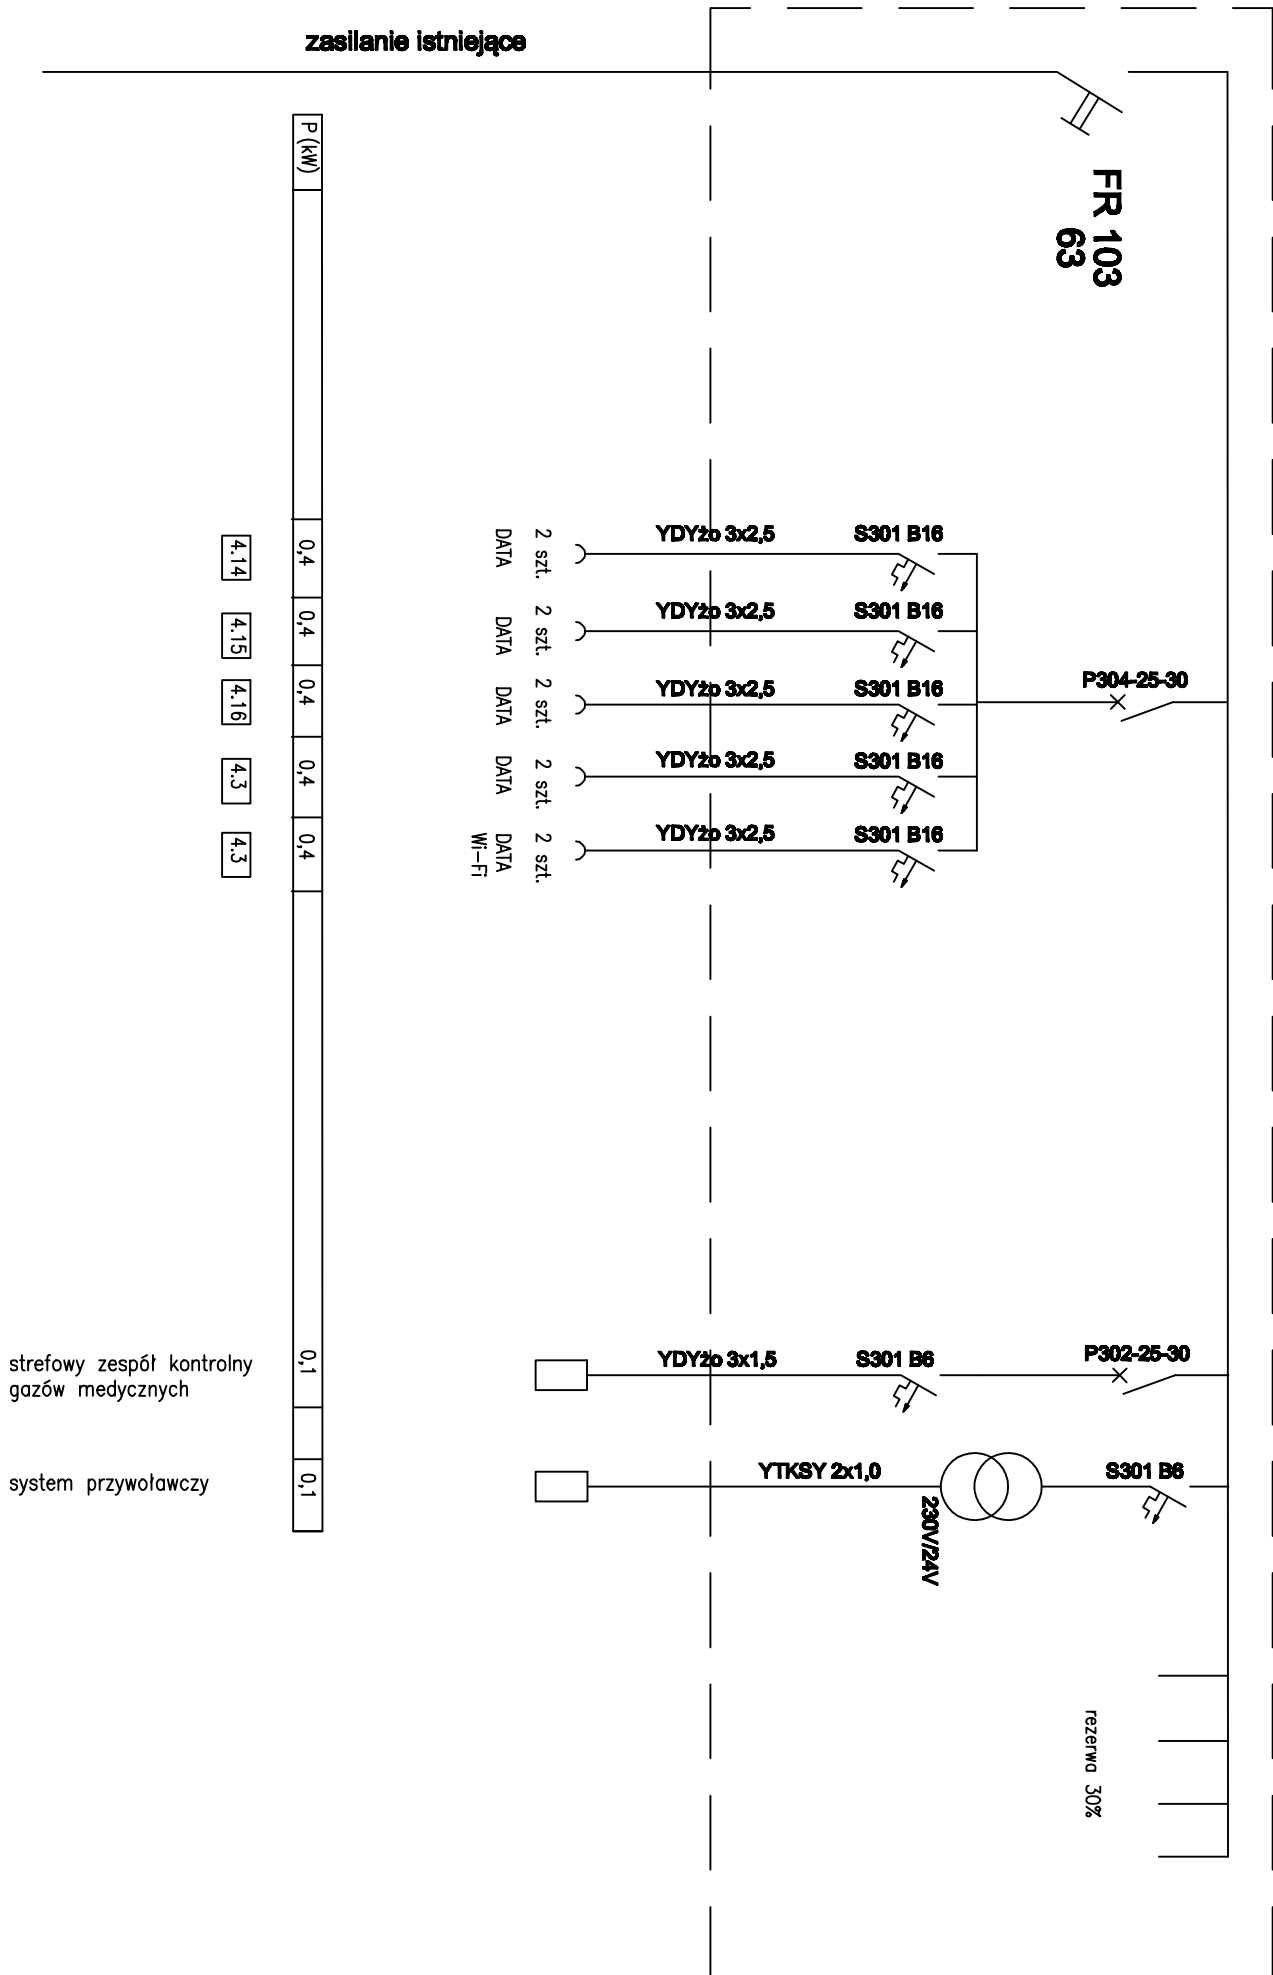

przebiecie poszczególnych obwodów między rozdzielnie RP1 i RR1 zgodnie z wytycznymi i zapotrzebowaniem pracowników oddziału

[illegible]