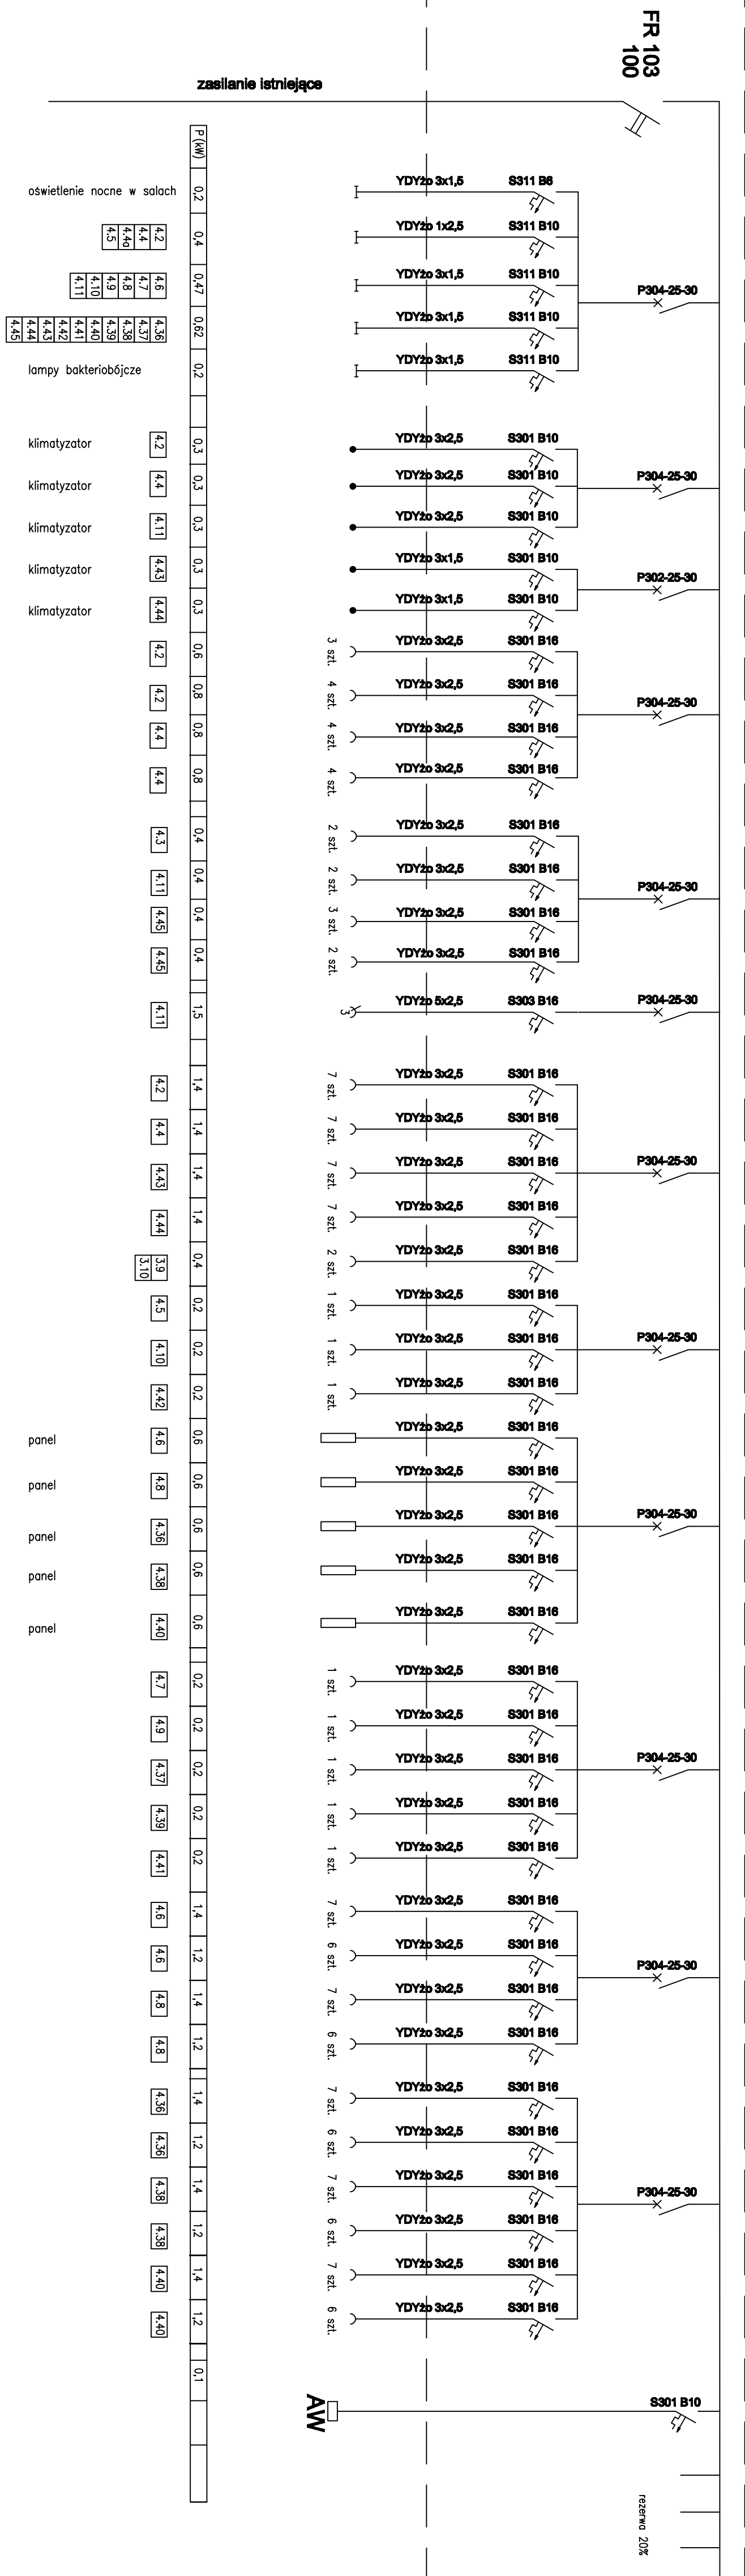


proj. RP1  
w istn. wnęce

**P<sub>I</sub>=32,29 kW**  
**k=0,7**  
**P<sub>I</sub>=22,6 kW**

[illegible]