



RZUT




RZUT SUFITU

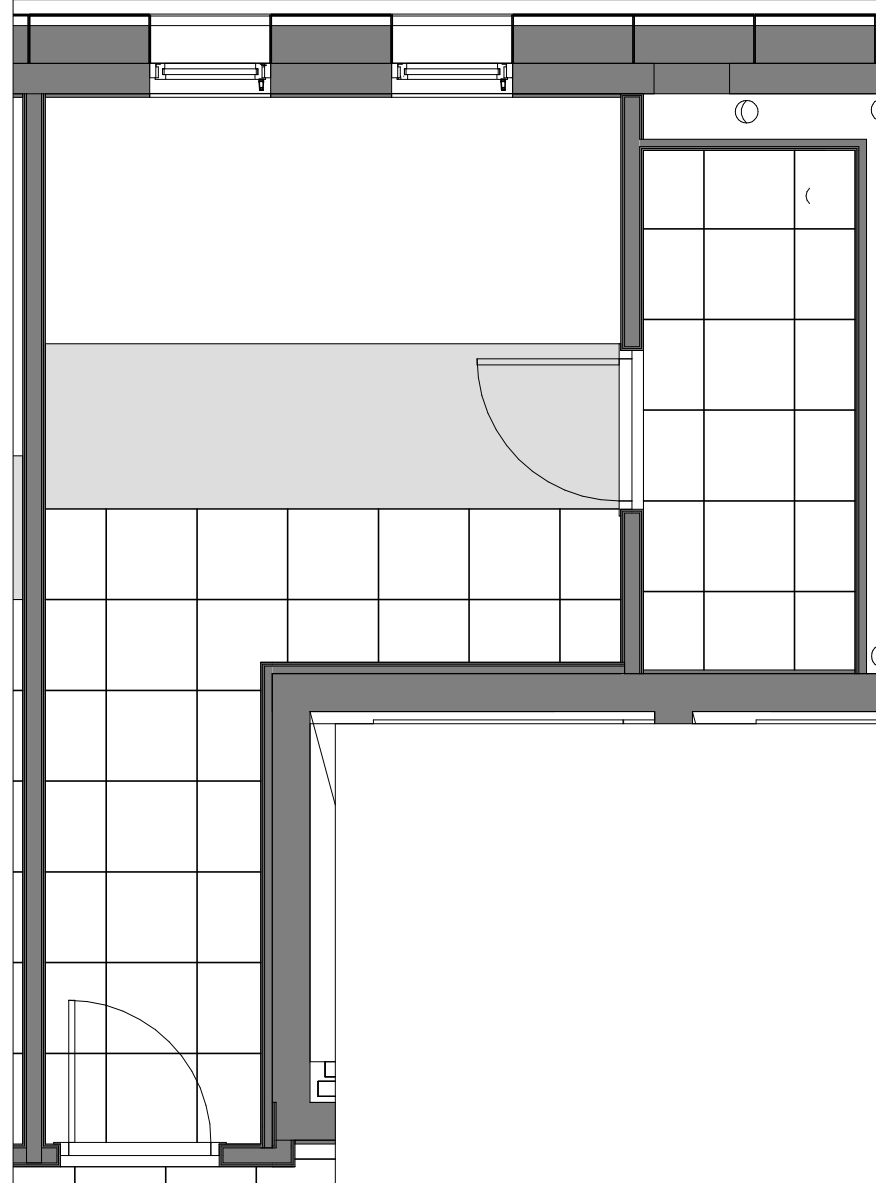


KLAD SCIANY A

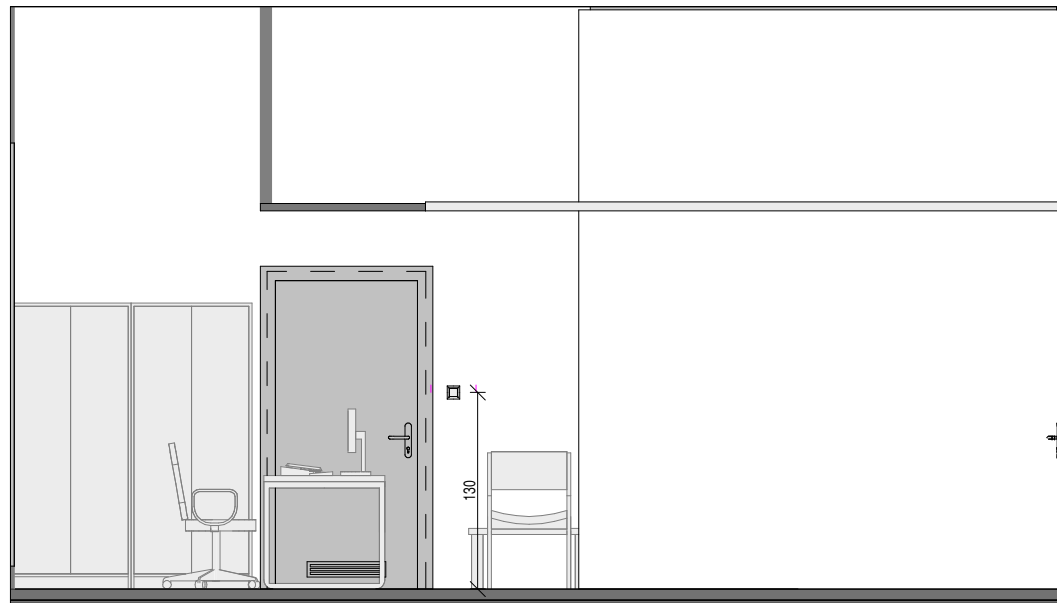

KLAD SCIANY B

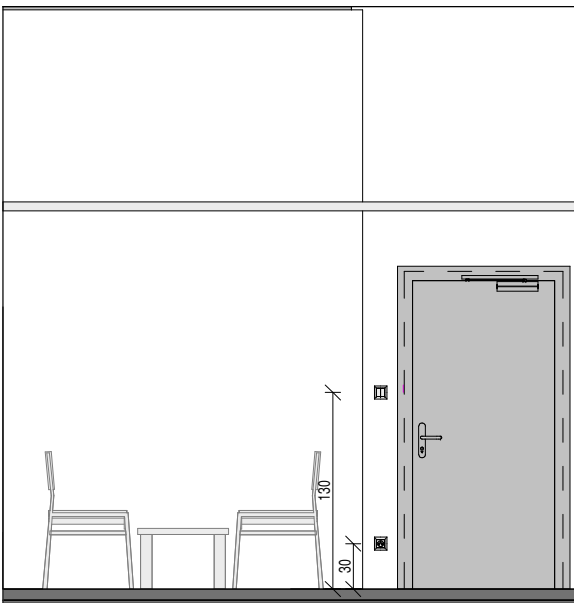


KLAD SCIANY C

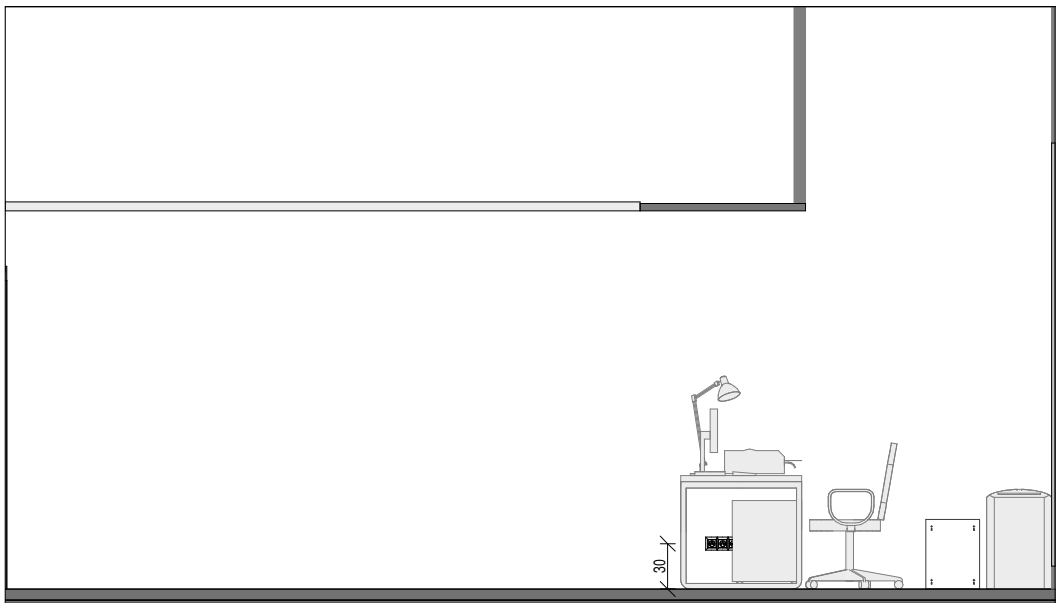


KLAD SCIANY D

TYPOWY POKÓJ POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (OL 2.212) legenda wyposażenia				
Oznaczenie	Opis	Opis szczegółowy	Schemat	Ilość [szt]
Ba8	krzesło miękkie typu fotel	Krzesło konferencyjne na płozie sztaplowanej - siedzisko i oparcie z tworzywa tapicerowane z tkaniny zmywalnej np. Valencia lub Silvertex - produkty podane jako referencyjne, w kolorze zaleconym kondygracji. Metalowy pręt o przekroju fi 11 mm – metalik (lakierowany proszkowo). Siedzisko i oparcie tapicerowane, pianka ciepła - gęstość 35 kg/m3, maskownica szara. Stopy z wkładką filową. Funkcja sztaplowania na wózek do transportu. Krzesło spełniające Normę EN 13761.		2
Bb1	fotel obrotowy z podłokietnikami	Krzesło pracownicze - krzesło obrotowe, przód oparcia tapicerowany z tkaniny zmywalnej np. Valencia lub Silvertex - produkty podane jako referencyjne (jedynie w dziale administracji i sali audiowizualnej w klaninie standardowej - 68 szt.). Tył z tworzywa, mechanizm z regulacją wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego, mechanizm wysuwu siedziska. Podstawa pięciopromienna poliamidowa w kolorze czarnym. Słesał - rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Podłokietnik stały, poliamidowy. Kolor podłokietnika: czarny. Sklejka lśnista: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3.		1
Ck4.1	szafa na dokumenty 80x42x189	Szafa na dokumenty dwuczęściowa - kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy z wzonka Kronospan, 5H, z zamkami, 2H zamknięte, 3H otwarte. Wymiary 80x42x189 cm. Wnęcie dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubości 3 mm. Korpus (w tym także ściana tylna), drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Boki szafy oklejowane 4 stronnie obrzeżem PCV. Poki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Zamek baszkiwłowy, trzy punktowy, z możliwością zastosowania Master Key. Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Poki mocowane na system TITUS składający się z 2 części - pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, - druga część jest zamontowana pod półką w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu. Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 250000 cykli, producent Blum, Hettich lub równoważne. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi - system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. Zawias 110 stopni, kół otwarcia drzwi 110 stopni. Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi - system CLICK. Regulator poziomowania stopy z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm - regulacja od wewnątrz.		2

TYPOWY POKÓJ POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (OL 2.212) legenda wyposażenia				
Oznaczenie	Opis	Opis szczegółowy	Schemat	Ilość [szt]
Cm1	kontener mobilny z 4 szufladami	kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzonka Kronospan, wykonany z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 18 mm. Wnęcie górny kontenera doślawego wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. 25 mm. Szuflady metalowe, w kolorze białym. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych metalowych. Zamek centralny z opcją Master Key, kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Wszystkie obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze korpusu, (wierzchołki górne oklejone PCV gr. 2mm; pozostałe elementy oklejone PCV gr. 0,8mm). Uchwyty o rozstawie 128mm, malowane proszkowo na kolor: biały. Półmek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na prowadnicach kulkowych.		1
Da8a	biurko z blendą 180x80cm	Blat biurka i wierzchołki szaf wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm. Niskopółność De-2,00. Słesał biurka - płoca wykonana z rury 70x30mm, tolerancja wymiarowa ± 5%, ze ścianką gr. 1,5mm malowaną proszkowo, biurko wyposażone w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 50x30mm. Blat w kolorze dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z kołkami Kronospan, słesał biurka w kolorze białym.		1
Db2.1	stolik kawowy prostokątny 60 x 80	Stolik kawowy prostokątny 80x60x46cm - kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy. Słesał - metalowy o profilu 50x50, tolerancja wymiarowa ± 5%. Blat - płyta melaminowana o grubości 18mm, oklejona 2mm PCV. Dystans między blatem a słesałem.		1
Ea1	zestaw komputerowy HIS - komputer , monitor 24"	zestaw komputerowy HIS - komputer , monitor 24"		1
Eb6	drukarka A4 cz-b	drukarka A4 cz-b		1
Ec1	telefon, typ 1, wg opracowania branży telekomunikacyjnej	Telefon IP, wersja uproszczona z możliwością montażu na ścianie, obsługujący pojedynczą linię telefoniczną.		1
Ed1	lampka biurowa	Lampa biurkowa regulowana (ramię i kłosał) - kłosał, podstawa, trzonek - stal, chromowana powłoka. Lampka przystosowana do żarówki dającej 400 lumenów.		1
Ee1	niszczarka do papieru	niszczarka do papieru		1
Fa4	pojemnik na odpadki 18L, biurowy otwarty	pojemnik na odpadki 18L, biurowy otwarty		1

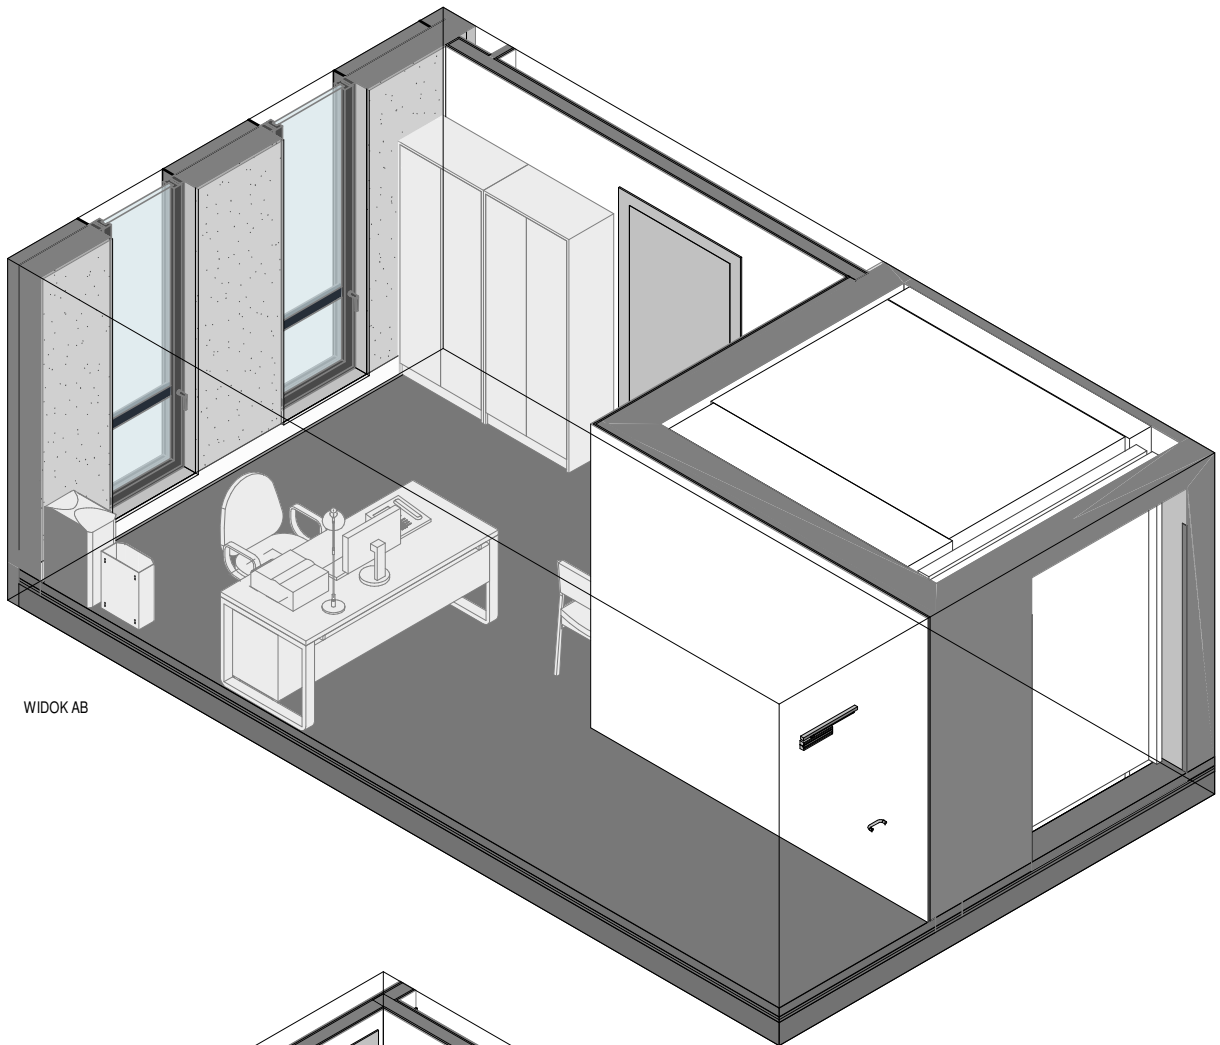

WIDOK AB

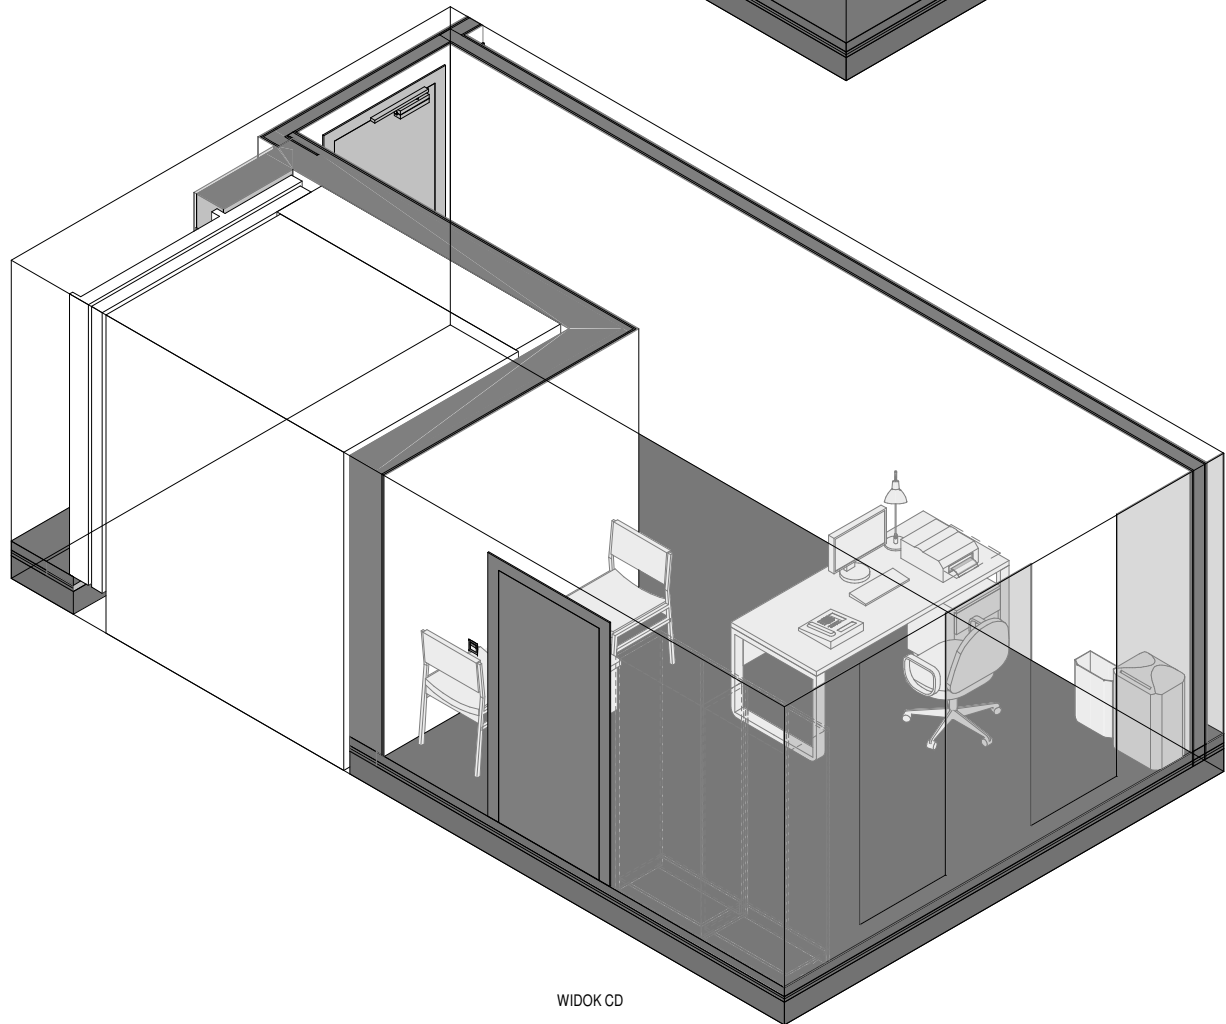

WIDOK CD

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, ark.27, obręb Gołecin,
ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007	
	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/POOK/06	
	mgr inż. arch. Marzena Pionk		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009	

Numer projektu Numer rysunku / Rewizja /

IBG-P_159_16 IP159_PW_DR_IIW.11034-C

Tytuł rysunku TYPOWY POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (OL 2.212)

Data	04/2020	Branża	ARCHITEKTURA	Faza	Projekt wykonawczy	Skala	1 : 50	Nr strony	
------	---------	--------	--------------	------	--------------------	-------	--------	-----------	--