


UWAGA: wszystkie wymiary konstrukcyjne, kanałów wentylacyjnych oraz prowadzenie instalacji, zweryfikować podczas prac budowlanych, po odkryciu dotychczasowych elementów instalacyjnych. Wyburzenia starych kanałów murowanych ustalić z konstruktorem, podczas prowadzenia prac. Prowadzenie instalacji zweryfikować po odsłonięciu istniejących elementów.

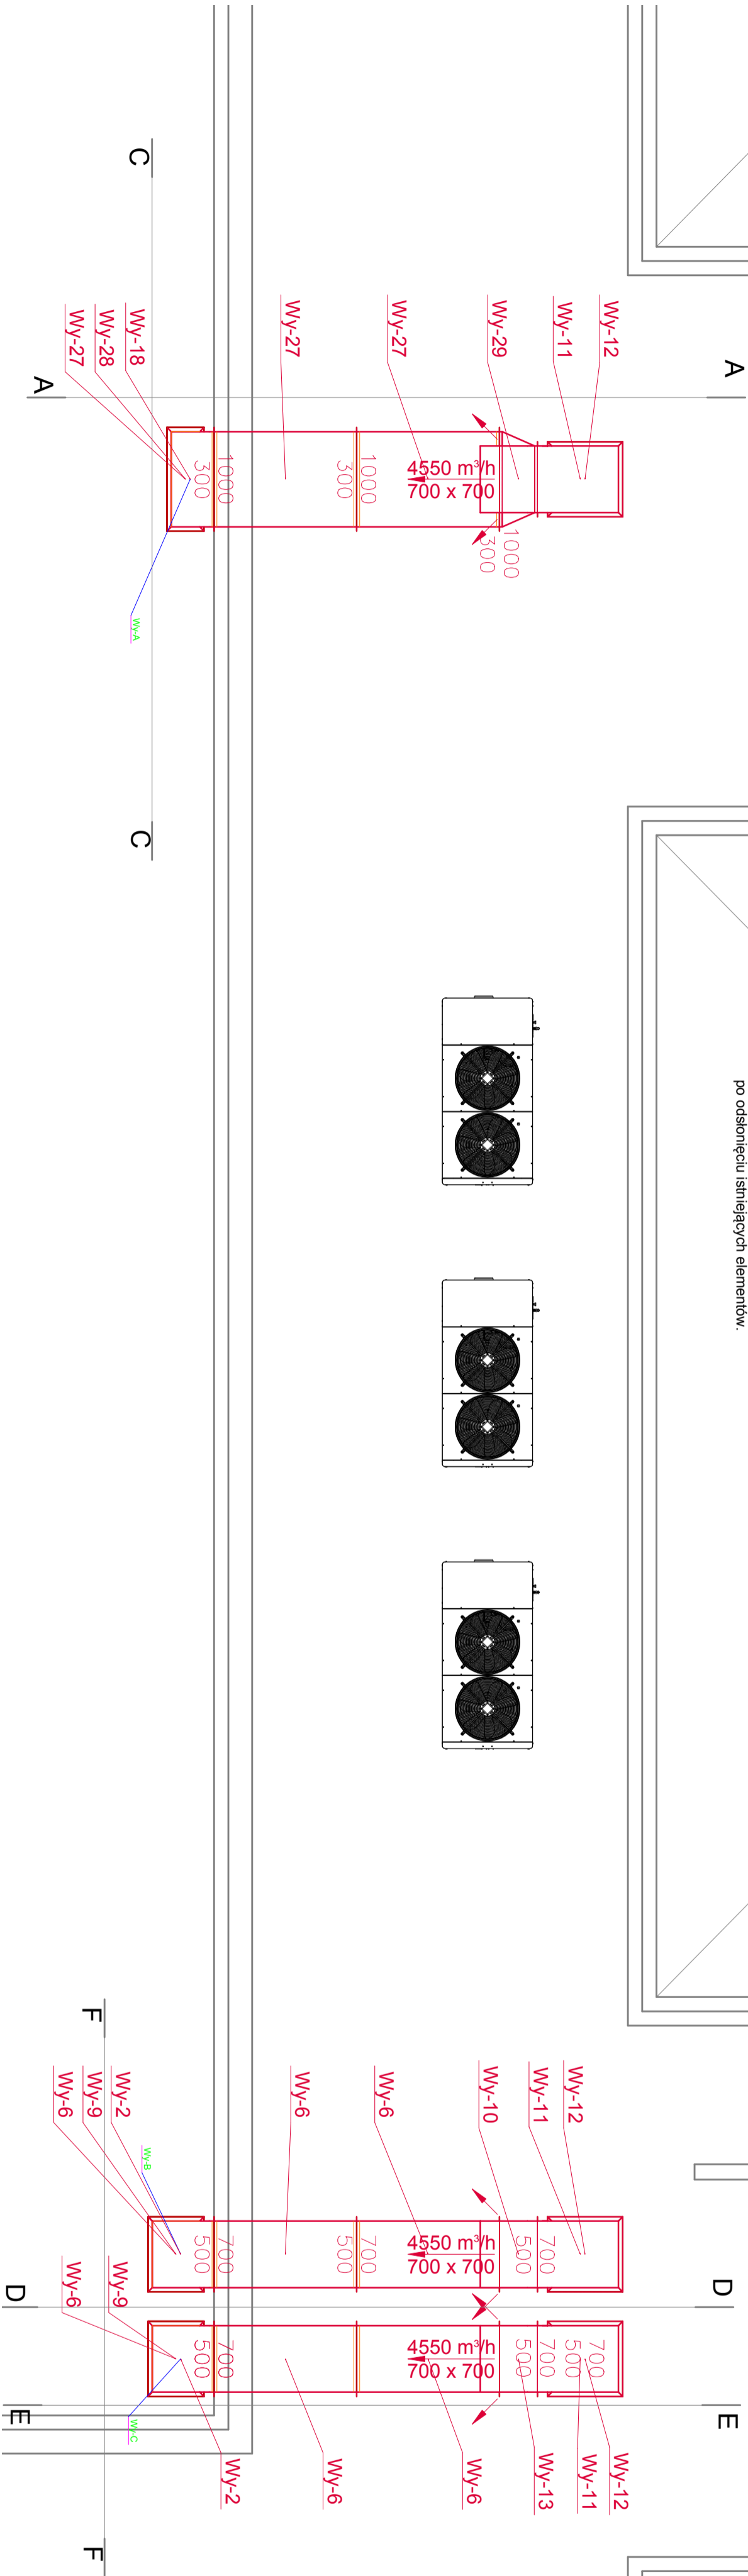

OZNACZENIA

- Instalacja wywiewna
- Instalacja nawiewna
- Instalacja wyrzutowa
- Instalacja czepna

INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
OBIEKT	Collegium Novum w Poznaniu Al. Niepodległości 4		
NAZWA PROJEKTU	Projekt układów wentylacyjnych zasilających sale wykładowe C1,C2,C3		
NAZWA RYSUNKU	Instalacja wentylacji – rzut dachu		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. J. SURMACIEWICZ		
SKALA	1:50	DATA: 09.2020r.	RYS. NR W-02