


Obudowę kanałów wykonać z bloczków betonowych, zaizolować termicznie i zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci.

UWAGA: zmiana instalacji wentylowej rozpatrywać łącznie z projektem instalacji z 09.2020.

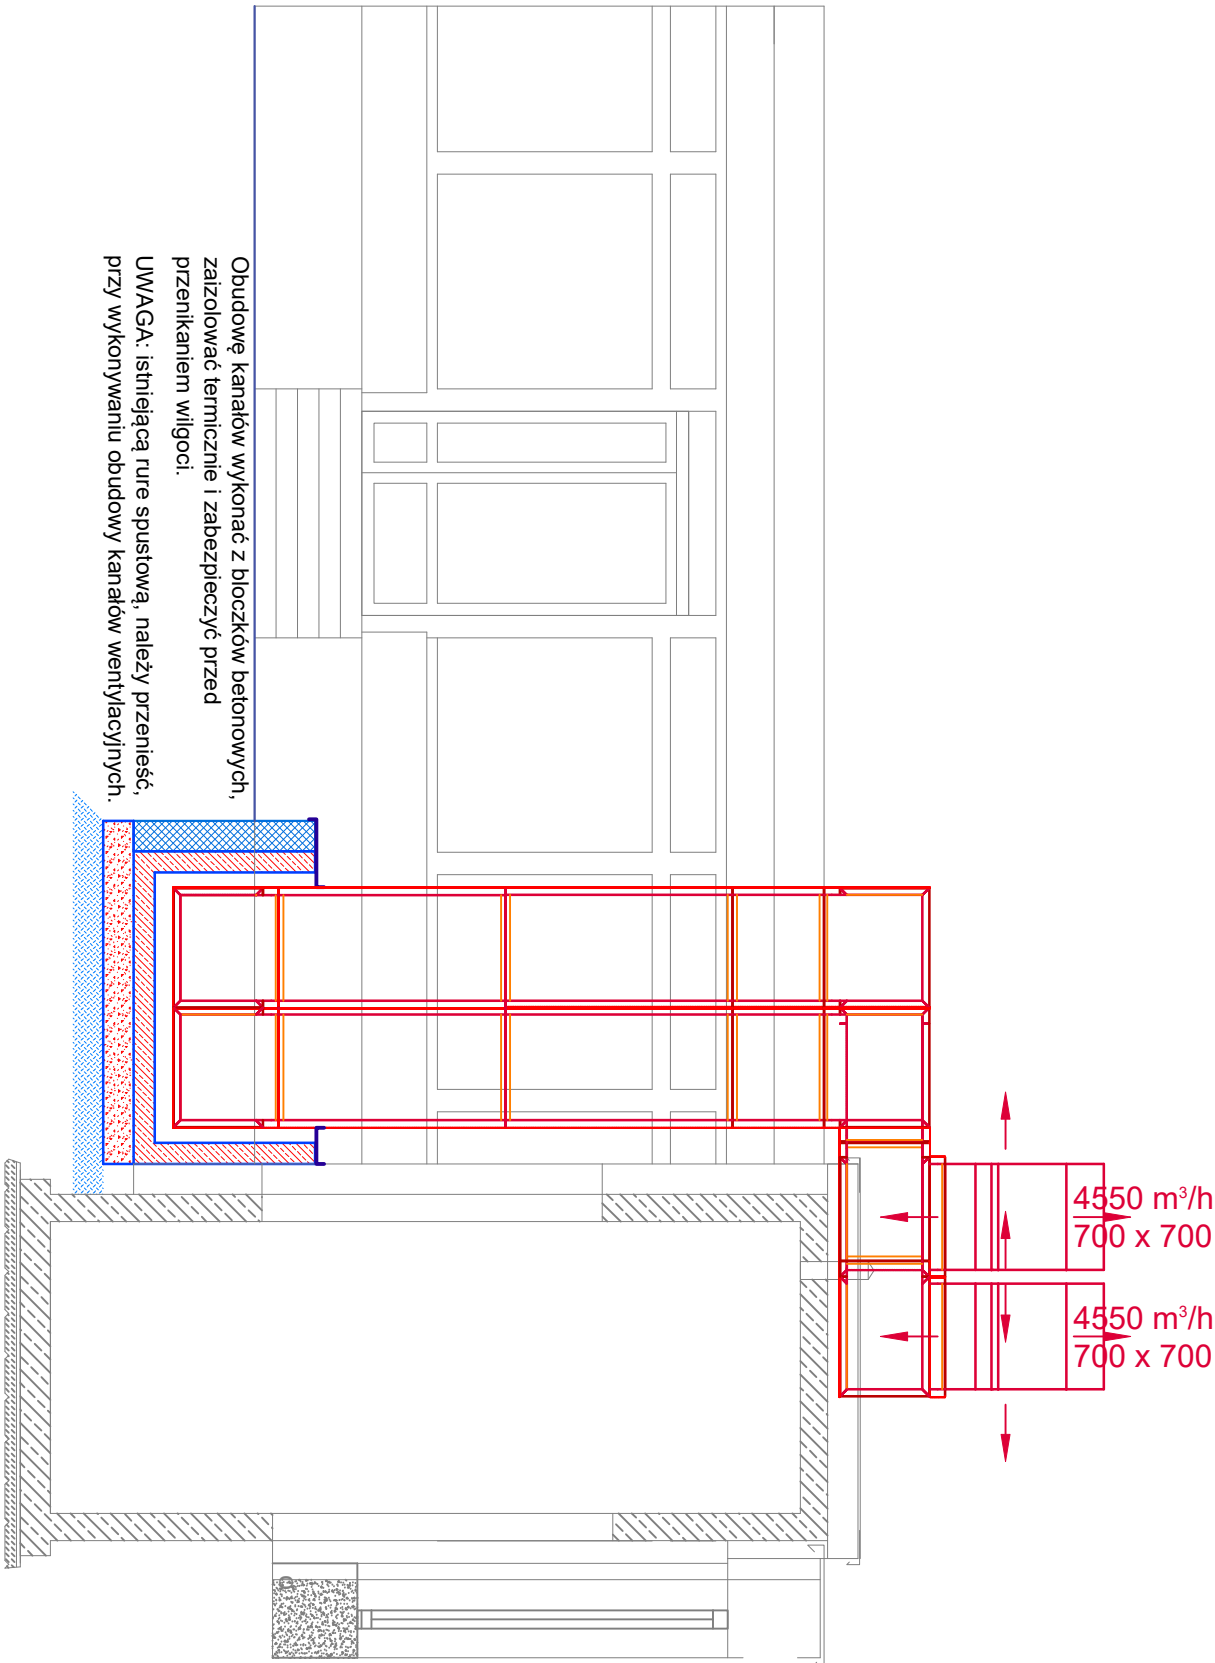

Obudowę kanałów wykonać z bloczków betonowych, zaizolować termicznie i zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci.

UWAGA: istniejącą rurę spustową, należy przenieść, przy wykonywaniu obudowy kanałów wentylacyjnych.

OZNACZENIA



INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
OBIEKT	Collegium Nowum w Poznaniu Al. Niepodległości 4		
NAZWA PROJEKTU	Projekt układów wentylacyjnych zasilających sale wykładowe C1,C2,C3		
NAZWA RYSUNKU	Instalacja wyrzutowa korekta – widok.		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. J. SURMACEWICZ		
SKALA	1:50	DATA: 03.2021r.	RTS. NR W-05