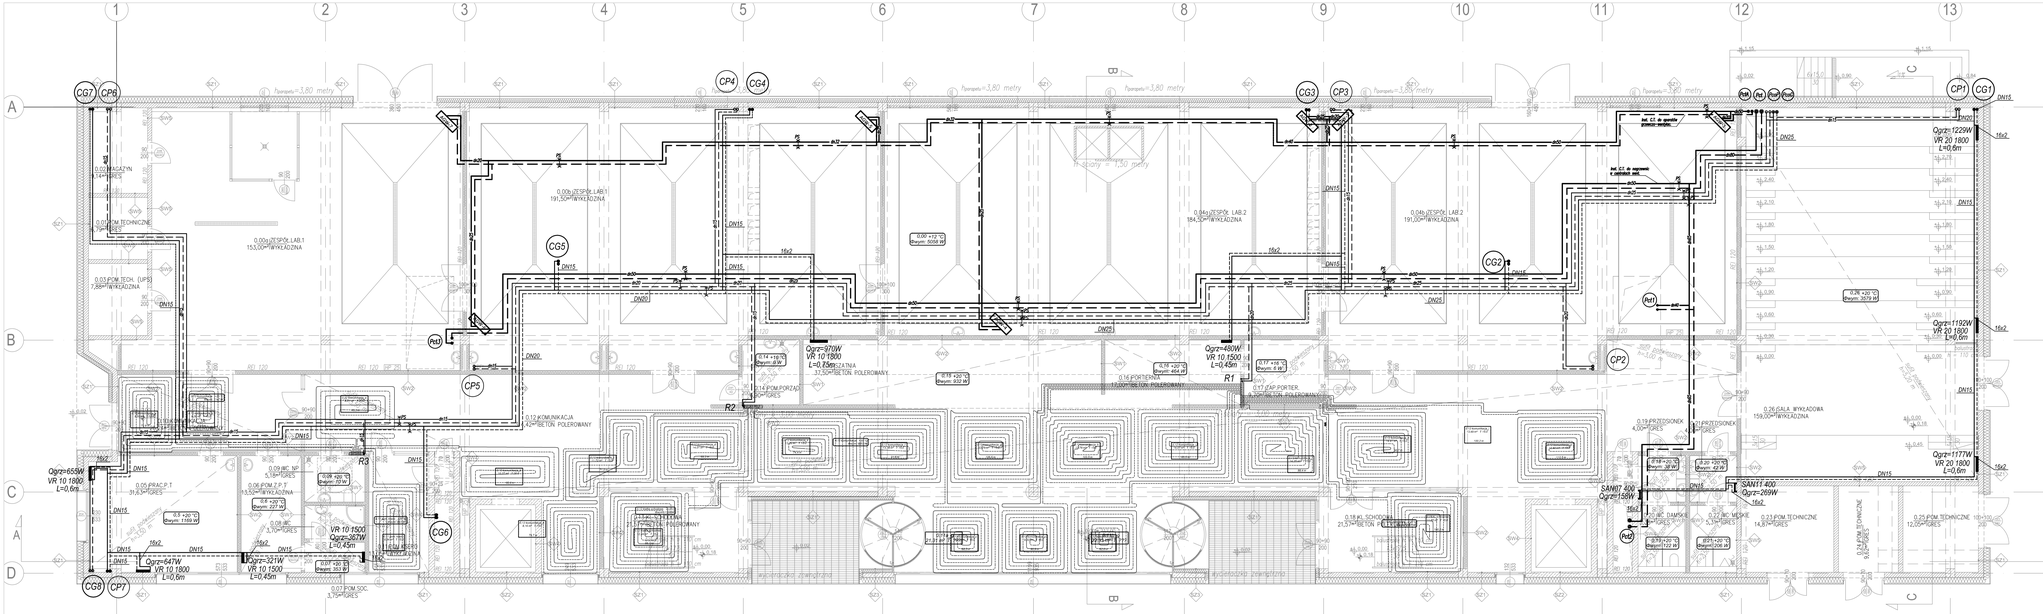
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C
A
D
CG7
CP8
CP4
CG4
CG3
CP3
CP1
CG1
CG5
CG2
CP5
CP2
CG6
CG8
CP7
Pd1
R1
R2
0.00 MAGAZYN 3,14 m²/RES
0.00a ZESPÓŁ LAB.1 191,50 m²/WYKŁADZINA
0.00b ZESPÓŁ LAB.1 153,00 m²/WYKŁADZINA
0.00 KOM.TECHNICZNE 1,79 m²/RES
0.03 POM.TECH. (UPS) 7,88 m²/WYKŁADZINA
0.04a ZESPÓŁ LAB.2 184,5 m²/WYKŁADZINA
0.04b ZESPÓŁ LAB.2 191,00 m²/WYKŁADZINA
0.05 PRAC.P.T 31,63 m²/RES
0.06 POM.T.P.T 33,50 m²/WYKŁADZINA
0.09 WC NP 5,58 m²/RES
0.10 KOMUNIKACJA 74,2 m² BETON POLEROWANY
0.11 KOMUNIKACJA 21,57 m² BETON POLEROWANY
0.12 KOMUNIKACJA 74,2 m² BETON POLEROWANY
0.13 KOMUNIKACJA 33,50 m² BETON POLEROWANY
0.14 POM.PORZĄD. 3,75 m²/RES
0.15 SCHODY 21,57 m² BETON POLEROWANY
0.16 PORTIERNIA 1,00 m² BETON POLEROWANY
0.17 ZAP.PORTIER 1,00 m² BETON POLEROWANY
0.18 KL.SCHODOWA 21,57 m² BETON POLEROWANY
0.19 PRZETOCZNIK 4,00 m²/RES
0.20 PSONOS 4,00 m²/RES
0.21 WC DAMSKIE 5,37 m²/RES
0.22 WC MĘSKIE 5,37 m²/RES
0.23 POM.TECHNICZNE 14,87 m²/RES
0.25 POM.TECHNICZNE 12,00 m²/RES
0.26 HALA WYKŁADOWA 159,00 m²/WYKŁADZINA
0.07 POM.SOC. 3,75 m²/RES
Qgrz=655W VR 10 1800 L=0,6m
Qgrz=647W VR 10 1800 L=0,6m
Qgrz=321W VR 10 1500 L=0,45m
VR 10 1500 Qgrz=367W L=0,45m
Qgrz=970W VR 10 1800 L=0,75m
Qgrz=480W VR 10 1500 L=0,45m
Qgrz=1229W VR 20 1800 L=0,6m
Qgrz=1192W VR 20 1800 L=0,6m
Qgrz=1177W VR 20 1800 L=0,6m
SANIT 400 Qgrz=158W
SANIT 400 Qgrz=269W
0.00 +20 °C Φwym= 5058 W
0.01 +20 °C Φwym= 4210 W
0.02 +20 °C Φwym= 1168 W
0.03 +20 °C Φwym= 70 W
0.04 +20 °C Φwym= 227 W
0.05 +20 °C Φwym= 1168 W
0.06 +20 °C Φwym= 3579 W
0.07 +20 °C Φwym= 224 W
0.08 +20 °C Φwym= 932 W
0.09 +20 °C Φwym= 464 W
0.10 +16 °C Φwym= 6 W
0.11 +16 °C Φwym= 48 W
0.12 +20 °C Φwym= 38 W
0.13 +20 °C Φwym= 42 W
0.14 +20 °C Φwym= 722 W
0.15 +20 °C Φwym= 1208 W
Transparis.=3,80 metry
Transparis.=1,20 metry
Transparis.=3,80 metry
Transparis.=3,80 metry
Transparis.=3,80