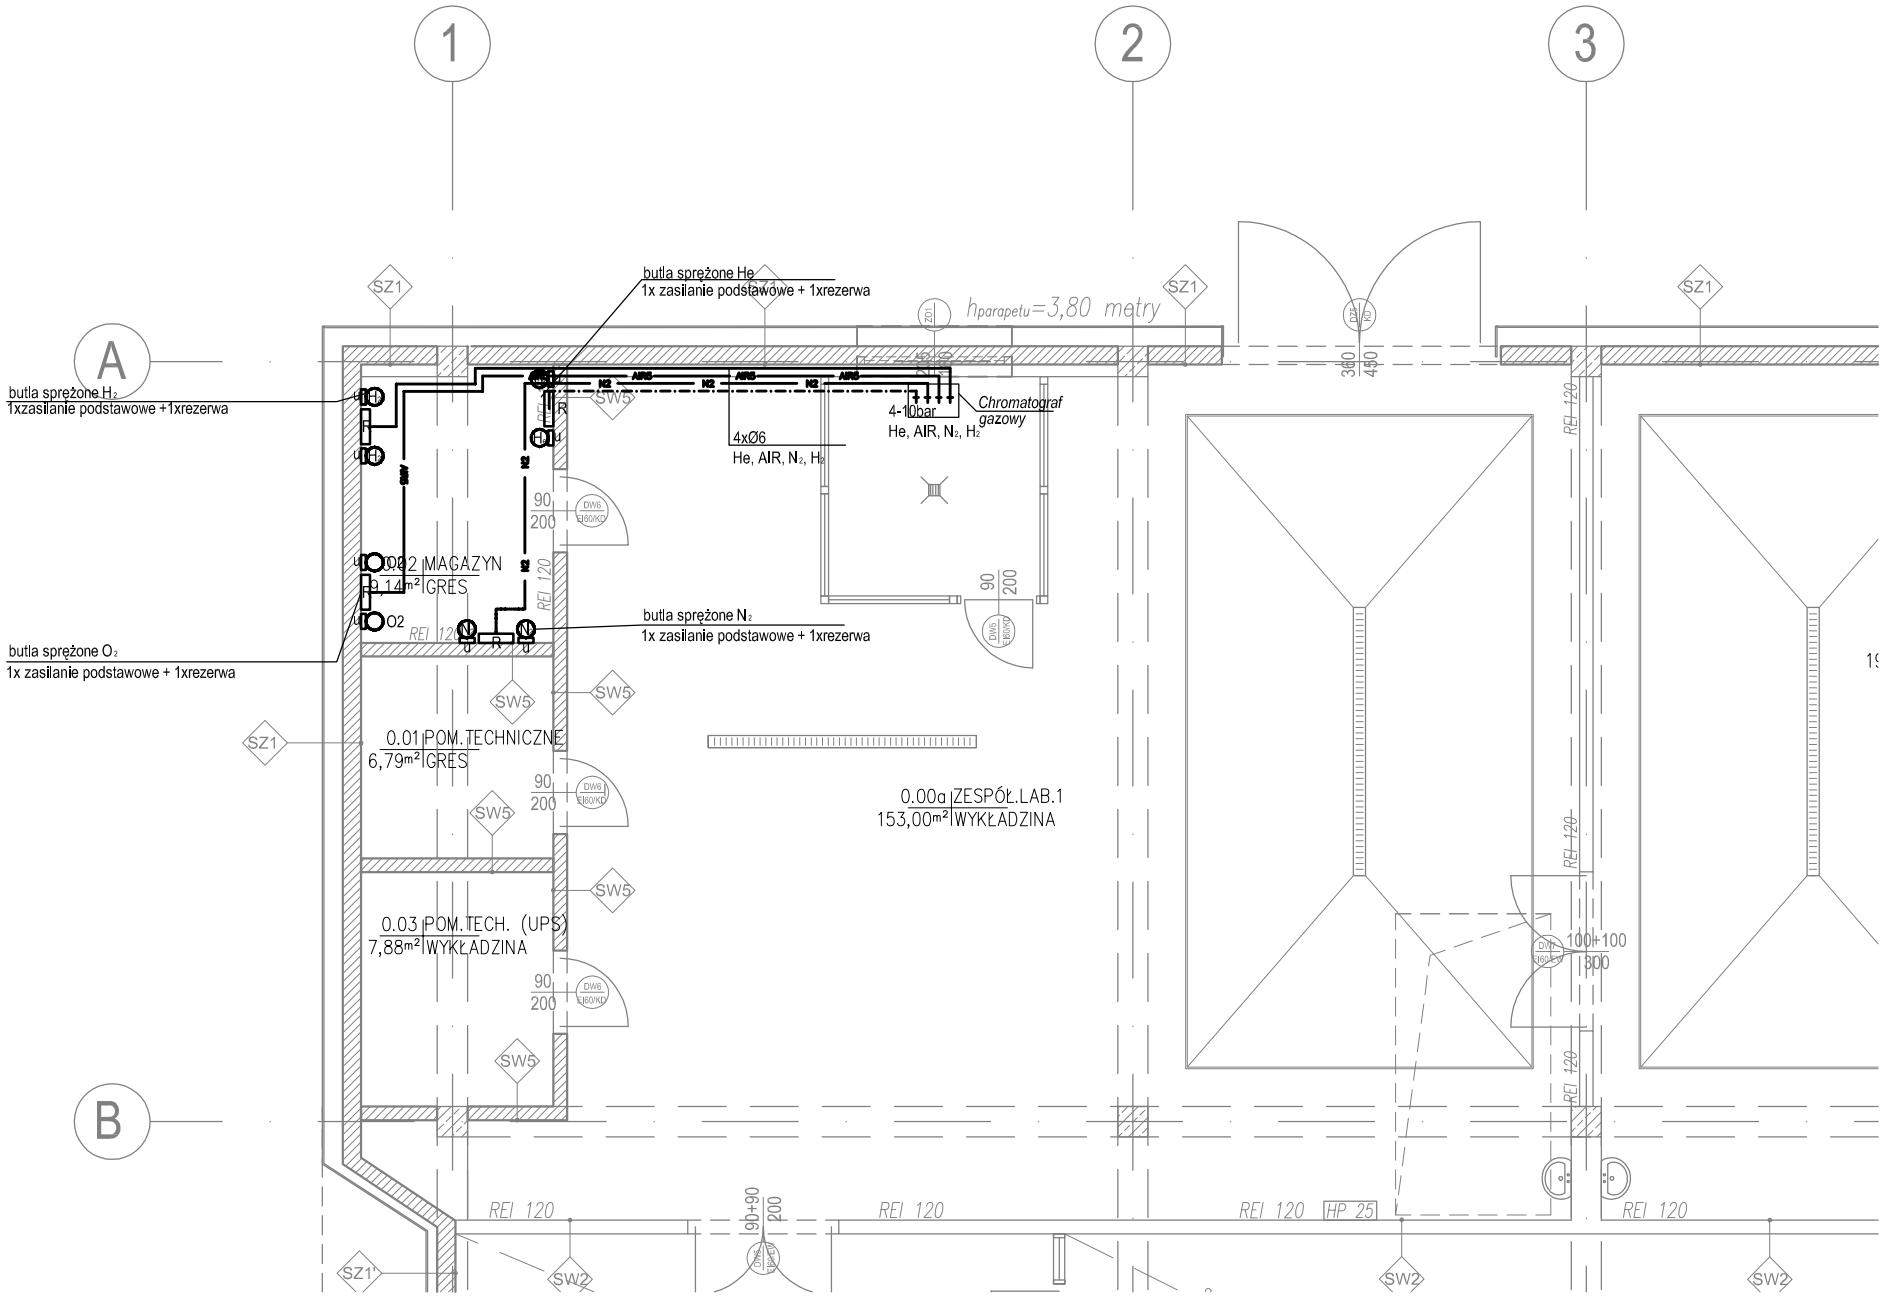

LEGENDA

———	*Instalacja wodoru*
—— AIR5 ——	*Instalacja powietrza*
—— N2 ——	*Instalacja azotu*
-·-·-·-·-·-	*Instalacja helu*
R	*panel rozprężający (BM-2K-300-10-K-M lub równoważny) z elementami rozszerzającymi (BM 56-E-(LH) lub równoważny)i przyłącze butlowe (SR-200 lub równoważny)*
	Element mocujący butle
○	*Butle z gazami technicznymi*

UWAGA:
1. *Pomieszczenia gazów technicznych- rozprężalnia wyposażyć w wentylację naturalną*
2. *Rurociągi gazów technicznych prowadzić na uchwytach co 1m pod stropem pomieszczenia*

STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane			
INWESTOR	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
LOKALIZACJA	al. Jana Pawła II 37, dz. ew. nr 21/169, 21/245, obr. 6 Nowa Huta, Kraków		
INWESTYCJA	BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK NR 2 WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, SŁABOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ		
FAZA	P. WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA - INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sławomir Hopek	upr. bud. nr MAP/0213/POOS/12	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Anna Abramek	upr. bud. nr MAP/0491/POOS/12	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. Dariusz Ciosek mgr inż. Marta Złocińska-Franczyk	DATA	09. 2015 r.
		SKALA	1:100
TEMAT RYSUNKU	RZUT POZIOMU 0	NR RYS.	PW/IS/GT/01