


- OZNACZENIA :
- 1. Kształtka przejściowa PE/st 75/63
  - 2. Zwężka stalowa mufowa 63/40
  - 3. Miejsce na wodomierz z zaw.
  - 4. Zawór zwrotny antyskażeniowy typ dn 50 (2")
  - 5. Filtr siatkowy dn50 (2")
  - 6. Zawór kulowy DN40

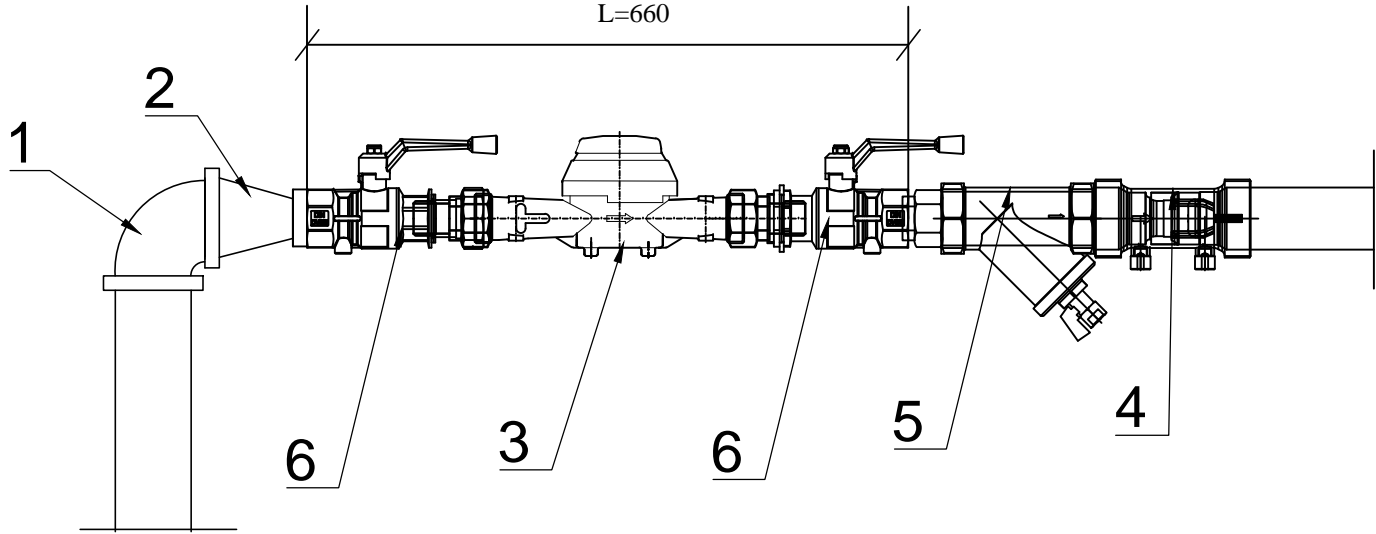

</