


zabudowa urządzeń chroniąca przed warunkami atmosferycznymi
z blachy nierdzewnej 0.5mm
ocieplone wełną mineralną $\lambda = 0,035[W/(m \cdot K)](1)$ o grubości 100mm

UWAGI OGÓLNE

- Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
- Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
- W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
- Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
- Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94).

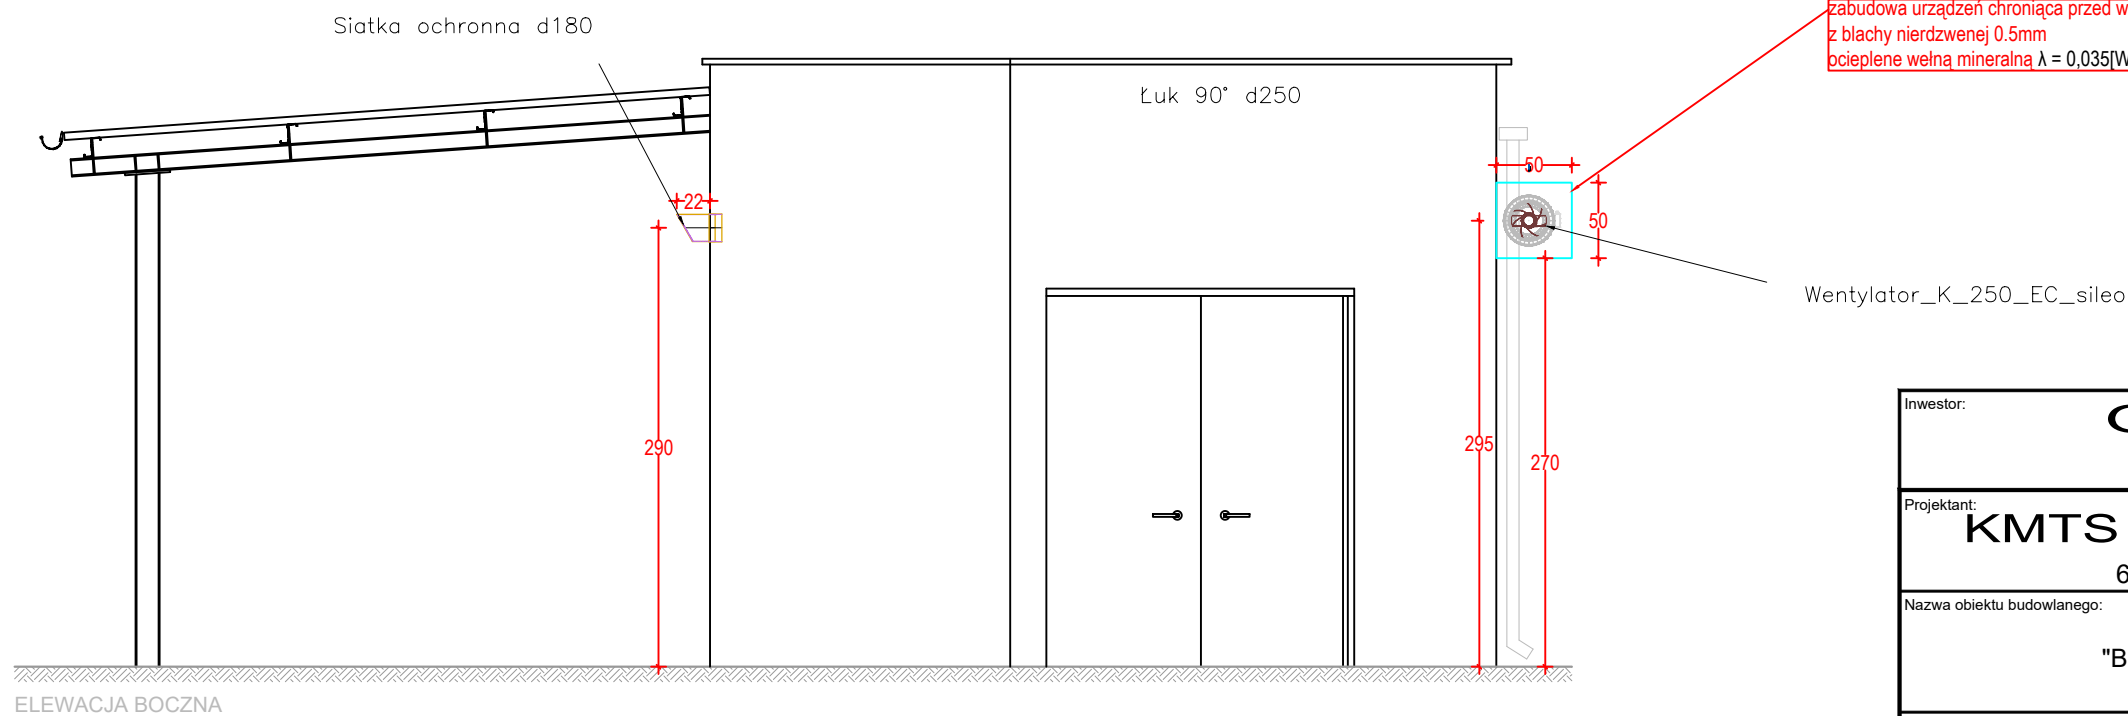

zabudowa urządzeń chroniąca przed warunkami atmosferycznymi
z blachy nierdzewnej 0.5mm
ocieplone wełną mineralną $\lambda = 0,035[W/(m \cdot K)](1)$ o grubości 100mm

Układ NCH3-WCH3

Inwestor: Gmina Łapanów 32-740 Łapanów 34			
Projektant: KMTS Katarzyna Tokarzewska 62-070 Dąbrówka ul. Oliwna 11/3			
Nazwa obiektu budowlanego: "Budowa z rozbudową oczyszczalni ścieków"			
Lokalizacja: Gmina Łapanów - Kobylec (pow. bocheński, woj. małopolskie)		Stadium: PT	
Nazwa rysunku: Instalacja WENTYLACJI - lokalizacja na OBIEKT 6: Elewacje - frontowa i boczna		Umowa: IBP.III.6324.24.2022	
Sanitarna	mgr inż. Krystian Śmigieński	WKP/0409/PWOS/17	
Skala:1:50	Data: 15.11.2022r.		IS_WEN_6_1