

RAPORT SERWISOWY PRZEGŁĄDU SYSTEMU ODDYMIANIA 460

ZLECENIDAWCA: OKRĘGOWY SZPITAL KOŁOJOWY W KATOWICACH – s.p.z.o.o.

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

Objekt: Budynek „Stacji dializ”


Data przeglądu: 18.08.2022r


SPRAWDZONE URZĄDZENIA

NAZWA	TYP	ILOŚĆ	SPRAWNE	NIESPRAWNE
Centrala oddymiania	MCR 9705	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Awaryjne źródło zasilania	12V/3,4 Ah	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk oddymiania	ROP 33	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk przewietrzania	LT	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czujka dymu	ARITECH	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silownik elektryczny	MCR – W	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okno oddymiające	ISTNIEJĄCE	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NASTĘPNY SERWIS: listopad 2023r.
UWAGI: System jest sprawny i działa prawidłowo.

Potwierdzenie wykonania konserwacji



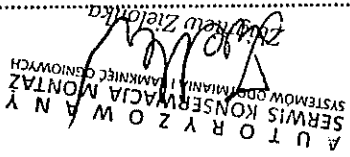

Konserwator systemu

RAPORT SERWISOWY PRZEGŁĄDU SYSTEMU ODDYMIANIA 460

ZLECENIDAWCA: OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH – s.p.z.o.o.z.

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65


Objekt: Klatka schodowa „C”


Data przeglądu: 18.08.2022r.
SPRAWDZONE URZĄDZENIA

NAZWA		TYP	ILOŚĆ	SPRAWNE	NIESPRAWNE
Centrala oddymiania	RZN 4408	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Awaryjne źródło zasilania	12V/3,4 Ah	2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk oddymiania	RT 42 – ST	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk przewietrzania	RT 42	5	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czujka dymu	MPD	6	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stownik elektryczny	KA 32/500	8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okno oddymiające	ISTNIEJĄCE	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementy napowietrzające	OKNO istniejące	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NASTĘPNY SERWIS: sierpień 2023r.
UWAGI: System jest sprawny i działa prawidłowo.

Potwierdzenie wykonania konserwacji



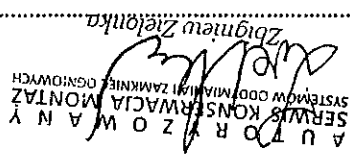

Konserwator systemu

RAPORT SERWISOWY PRZEGŁĄDU SYSTEMU ODDYMIANIA 460

ZLECENIDAWCA: OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH – s.p.z.o.o.

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

Obiekt: Klatka schodowa „B”

Data przeglądu: 18.08.2021
SPRAWDZONE URZĄDZENIA

NAZWA	TYP	ILOŚĆ	SPRAWNE	NIESPRAWNE
Centrala oddymiania	RZN 4408	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Awaryjne źródło zasilania	12V/3,4 Ah	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk oddymiania	RT 42-ST	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk przewietrzania	LT	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czujka dymu	MPD	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Słownik elektryczny	KA 32/350	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Słownik elektryczny	KA 32/500	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okno oddymiające	ISTNIEJĄCE	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


NASTĘPNY SERWIS

styczeń 2023r.

UWAGI:

system jest sprawny i działa prawidłowo.

Potwierdzenie wykonania konserwacji



konserwator systemu

AUTORYZOWANY
SERWIS KONSERWACJA MONTAŻ
SYSTEMÓW ODDYMIANIA I ZAPNIENIEC OGNIOWYCH
Zbiornik Zielonka

RAPORT SERWISOWY PRZEGLĄDU SYSTEMU ODDYMIANIA 460

ZLECENIDAWCA: OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH – s.p.z.o.o.

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

Objekt: Klatka schodowa „A”

Data przeglądu: 19.08.2022r.
SPRAWDZONE URZĄDZENIA

NAZWA	TYP	ILOŚĆ	SPRAWNE	NIESPRAWNE
Centrala oddymiania	MCR 0204	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Awaryjne źródło zasilania	12V/2,2 Ah	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk oddymiania	ROP 33	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ręczny przycisk przewietrzania	LT	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czujka dymu	ARITECH	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silownik elektryczny	MCR – W	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klapa oddymiająca	PROLIGHT	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NASTĘPNY SERWIS
sterowanie 2025r.

UWAGI:
system testowany i działa prawidłowo

AUTORYZOWANY
SERWIS KONSERWACJA MONTAŻ
SYSTEMÓW ODDYMIANIA ZAMKNIĘTYCH
Zbigniew Zielonka

Potwierdzenie wykonania konserwacji

konserwator systemu