
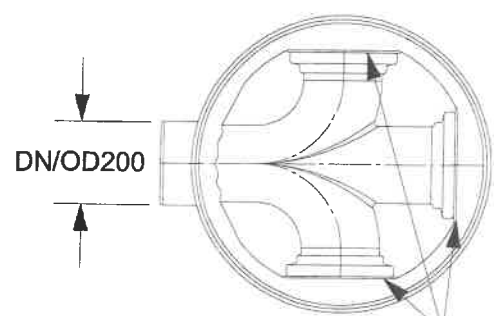


Wlaz Klasy D 400 zgodny
z PN-EN 124

Betonowy pierścien regulacyjny *)
AR 625x60 zgodny z DIN 4034

BARD 69 VS
Betonowy pierścien
odciążający

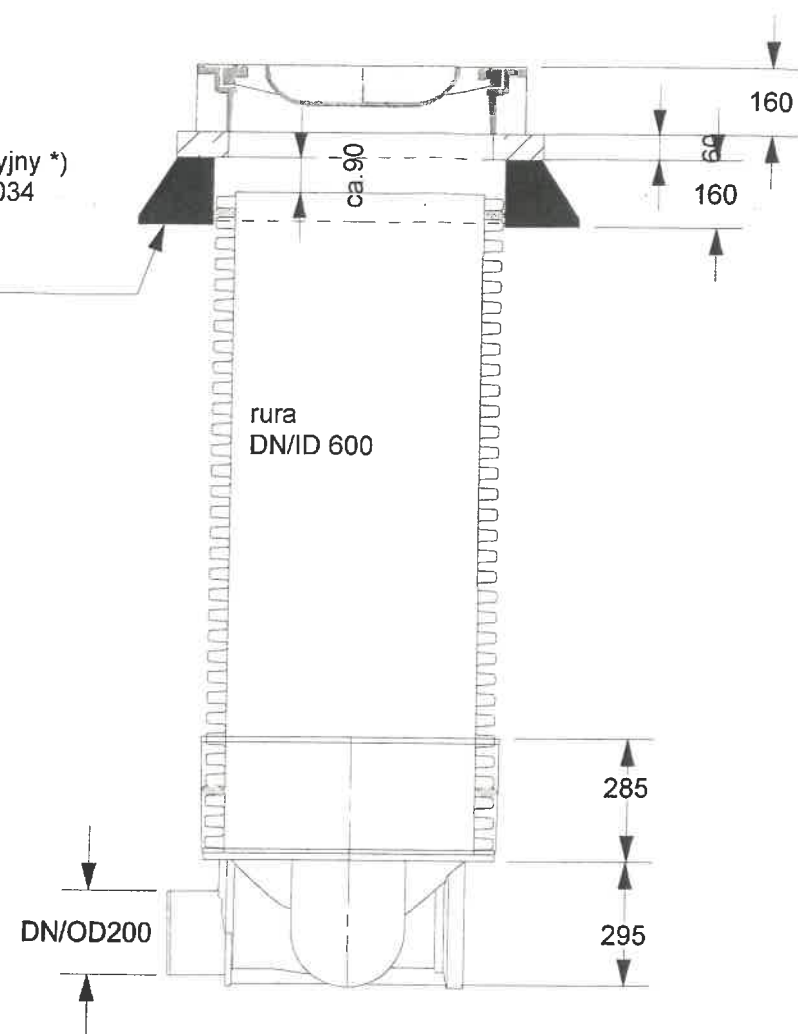

Podłączenie rur PVC, PE, PP
DN/OD 160/200

NAZWA RYSUNKU				NR RYSUNKU	
STUDNIA KANALIZACYJNA DN 600				11	
OBJEKT:				SKALA	
Projekt budowlany remontu przyłącza kanalizacyjnego w obrębie działki Inwestora do budynku DS "Maluch" w Częstochowie przy w ulicy Dekabrystów 26/30, dz. nr ew. 13/1 obr. 0742 Częstochowa				STADIUM P.B. ERANZA Wodociągowa	
NR ZLECENIA		DATA		marzec 2019	
Projektant	mgr inż. E. Hermansko-Kaczmarezyk	Ujęcie	SLK/5553/PBS/16	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Iwona Chadryś	Nr	SLK/3089/P005/10	Podpis	
				EKOSAN [®] PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA	