


# Schemat Budynku - piwnice

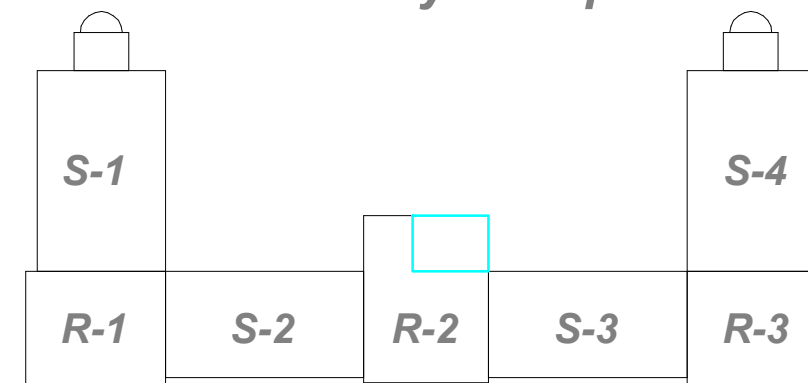

## LEGENDA:

- CSP** ISTNIEJĄCA CENTRALA POLON 4900
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU DOR 4046
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU W PRZESTRZENI UKRYTEJ ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA WZ-31
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP 4001
- CZUJKA LINIOWA DYMU DOP 6001 LUB FIRERAY 5000 (ISTN.)
- CZUJKA JONIZACYJNA DYMU DIO 4046
- CZUJKA CIEPŁA TUN 4046
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - GŁOSOWY SG PGW2 Z PUSZKĄ MONTAŻOWĄ PIP3
- MODUŁ 1 WY 2 WE EKS 4001
- MODUŁ 8 WE EWK 4001
- MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY 8 WY EWS 4001
- ZASILACZ POŻAROWY ZSP 135 7A
- PRZEWÓD YnTKSY 1x2x0,8 ekw
- PRZEWÓD HDGs 3x1,5 PH90
- DETEKTOR SYSTEMU ZASYSAJĄCEGO XCC

## UWAGA

- W WIĘKSZOŚCI POZOSTAWIĆ STAN ZASTANY. DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI DOŁOŻYĆ SYGNALIZATOR GŁOSOWY, SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZDEMONTOWAĆ
- DOŁOŻYĆ MODUŁ MONITORUJĄCY STAN ZASILACZA
- DOŁOŻYĆ CZUJKĘ W KUCHNI I POM. TECHNICZNYM
- CZUJKĘ 2/69 ODSUNĄĆ 0,5 M. OD ŚCIANY
- 2/68 DO OCHRONY KORYTARZA PRZEŁOŻYĆ Z BARU
- DOŁOŻYĆ CZUJKĘ 2/70 DO OCHRONY PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ

INWESTOR	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI UL. WARSZAWSKA 24 31-155 KRAKÓW	OPRACOWAŁ	J. KASIŃSKA	
OBIEKT	BUDYNEK 11-1 (PP-1) POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. PODCHORAŻYCH 1 W KRAKOWIE	PROJEKTOWAŁ	W. BAJOWSKI	
TEMAT	DOKUMENTACJA (...) INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I OSTRZEGANIA DLA BUDYNKU 11-1 (PP-1)	SPRAWDZIŁ	P. SOJKA	
RYSUNEK	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. PIWNICE KAWIARNIA	NR PROJEKTU 03/SAP/2018	DATA KWIECIEŃ 2018	NR RYSUNKU 2.2

Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej  
"KRAK-POŻ" Sp. z o.o.

