




- UWAGA!
- Rzędne zagłębienia sieci na kolizjach przyjęto jako standardowe. Przed wykonaniem robót należy dokonać ich inwentaryzacji wysokościowej oraz wykonać przekopy kontrolne.
 - Profil kanalizacji rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania.

POZIOM PORÓWNAWCZY	180.00 m n.p.m.									
RZĘDNA TERENU PROJ.										
RZĘDNA TERENU ISTN.										
RZĘDNA DNA KANAŁU										
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU										
SPADKI, DŁUGOŚCI										
ŚREDNICA, MATERIAŁ										
ODLEGŁOŚCI										
HEKTOMETRY										



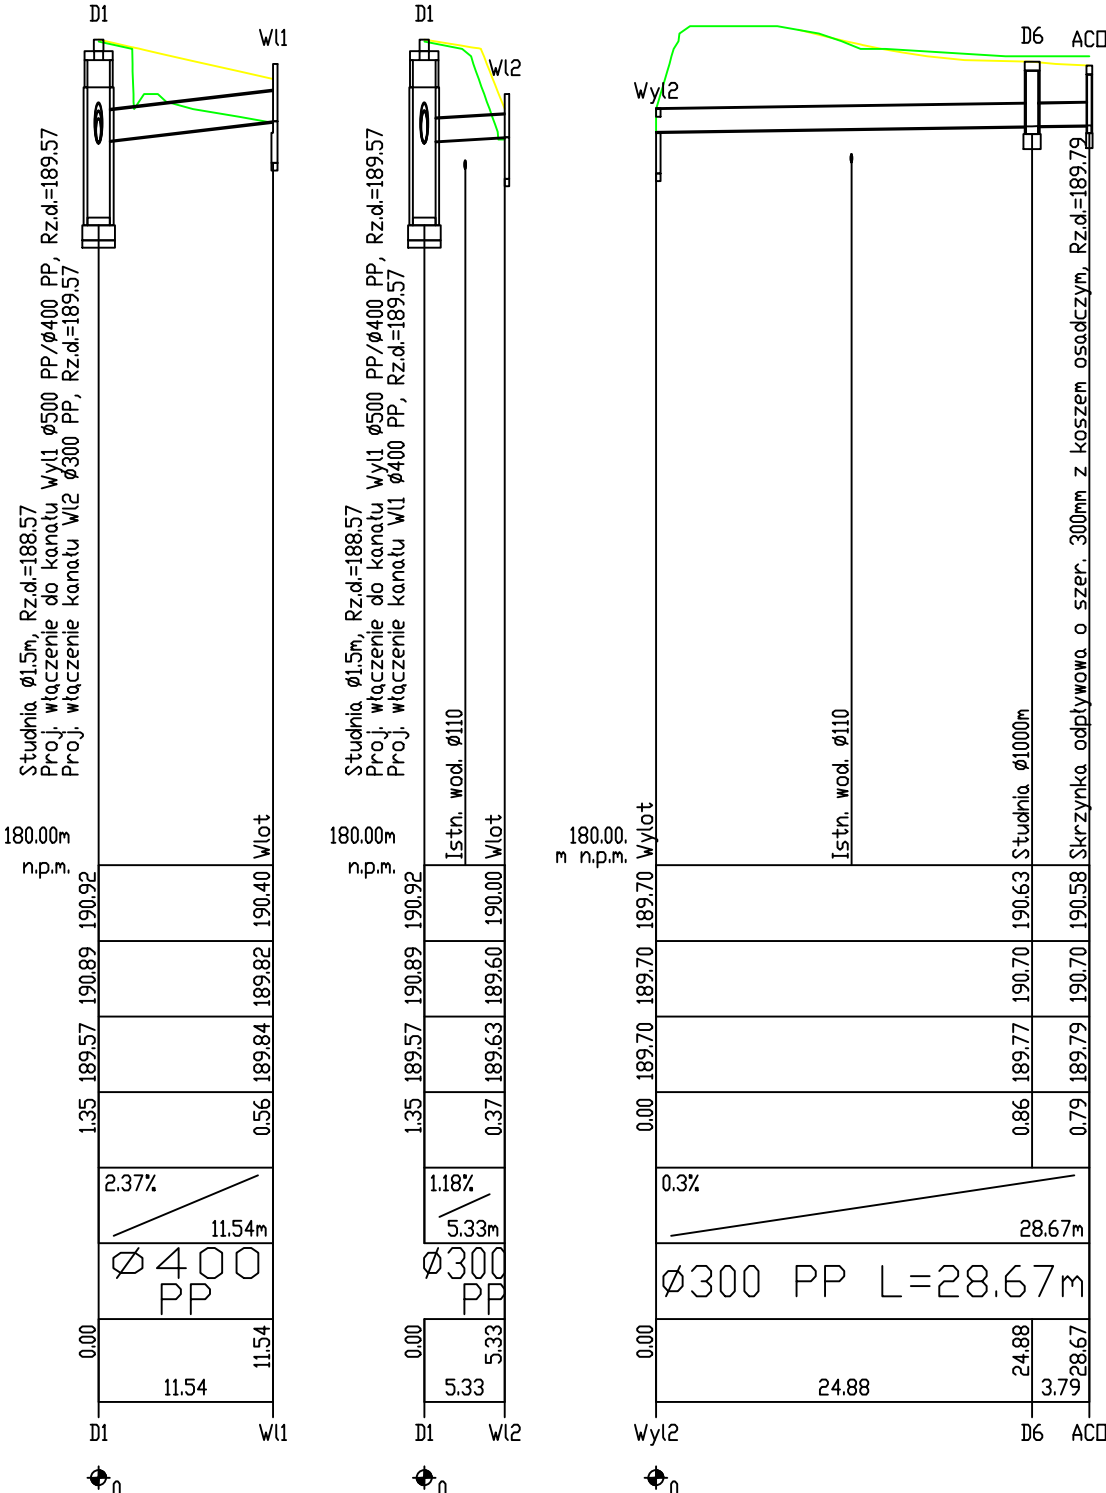

FIRMA

"ABS-OCZRONA ŚRODOWISKA"

SPÓŁKA Z O.O.

40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax 2589015

Investor:

Gmina Niepolomice
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepolomice

Nazwa inwestycji:

Budowa dwóch zjazdów, budowa chodnika oraz kanału i wlotu, przebudowa rowu, budowa kanału i dwóch wylotów, przebudowa linii napowietrznej sieci wraz z siecią oświetleniową w ramach zadania pn.: Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi wewnętrznej ul. Pociągów Pancernych zlokalizowanej na dz. nr: 493/33 na dł. około 0,2 km w Niepolomicach.

Nazwa rysunku:

Profil podłużny kanalizacji deszczowej

Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Skala: 1:100/500
Projektant: inż. Leonard Kusz	74/80 1649/94	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023		nr rys. KD2.0
Sprawdzający: tech. Tadeusz Szczurek	349/91	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023		