


Centrala ppoż budynek biblioteki B

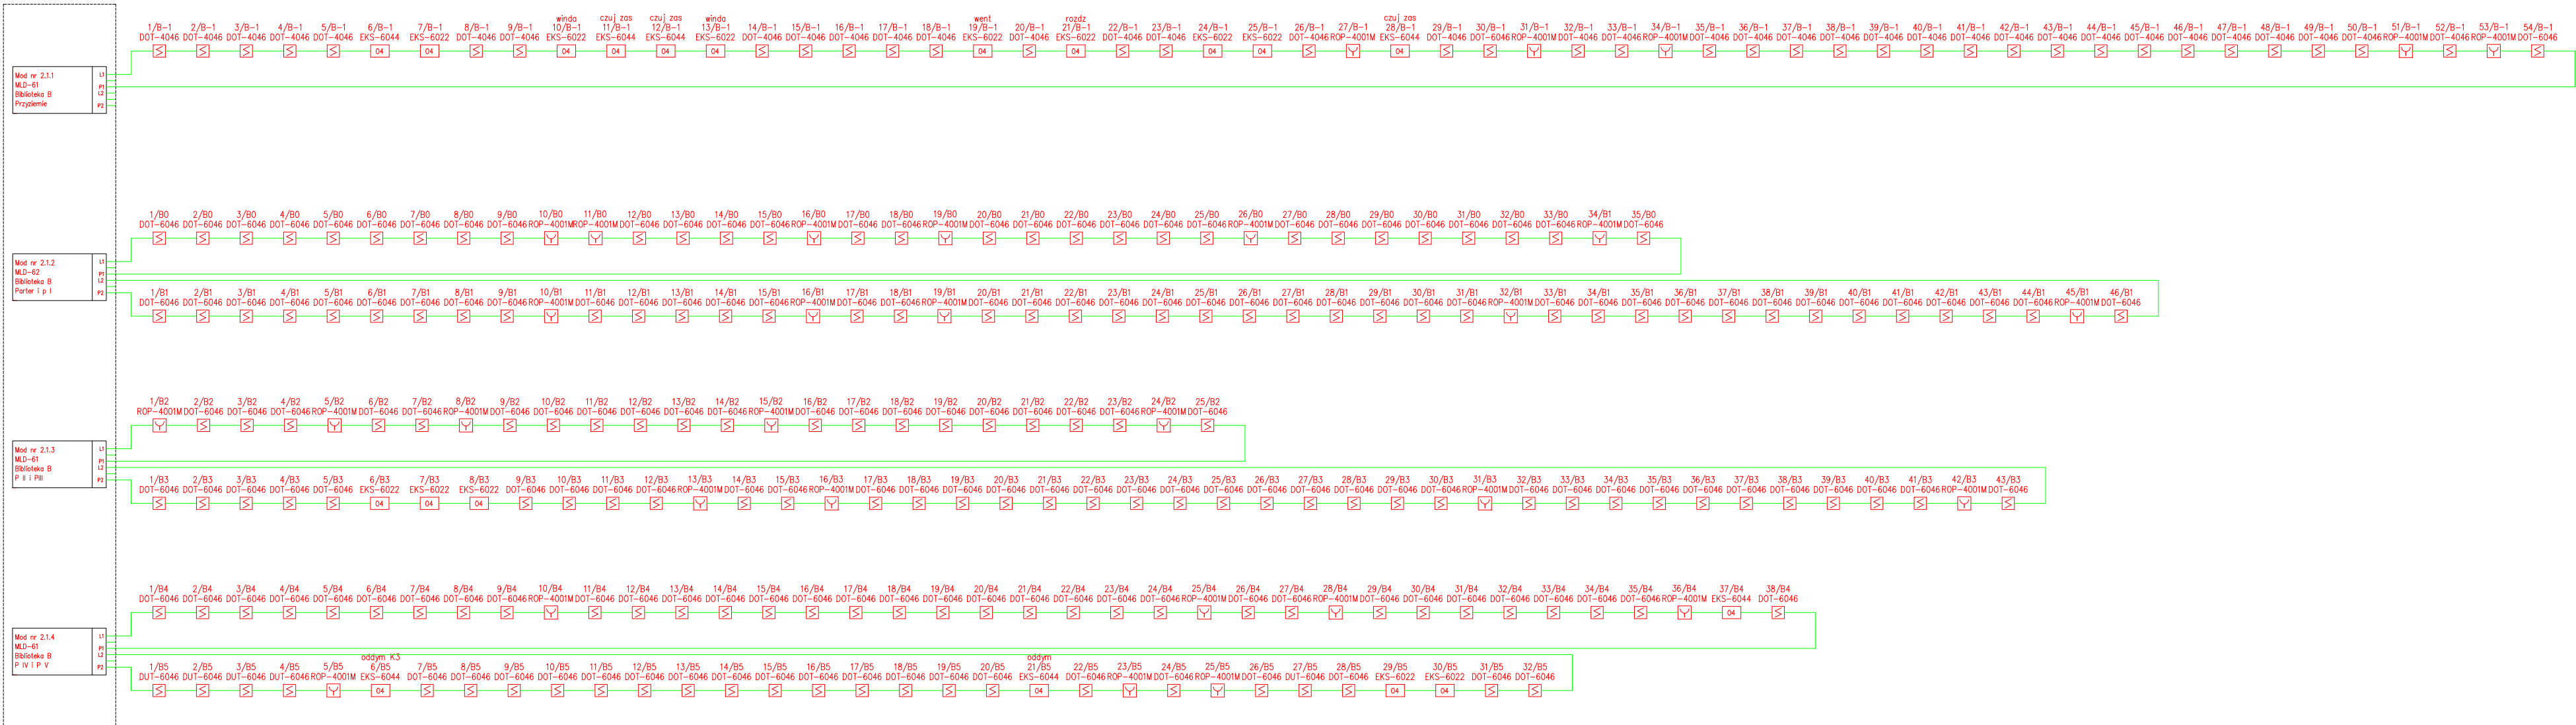

Legenda

- Istniejąca pętla dozorowa
- Projektowane pętle dozorowe
- Czujka adresowalna
- Czujka adresowalna ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka adresowalna ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy - element adresowalny
- Element kontrolnosterujący pętli pożarowej - adresowalny

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1 w Ślubicach"

Zadanie:
Projekt remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Collegium Polonicum przy ul. Kościuszki 1 w Ślubicach

Adres inwestycji
COLLEGIUM POLONICUM w Ślubicach
ul. Kościuszki 1, 69-100 Ślubice
673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3, 664/1

Inwestor:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego Henryka 1
61-712 Poznań

Jednostka projekt.:
APIRIA Rafał Brydła
Krasieńskiego 40A/41
01-779 Warszawa

17.04.2023
Rysunek
Schemat pętli pożarowych - budynek B
Nr rys:
PT-24
Skala:
1:16

Branda	Projektant	Numer uprawnień	Podpis
Elektryczna	mgr inż. Krzysztof Starczak	POK/0323/POGE/21	
Elektryczna	Sprawdzający mgr inż. Leszek Bożek	WA-441/94	
Wersja:	Architektura	Data opracowania:	