








I PIETRO

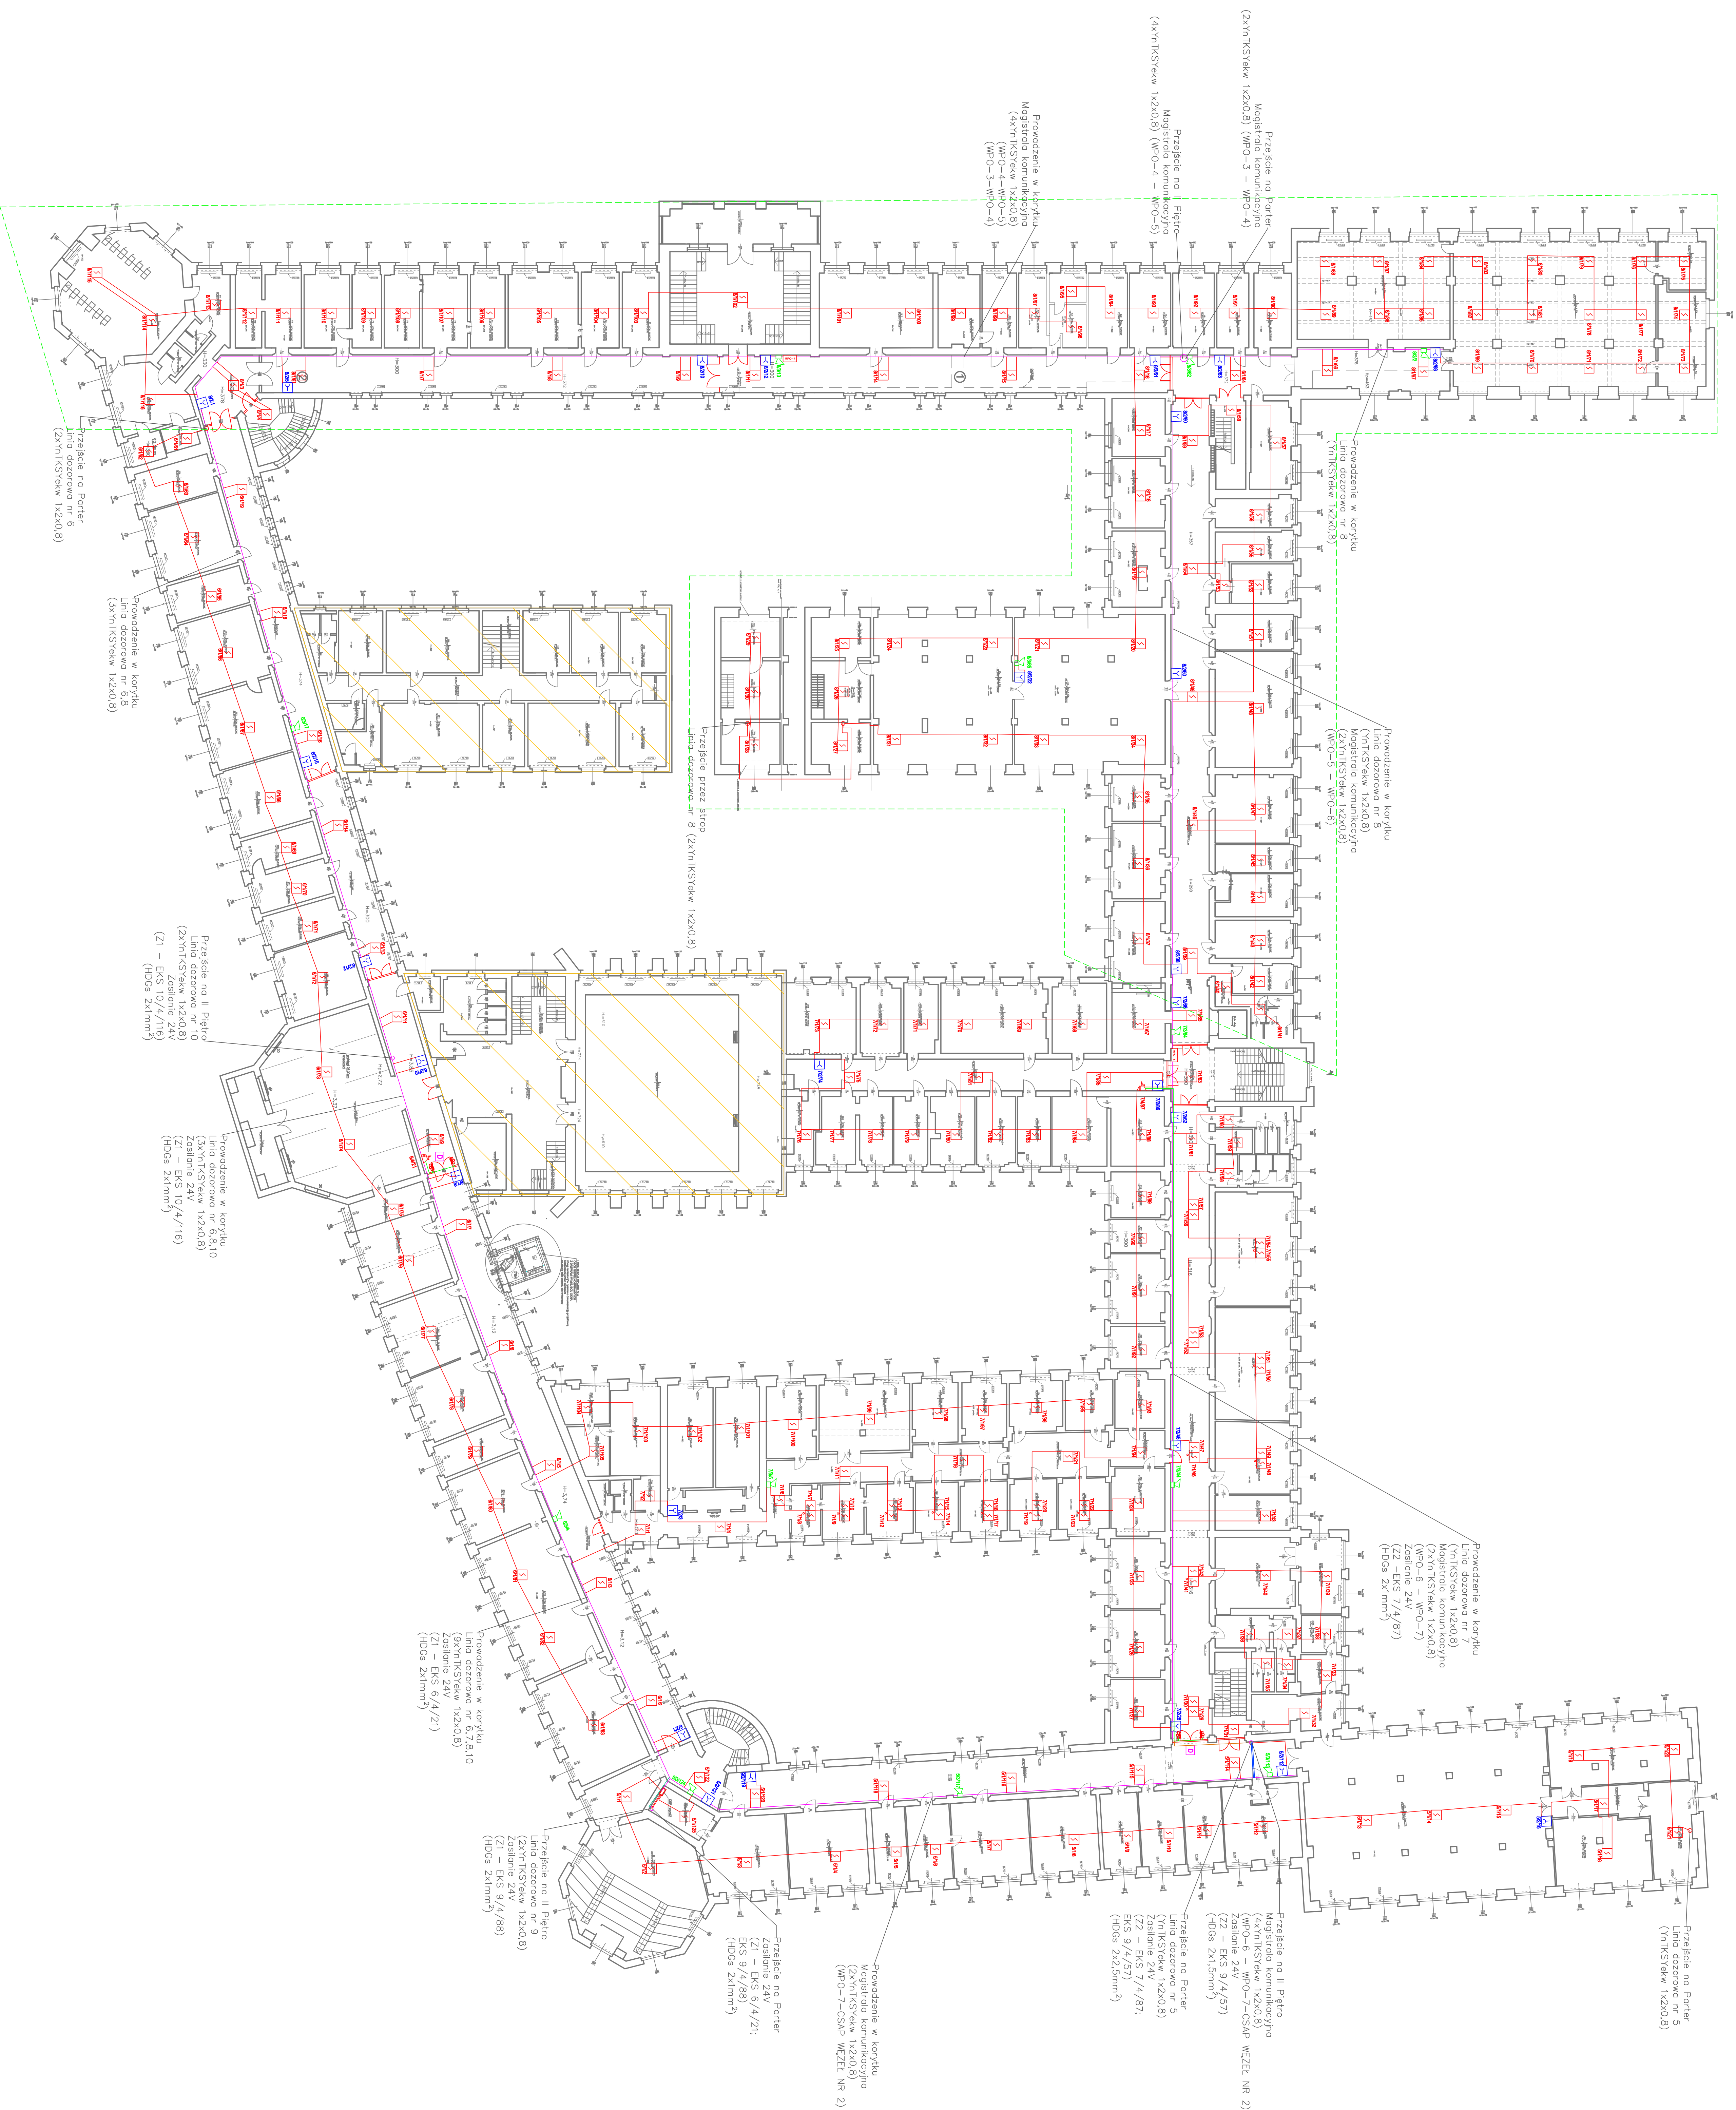

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | Isknięcia drzwi próż. z samozamykaczem i elektrozaprzeczem |
|  | Isknięcia drzwi próż. z samozamykaczem |
|  | Projektowane drzwi próż. z samozamykaczem |
|  | Elektrodyrmacz |
|  | Zasilacz próż. 24 VDC 5A |
|  | Wyświetlony panel obsługowy |
|  | Czujka optyczna DOKR406 |
|  | Czujka optyczna DOKR406 (w przasterzaniu międzyświatlowej) + wskaźnik zaciśnięcia WZ31 |
|  | Signalizator akustyczny adresowalny SAN6006 |
|  | Rezerwy ostrzegacz pożarowy ROP4001MH |
|  | Element kontrolio Stenupię EKS6004 |
|  | przewód YnTSTykw 1x2x0,8 |
|  | Koryto elektryczne |
|  | Instalacja SSP - linie sterujące |
|  | Instalacja SSP - linie zasilające 24V |
|  | Instalacja SSP - magistrala komunikacyjna |
- Sposób numeracji elementów adresowalnych:
- ABC A - określa numer linii dozrowej,
- B - określa rodzaj elementu,
- C - określa numer kolejnej elementu w linii dozrowej,
- pról. linia dozrowa 1-4 węzeł nr 1
- pról. linia dozrowa 5-10 węzeł nr 2

[illegible]