

Naprawić uszkodzone korony kominów ponad płaszczyznę dachu.

Komin środkowy 8 kanałowy należy przebudować ze względu złego stanu technicznego.

Kominy na strychu budynku należy uzupełnić zaprawą cementowo wapienną oraz wymalować na biały kolor.

Na pałaci dachowej zalecam zamontowanie ławy kominiarskiej w celu prawidłowego i bezpiecznego dojścia do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI
Przemysław Poślednik
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Topolowa 51
tel. 605 688 436
NIP 622-227-08-32 R-n 300240692

Poślednik

Przewód nr 17 przekrój 14x14 schodzi 13m od góry komina.

Podłączono WL łazienki I piętro.

Przewód nr 18 przekrój 14x14 schodzi 13m od góry komina.

Podłączono WL łazienki I piętro.

Przewód nr 19 przekrój 14x14 schodzi 4m od góry komina.

Przewód nr 20 przekrój 45x45cm schodzi 15m od góry komina.

Przewód nr 21 przekrój 30x20 schodzi 11m od góry komina.

Podłączono WL WC parter.

Przewód nr 22 przekrój 30x20 schodzi 5m od góry komina.

Przewód nr 23 przekrój 50x14 schodzi 15m od góry komina.

Podłączono WL łazienki II piętro.

Podłączono WL łazienki I piętro pokój 116.

Podłączono WL łazienki parter pokój 006.

Przewód nr 24 przekrój 20x14 schodzi 11m od góry komina .

OPIS.

Pokój 120 wentylacji łazienki wyprowadzona na zewnątrz budynku przez ścianę .

Przewody kominowe które schodzą około 3 do 6 m od góry komina są zatkane przez gniazda ptaków , z tego powodu nie można znaleźć podłączeń wszystkich kratek wentylacyjnych.

Należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów kominowych i zamontować np. kratki metalowe wyciągane na wysokości drzwiczek wyczystkowych strychu budynku.

Zalecenia.

Wymienić i uzupełnić drzwiczki wyczystkowe na strychu budynku.

OPIS DO RYSUNKU KOŁOBRZEG UL. T.KOŚCIUSZKI 1.

STARA CZĘŚĆ OBIEKTU.

Przewód nr 1 przekrój 14x14 schodzi 15 m od góry komina .

Podłączono WL łazienki I piętro pokój 102.

Podłączono WL łazienki I piętro pokój 101.

Przewód nr 2 przekrój 14x14 schodzi 3m od góry komina.

Przewód nr 3 przekrój 14x14 schodzi 11m od góry komina.

Przewód nr 4 przekrój 14x14 schodzi 11m od góry komina.

Przewód nr 5 przekrój 14x14 schodzi 4m od góry komina.

Przewód nr 6 przekrój 14x14 schodzi 13m od góry komina.

Przewód nr 7 przekrój 14x14 schodzi 13m od góry komina.

Przewód nr 8 przekrój 14x14 schodzi 15m od góry komina .

Przewód nr 9 przekrój 14x14 schodzi 15m od góry komina.

Podłączono WL łazienki parter pokój 004.

Podłączono WL łazienki parter pokój 003.

Przewód nr 10 przekrój 14x14 schodzi 4m od góry komina.

Przewód nr 11 przekrój 14x14 schodzi 5m od góry komina.

Przewód nr 12 przekrój 14x14 schodzi 4m od góry komina.

Przewód nr 13 przekrój 14x14 schodzi 5m od góry komina.







Przewód nr 14 przekrój 14x14 schodzi 5m od góry komina.

Przewód nr 15 przekrój 14x14 schodzi 15m od góry komina.

Podłączono WL łazienki II piętro pokój 206.

16- wyłaz dachowy.

PLASZCZYZNA DACHU




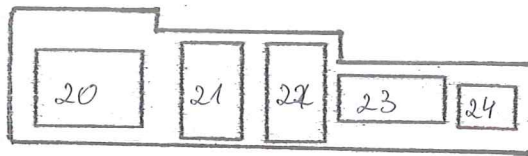



Ul. Kościuszki 1
KOŁOBRZEG

NUMERACJA
KOMINOW

ULICA

PŁASZCZYZNA DACHU

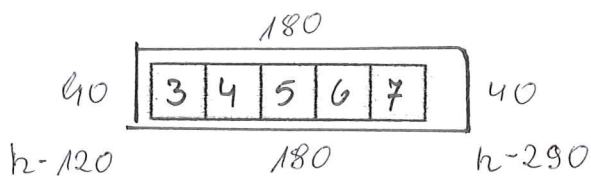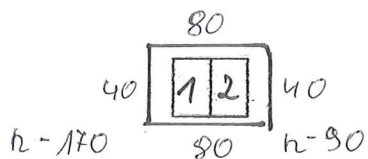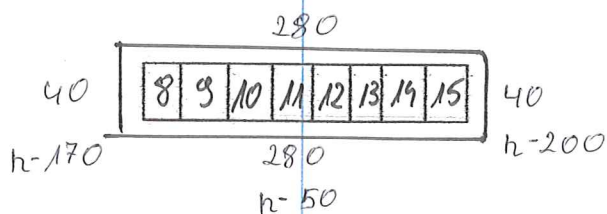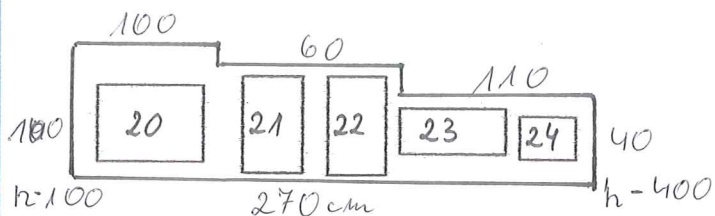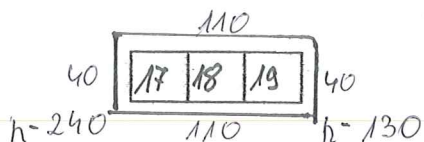




Ul. Kościuszki 1
KOŁOBRZEG.

WYMIARY
KOMINÓW





MISTRZ KOMINIARSKI
Przemysław Poślednik
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Topolowa 51
tel. 605 588 436
NIP 622-227-08-32 R-n 300240692

ULICA

PŁASZCZYZNA DACHU

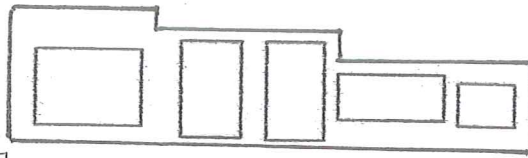

WYŁAZ
DACHOWY



Ul. Kościuszki 1
KOŁOBRZEG

PROPOZYCJA

ULICA

MISTRZ KOMINIARSKI
Przemysław Poślednik
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Topolowa 51
tel. 605 686 436
NIP 622-227-08-32 R n 300240602