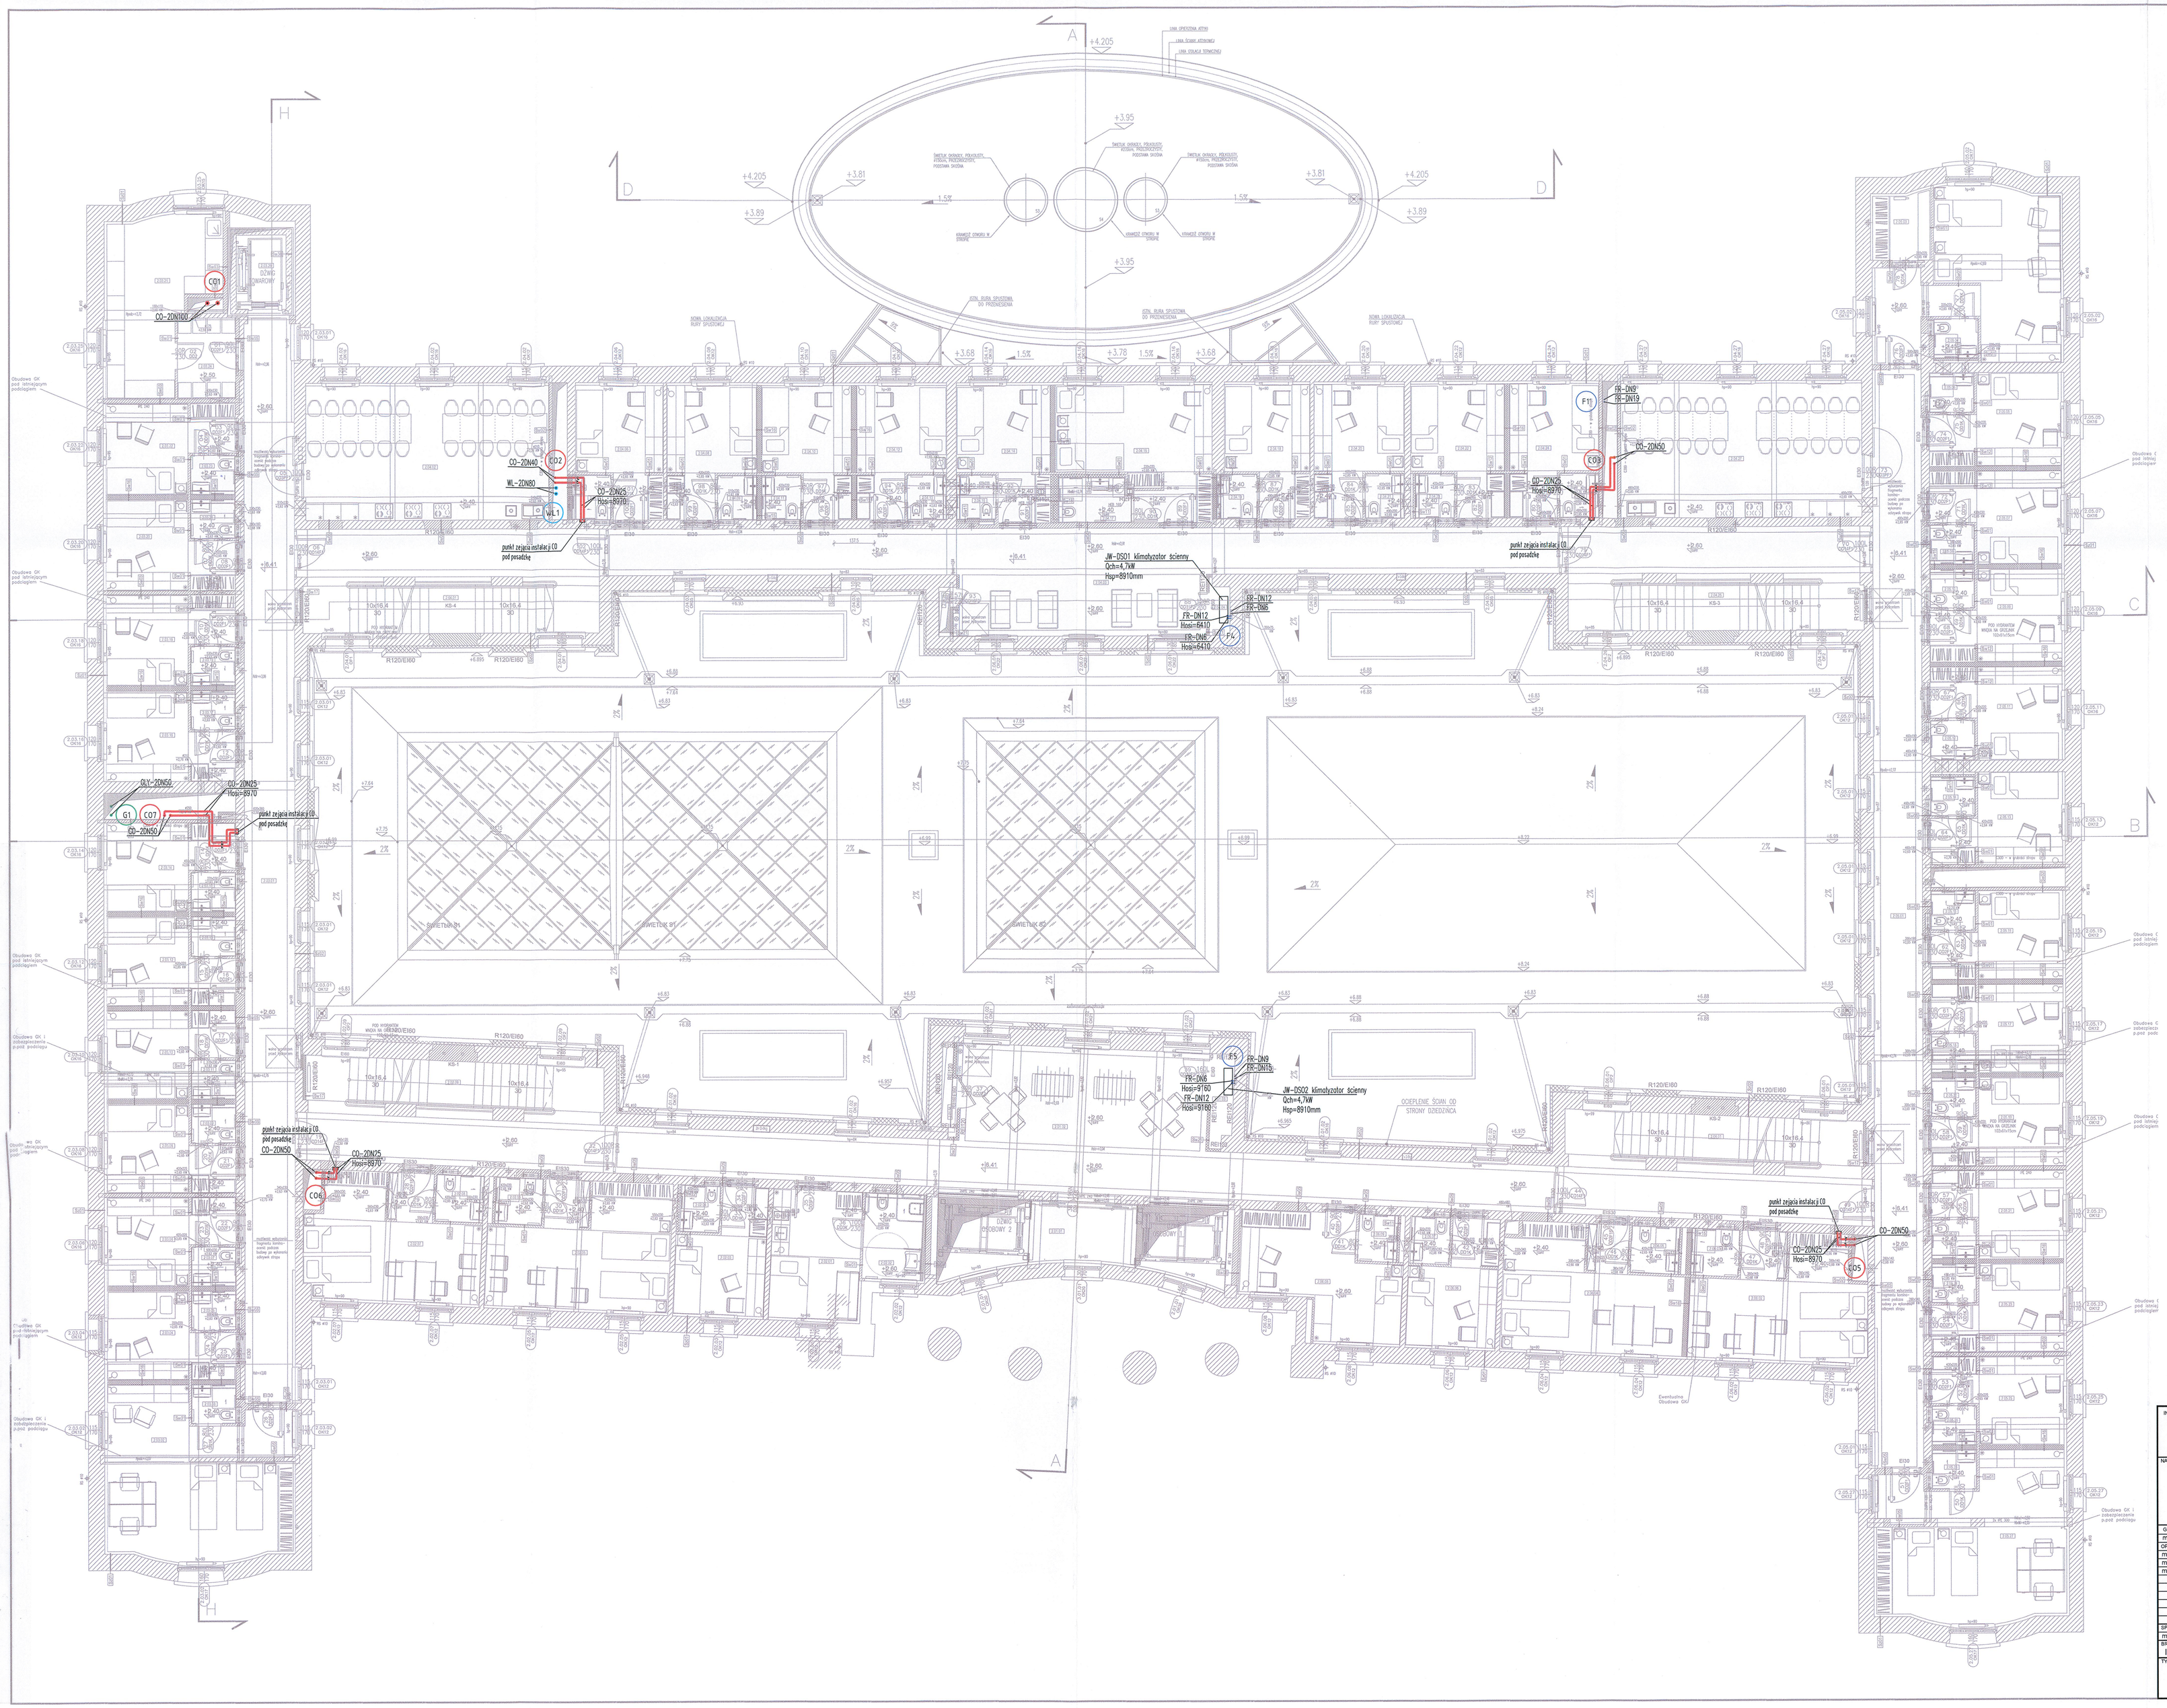
CO1
CO-ZON1000
CO2
CO-ZON40
WL-ZON80
CO-ZON25
Hosi=8910
WL1
punkt zejścia instalacji CO pod posadzkę
CO3
CO-ZON50
F11
FR-DN9
FR-DN12
CO-ZON25
Hosi=8970
CO4
JW-0501 klimatyzator ścienny
Qch=4,7kW
Hosi=8910mm
FR-DN12
FR-DN6
FR-DN6
Hosi=8410
F4
G1
CO7
GLY-ZON50
CO-ZON25
Hosi=8970
CO-ZON50
CO6
F5
FR-DN9
FR-DN12
FR-DN6
Hosi=9160
FR-DN12
Hosi=9160
JW-0502 klimatyzator ścienny
Qch=4,7kW
Hosi=8910mm
CO5
CO-ZON25
Hosi=8970
CO-ZON50
OCIEPLENIE ŚCIAN OD STRONY DZIEDZIŃCA
DOMEK ELEKTRYCZNY 2
Ewentualny Obudowa GK
R120/EI60
Obudowa GK pod istniejącym podciągiem
Obudowa GK z odpowietrzeniem ponad podciągiem