



Detal usunięcia kolizji pomiędzy instalacją rurową spadkową (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)

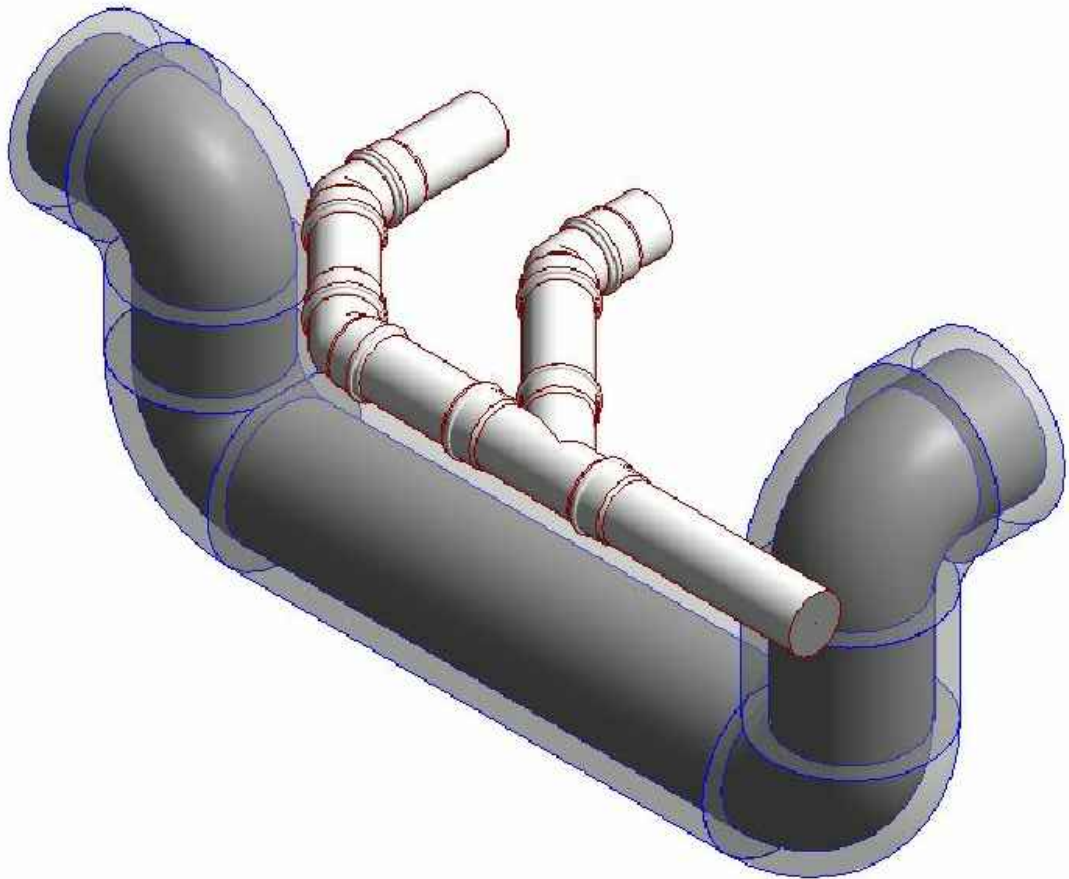

- UWAGA:
1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania urządzeń
 2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta
 4. Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i zgodne z wymaganiami
 5. Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem pożarowym, architekturą
 6. Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą
 7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego oraz architektury
 8. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]
 9. Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być zabezpieczone przed drganiami za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

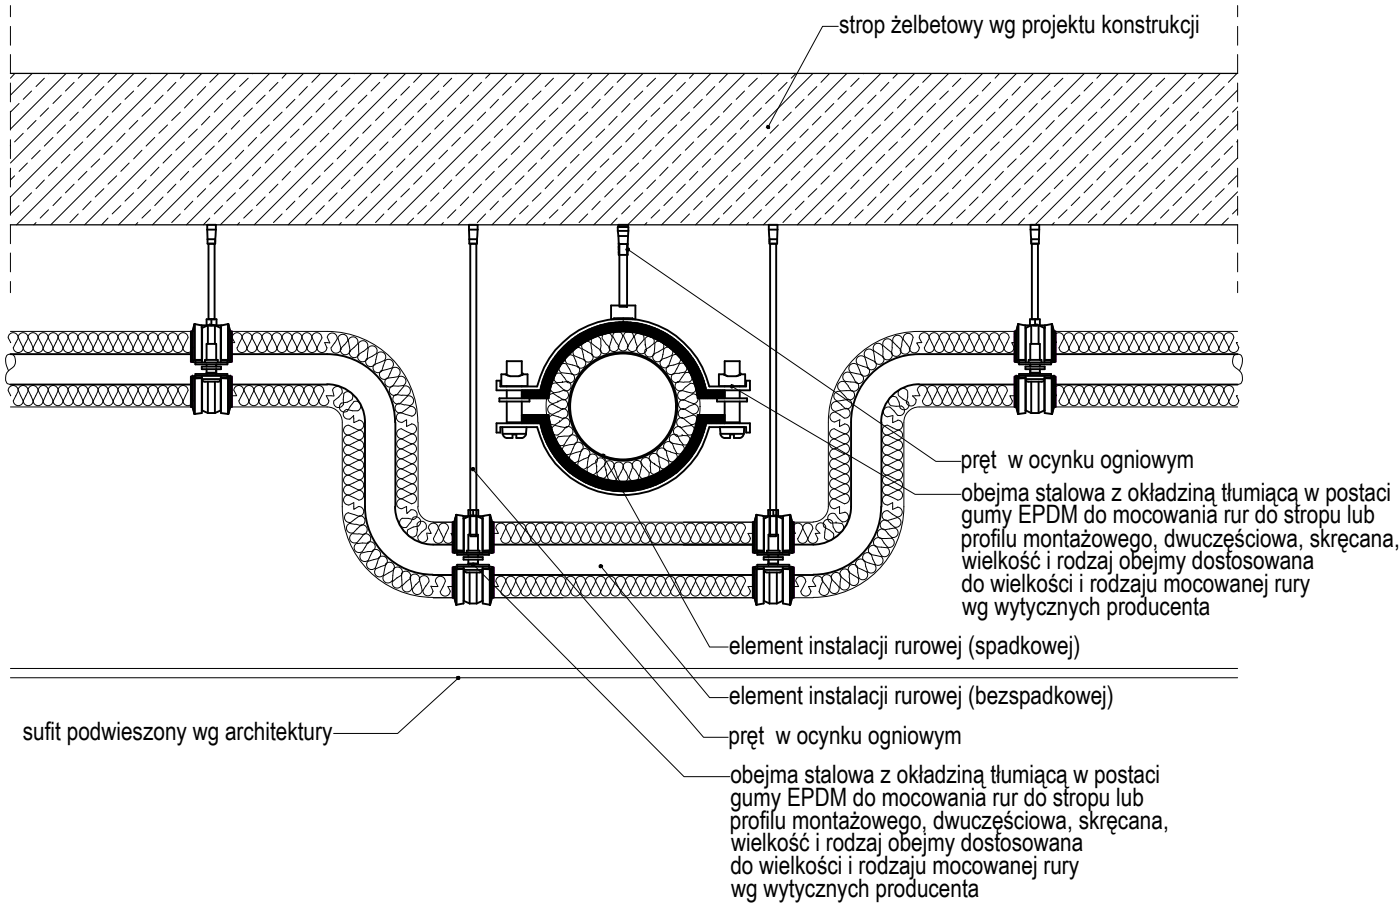

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor			
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań			
Nazwa inwestycji			
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań			
Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Sieprawski		
	inż. Marcin Szczepański		
	inż. Mateusz Świerczyński		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIS-31024-A		
Tytuł rysunku	DETAL USUNIĘCIA KOLIZJI - 1		
Data	Branża	Faza	Skala
01 /12/ 2017	SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:10