



Detal usunięcia kolizji pomiędzy kanałem wentylacyjnym z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)

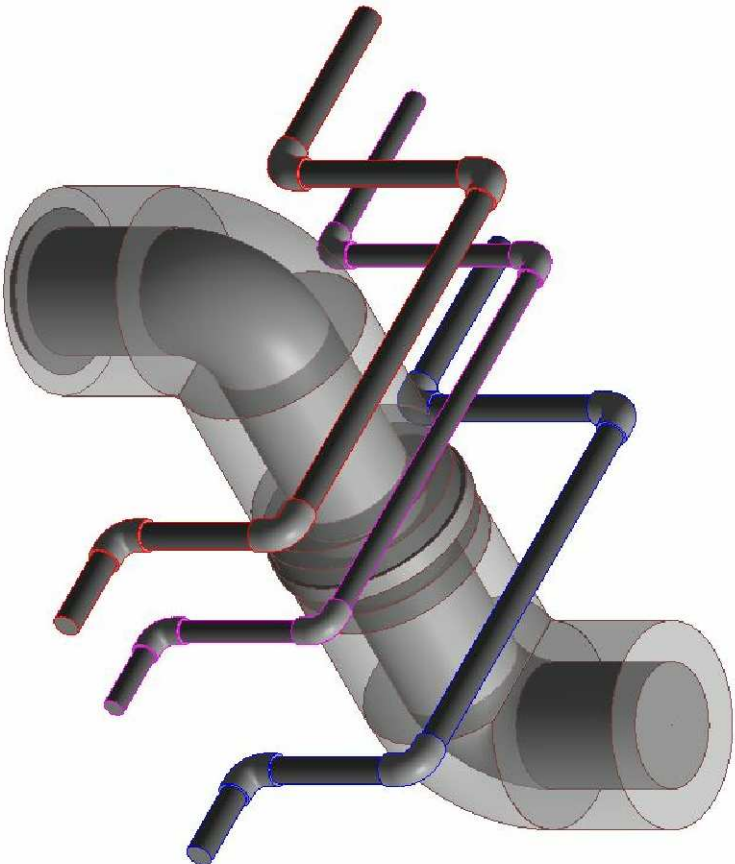

- UWAGA:
- Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania urządzeń
  - Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta
  - Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i zgodne wymaganiami
  - Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem pożarowym, architekturą
  - Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą
  - Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego oraz architektury
  - Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]
  - Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być zabezpieczone przed drganiami za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

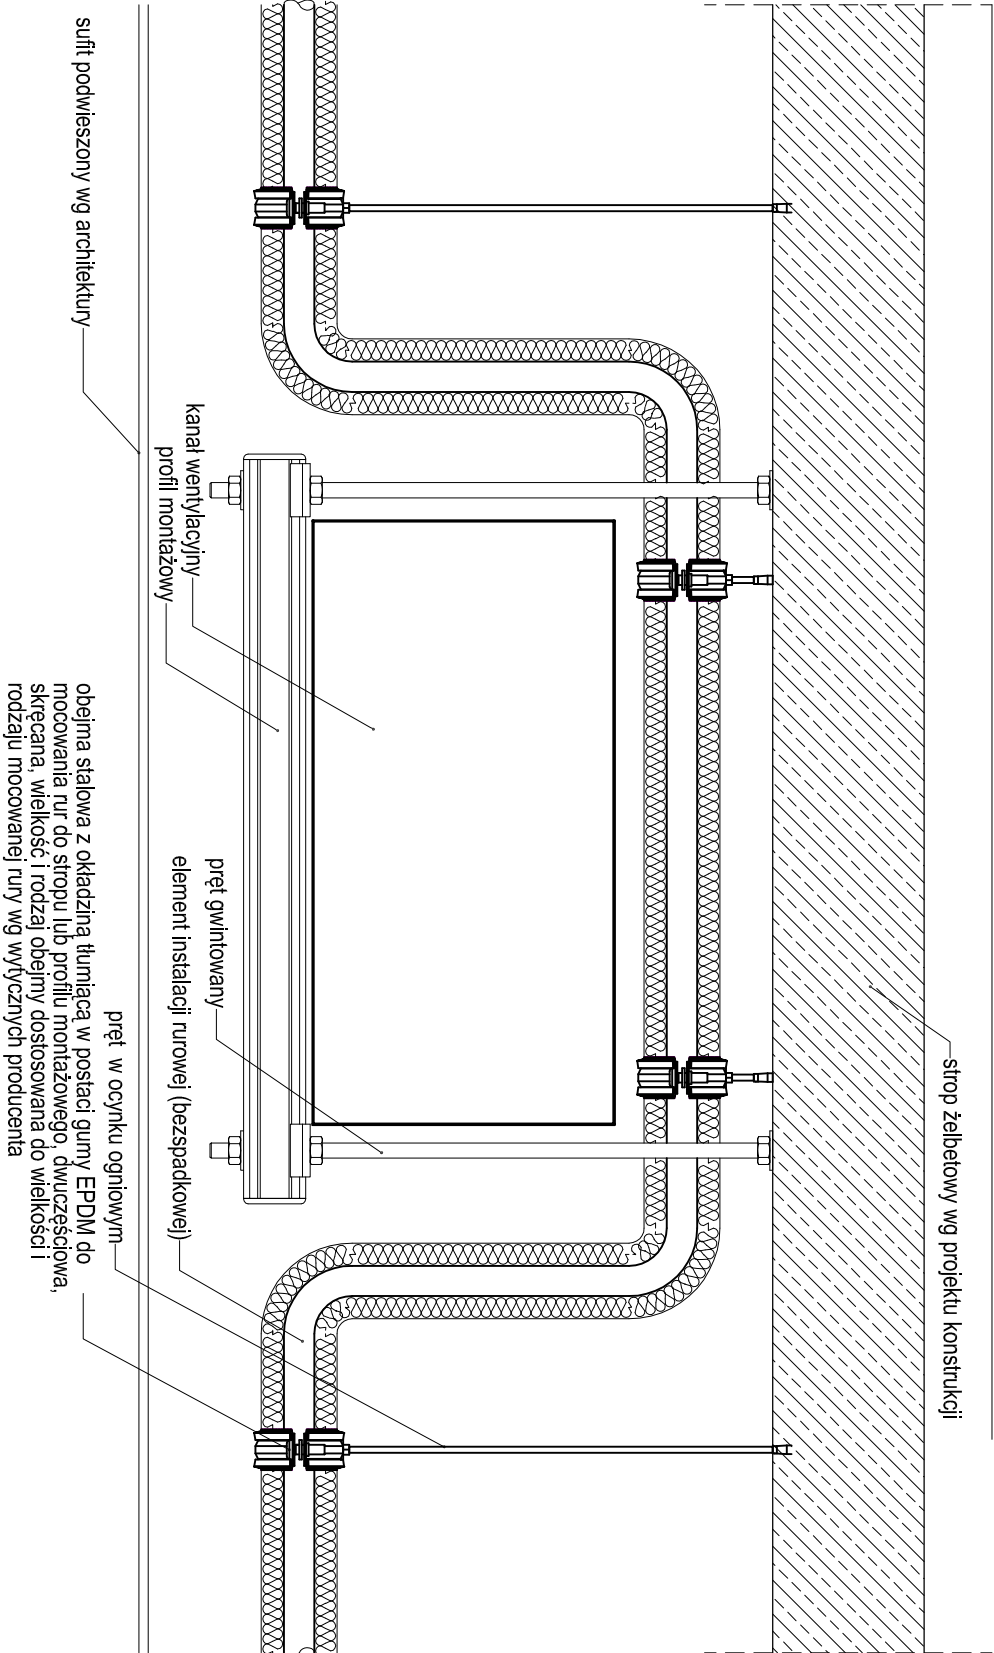

INDUSTRIA PROJECT  
ul. Azymutalna 9  
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Łużycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołecin,  
ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokolowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumilk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PVBS/16	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Słeprowski inż. Marcin Szczepański inż. Mateusz Świerczyński		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrówka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PVBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIS-34033-C		

Tytuł rysunku      DETAL USUNIĘCIA KOLIZJI - 3

Data	Branża	Faza	Skala
01 /12/ 2017	SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:10