
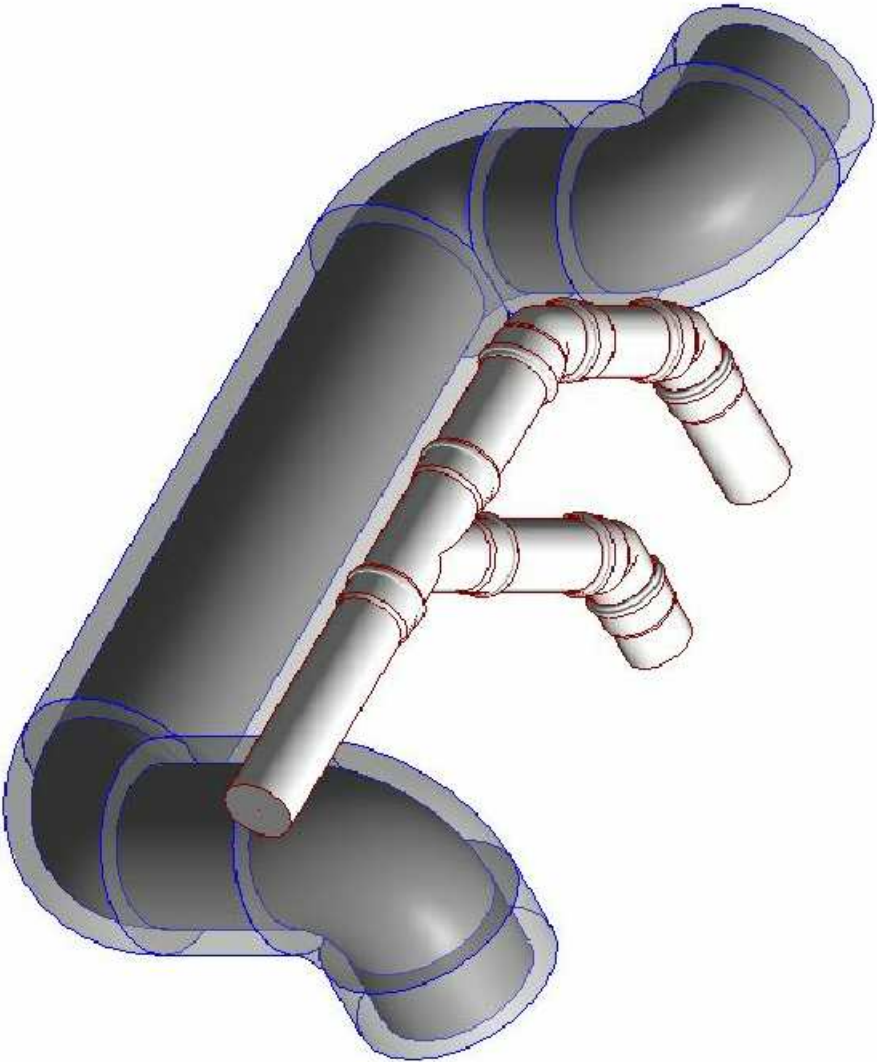


Detal usunięcia kolizji pomiędzy instalacją rurową spadkową (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)

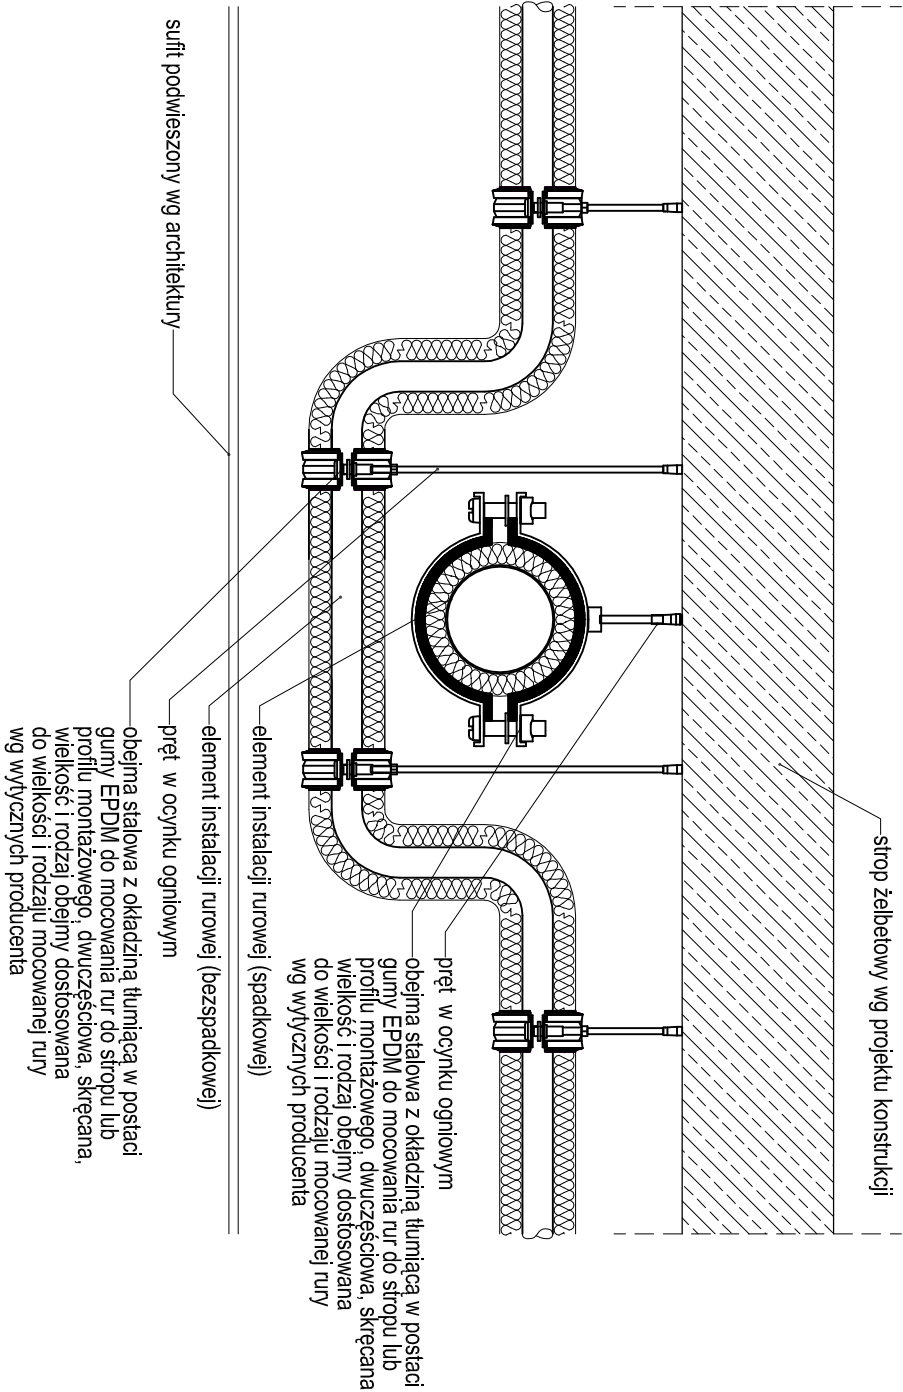

- UWAGA:
- Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania urządzeń
 - Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta
 - Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i zgodne wymaganiami
 - Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem pożarowym, architekturą
 - Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą
 - Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego oraz architektury
 - Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]
 - Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być zabezpieczone przed drganiem za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Łużycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 art.27, obręb Gołecin,
ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań

| | | | |
|----------------|--|--|---------|
| Projektował | inż. Tomasz Sokółowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumik w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 66/Gd/00 POM/0049/PVBS/16 | |
| Opracował | mgr inż. Grzegorz Słeprowski inż. Marcin Szczepański inż. Mateusz Świerczyński | | |
| Sprawił | mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrówka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PVBS/16 | |
| Numer projektu | Numer rysunku | | Rewizja |
| IBG-P_159_16 | IP159_PW_DR_IIS-34031-C | | |

Tytuł rysunku: DETAL USUNIĘCIA KOLIZJI - 1

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------|-------|
| Data | Branża | Faza | Skala |
| 01 /12/ 2017 | SANITARNA | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:10 |