



Pomieszczenia Izolatki (Boks Meltzer) –
oddział zakaźny: pom. nr 0.356 i 0.383

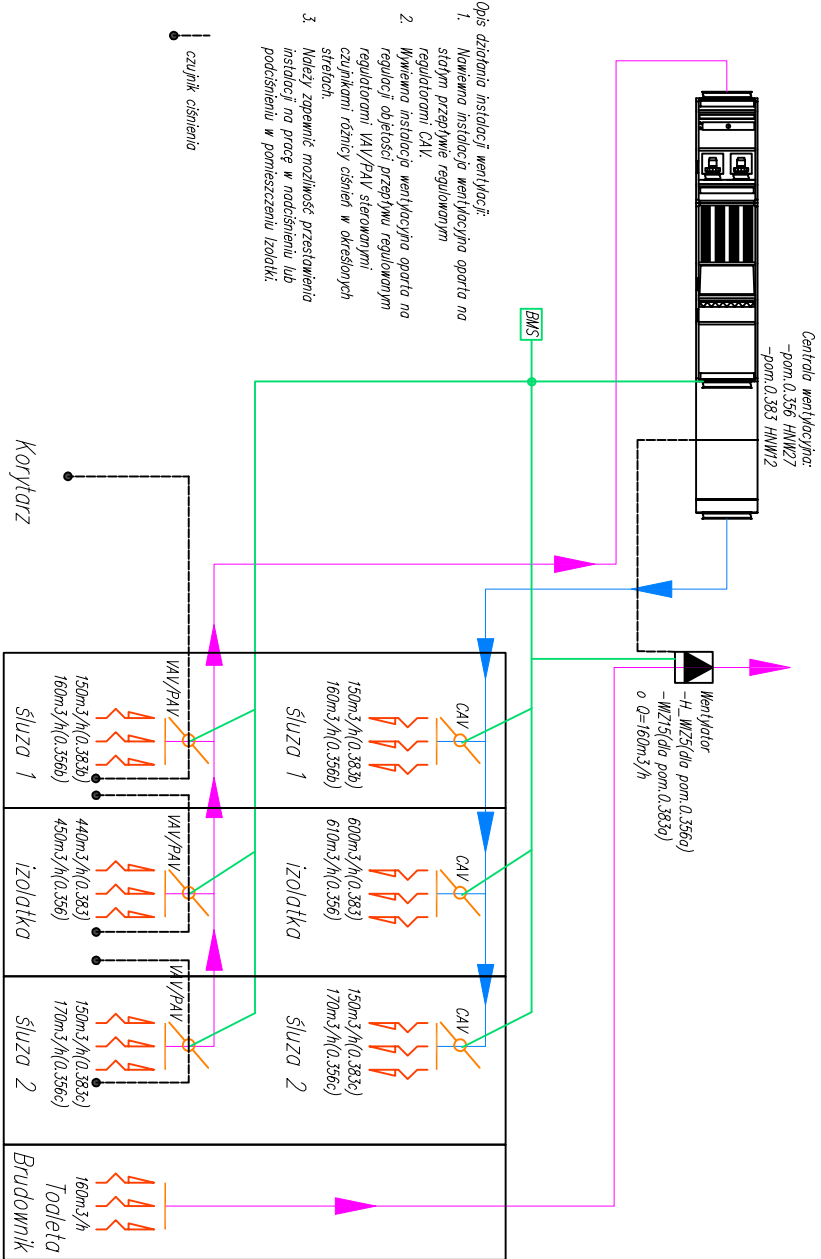

- Opis działania instalacji wentylacji:
- Nowe instalacje wentylacyjne oparte na starym przepływie regulowanym regulatorami CAV.
 - Wykrywanie instalacji wentylacyjnej oparte na regulacji objętości przepływu regulowanym regulatorami VAV/PAV sterowanymi czujnikami różnicy ciśnień w określonych strefach.
 - Należy zapewnić możliwość przesłonięcia instalacji na pracę w nadciśnieniu lub podciśnieniu w pomieszczeniu Izolatki.

czujnik ciśnienia

Pomieszczenia Izolatki – oddział zakaźny:
pom. nr 0.312 i 0.339

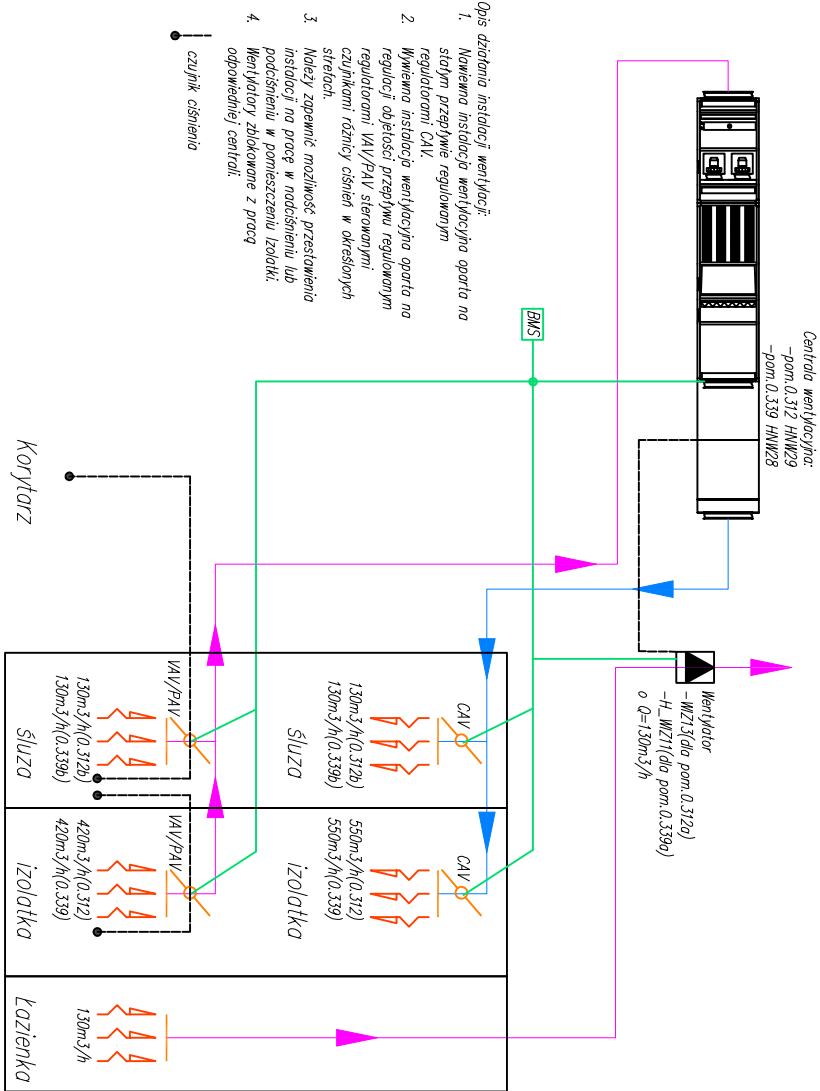

- Opis działania instalacji wentylacji:
- Nowe instalacje wentylacyjne oparte na starym przepływie regulowanym regulatorami CAV.
 - Wykrywanie instalacji wentylacyjnej oparte na regulacji objętości przepływu regulowanym regulatorami VAV/PAV sterowanymi czujnikami różnicy ciśnień w określonych strefach.
 - Należy zapewnić możliwość przesłonięcia instalacji na pracę w nadciśnieniu lub podciśnieniu w pomieszczeniu Izolatki.
 - Wentylatory zlokalizowane z pracą odpowiedniej centrali.

czujnik ciśnienia

INDUSTRIA

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Łutyczna 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem
Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokółowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumik w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Słepawski inż. Marcin Szczepański		

Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku /		Rewizja /

IBG-P_159_16
IP159_PW_DR_IIS.34020-C

Tytuł rysunku
SCHEMAT PRACY UKŁADU WENTYLACYJNEGO -
IZOLATKI ODDZIAŁ ZAKAŻNY

Data	01.12.2017	Branża	SANITARNA	Faza	Projekt wykonawczy	Skala	-	Nr strony	
------	------------	--------	-----------	------	--------------------	-------	---	-----------	--