


System KD1230 ze środkiem
gaśniczym Novoc 1230; 297,30+40,60=337,90kg

Rurociąg systemu gaśniczego

Extinguish pipe line

Zbiornik 140L, 80L środka gaśniczego Novec1230

Cylinder 140L extinguisher agent Novec120





Dysza 360 stopni
Nozle 360

Nozle 360

Oznaczenie dyszy
Indicator nozzle

51601

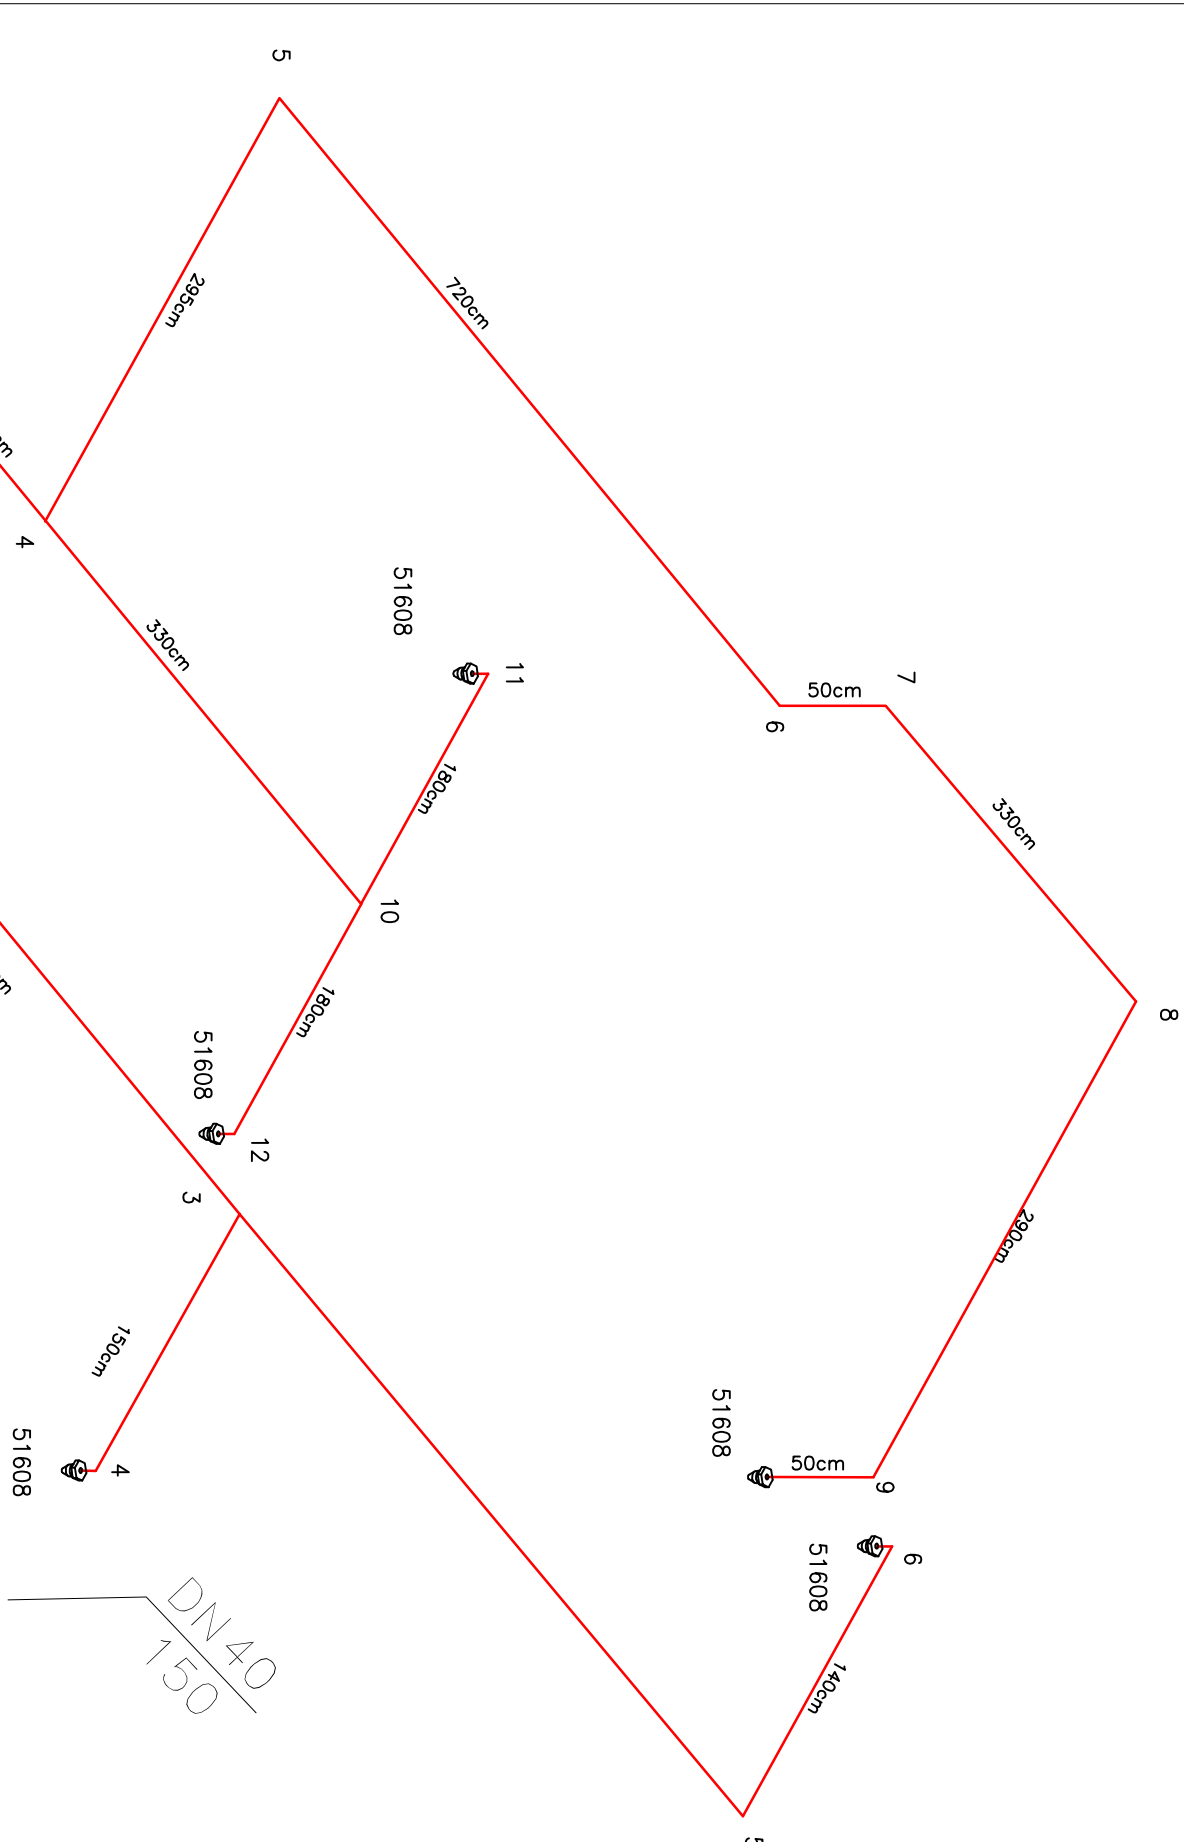

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------|
| <div><div><div>INDUSTRIA PROJECT</div></div><div>Al. Zwycięstwa 46/1 80-210 Gdańsk</div></div> | | | |
| Zamawiający/Inwestor | | | |
| "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań | | | |
| Nazwa inwestycji | | | |
| Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | | | |
| działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wirzosa, 60 – 663 Poznań | | | |
| Projektował | inż. Tomasz Sokolowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naurniak w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | 66/Gd/00 POM/0049/PWBS/16 | |
| Opracował | mgr inż. Ewa Zienkiewicz | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sprawdził | mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | 4354/Gd/89 POM/0048/PWBS/16 | |
| Numer projektu | Numer rysunku / | | Rewizja / |
| IBG-P_159_16 | IP159_PW_DR_IISE.0005-B | | |
| Tytuł rysunku | Instalacja gaszenia gazem UNIT-DOSE, aksonometria, cz. mechaniczna | | |
| Data | Branża | Faza | Skala |
| 01.12.2017 | SANITARNA | Projekt wykonawczy | - |