


Tabela kolizji		
L.p.	skrzyżowanie z:	sposób zabezpieczenia
1	wodociągiem	bez zabezpieczenia
2	gazociągiem	bez zabezpieczenia - odległość pionowa nie mniejsza od 10 cm
4	kablami teletechnicznymi	dwudzielna rura typ A160 PS AROT na kanalizacji teletechnicznej, L=3,0 mb
5	kanalizacją	bez zabezpieczenia

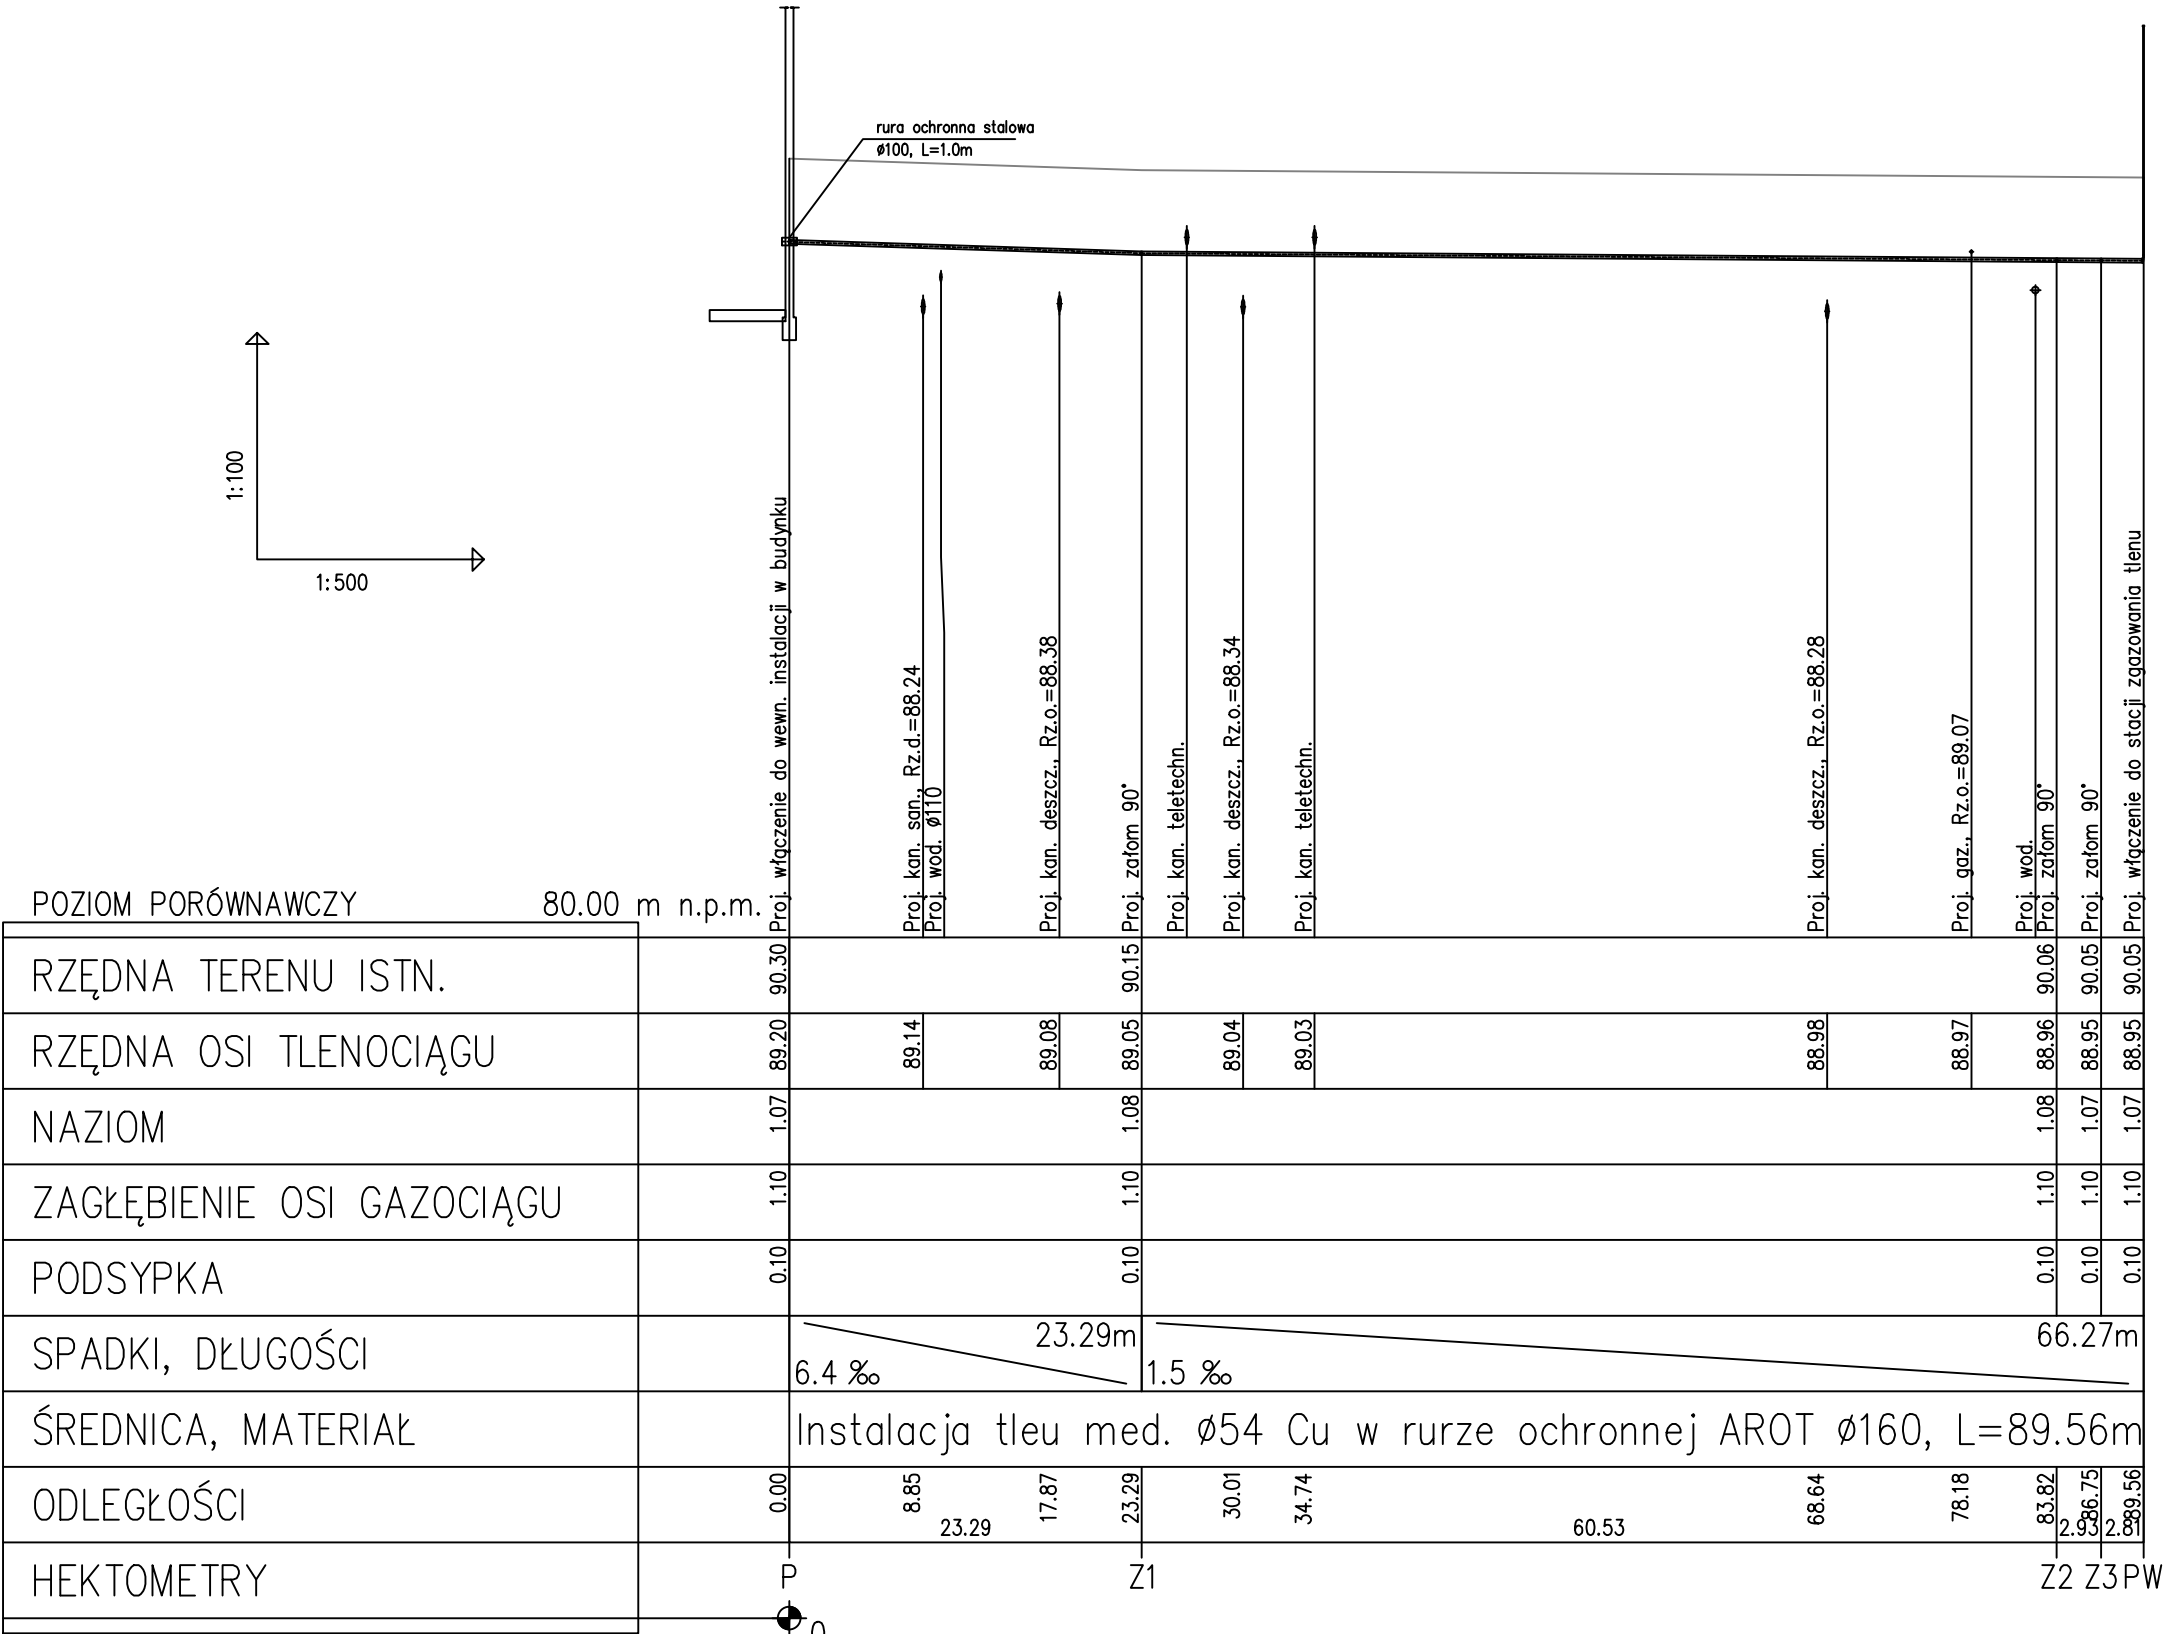

INDUSTRIA

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Maciej Zdun w specjalności instalacyjnej	SLK/4353/PWOS/12	
Opracował	mgr inż. Arkadiusz Klimas		
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Stachoń w specjalności instalacyjnej	SLK/4318/PWOS/12	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIGM_38003		
Tytuł rysunku			
PROFIL RUROCIĄGU TLENU DLA CZĘŚCI A BYUDYNKU.			
Data 01 /12/ 2017	Branża GAZY MEDYCZNE	Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Nr strony IIGM36