



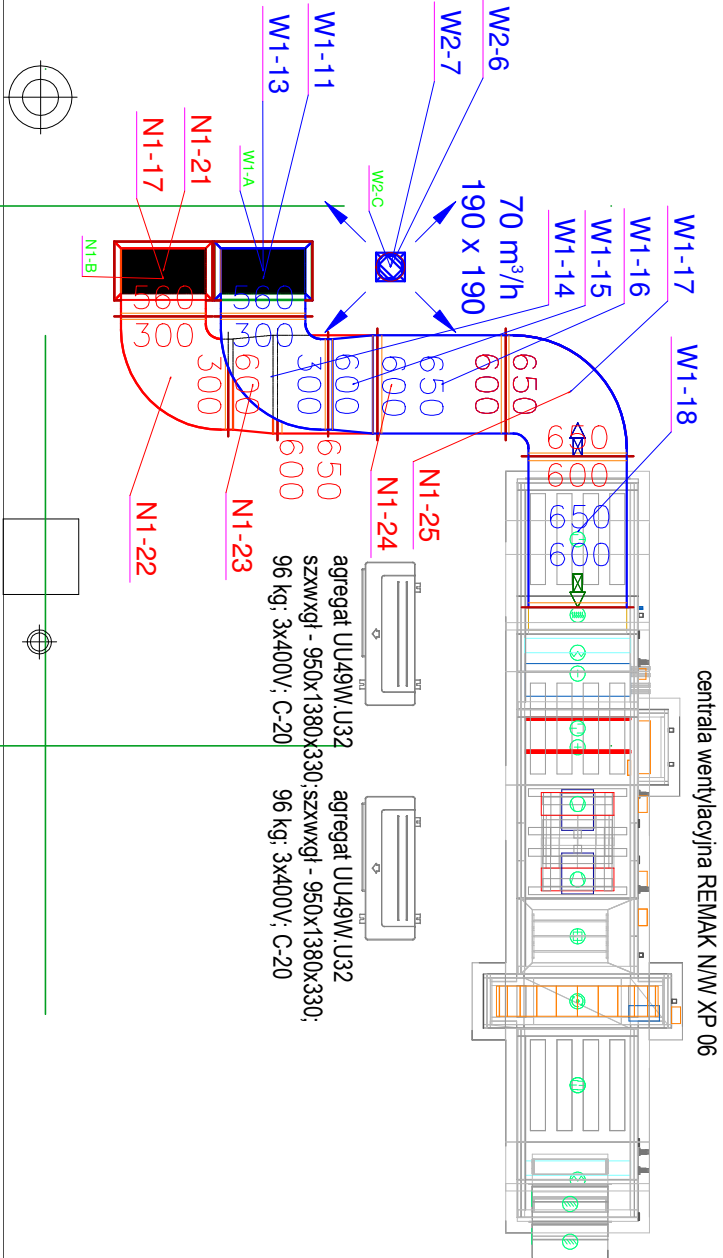


UWAGA: w związku z brakiem szczegółowej inwentaryzacji dachu, należy sprawdzić, czy zostanie zachowana min. 6 metrowa odległość czerpni, od wywiewek kanalizacyjnych. Jeżeli nie, niezbędne jest odsadzenie wywiewki kanalizacyjnej poza tą odległość. Zachować odległość wyrzutni 3m od krawędzi dachu.



 <div>MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z O.O. UL. WISZNIOWA 12 62-081 PRZEŻMIEROWO TEL./ FAX: (+61) 814 21 31 mwa.sp.zoo@gmail.com</div>	Projektował	mgr inż. Andrzej Strzyż	171/PW/91	Nr uprawnień	Podpis/pieczęć	
	Sprawdzający	mgr inż. Ryszard Berwald	WK/P.0356 /PWOS/13			