






SZCZEGÓŁ MONTAŻU NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

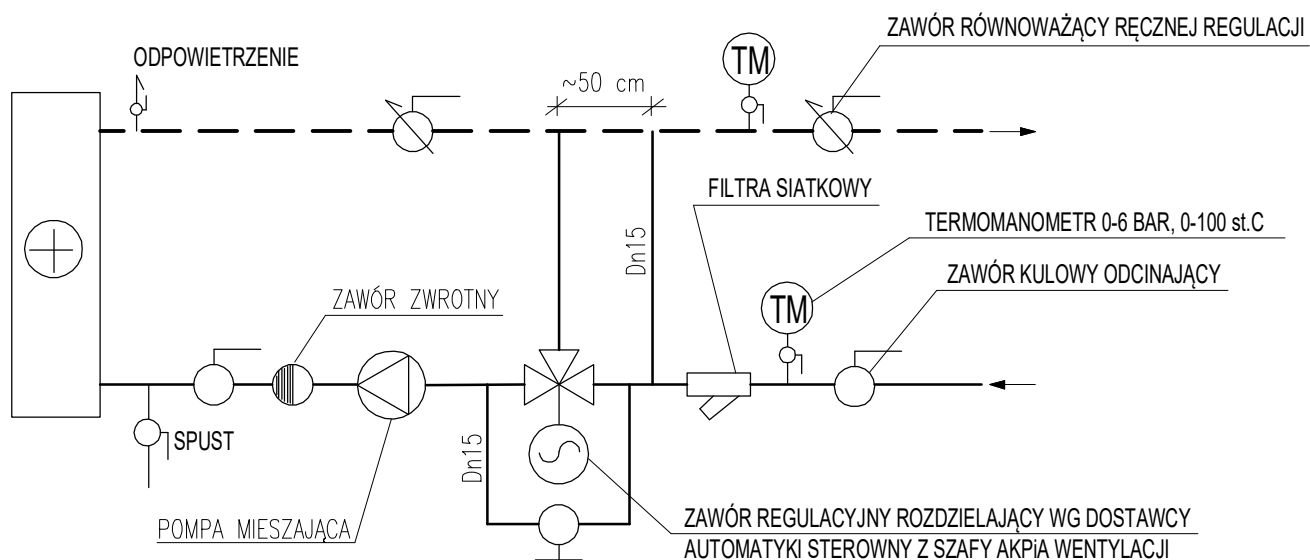

UWAGA:

WYKAZ ŚREDNIC W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW

-  ZAWÓR RĘCZNEJ REGULACJI
-  ZAWÓR KULOWY, RĘCZNY
-  TERMOMANOMETR 0-6 bar, 0-100 st.C
-  FILTR SIATKOWY O LICZBIE OCZEK 600/cm²