


nr obwodu	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	F12	F13	F14	F15	F16	F17
Nazwa obwodu	Zasilanie z R0.2	Licznik energii	Ochronnik przepięć	Kontrola napięcia	Czujnik zaniku faz	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Zasilanie umywalka	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	0,9					0,2	0,33	0,38	0,01	-	-

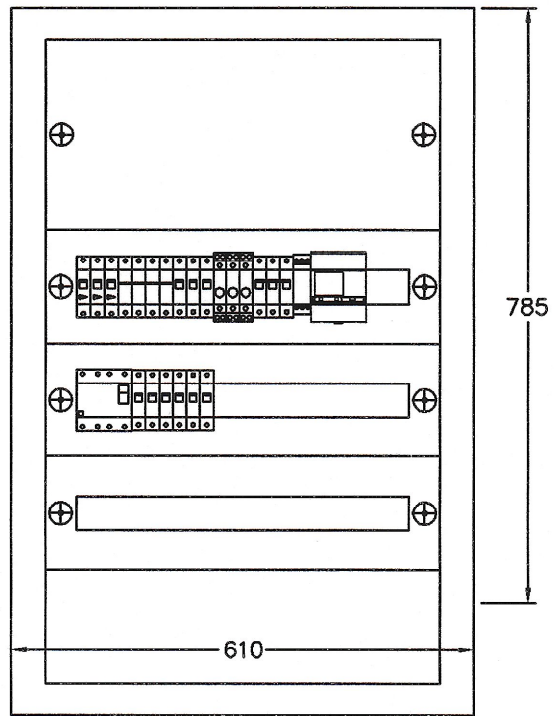

Rozdzielnica podtynkowa
IP 30
IK 07
gł: 240 [mm]

Pi [kW]	0,9
Ps [kW]	0,9
Iobl [A]	1,4

Zasilanie w układzie TN-S.
System ochrony od porażeń-
samoczynne wyłączenie zasilania.

Stopień ochrony obudowy IP30 z metalową obudową.
Obudowę rozdzielnicę połączyć z instalacją uziemiającą.
W rozdzielnicę przewidzieć 30% rezerwy
Tablica rozdzielcza wykonana z drzwiczkami pełnymi

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O
PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM
PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I
URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO
PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA
PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA
WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH
(PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY
PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W
WARSZAWIE"

NR PROJEKTU:

120

ADRES INWEST.:

Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA: ELEKTRYCZNA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 10 - 2019.

PAS
PROJEKT

PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Wudarczyk	MAZ/0424/PWOE/06	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Krzysztof Modzelewski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Niedźwiecki	WAM/0140/POOE/05	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST
PROJEKTEM NADRZĘDNYMI WSZYSTKIE RÓŻNIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENEALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU:

Schemat

TREŚĆ RYSUNKU:

Rozdzielnica RKAWa

NR.RYSUNKU:

PAS-120-PW-IE-RKAWa-SCH-20_E_II_2.3

REWIZJA:

-

SKALA:

-