


LEGENDA:

- przylącze wodociągowej
sieć wodociągowa
teren
obsypka/ podsypka
drut miedziany

Uwaga!

1. Rzędne uzbrojenia istniejącego należy sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie.
2. Rurociągi sieci wodociągowej układać na poziomie istniejącego wodociągu.
3. W miejscach występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zaleca się prowadzenie wykopu ręcznego.

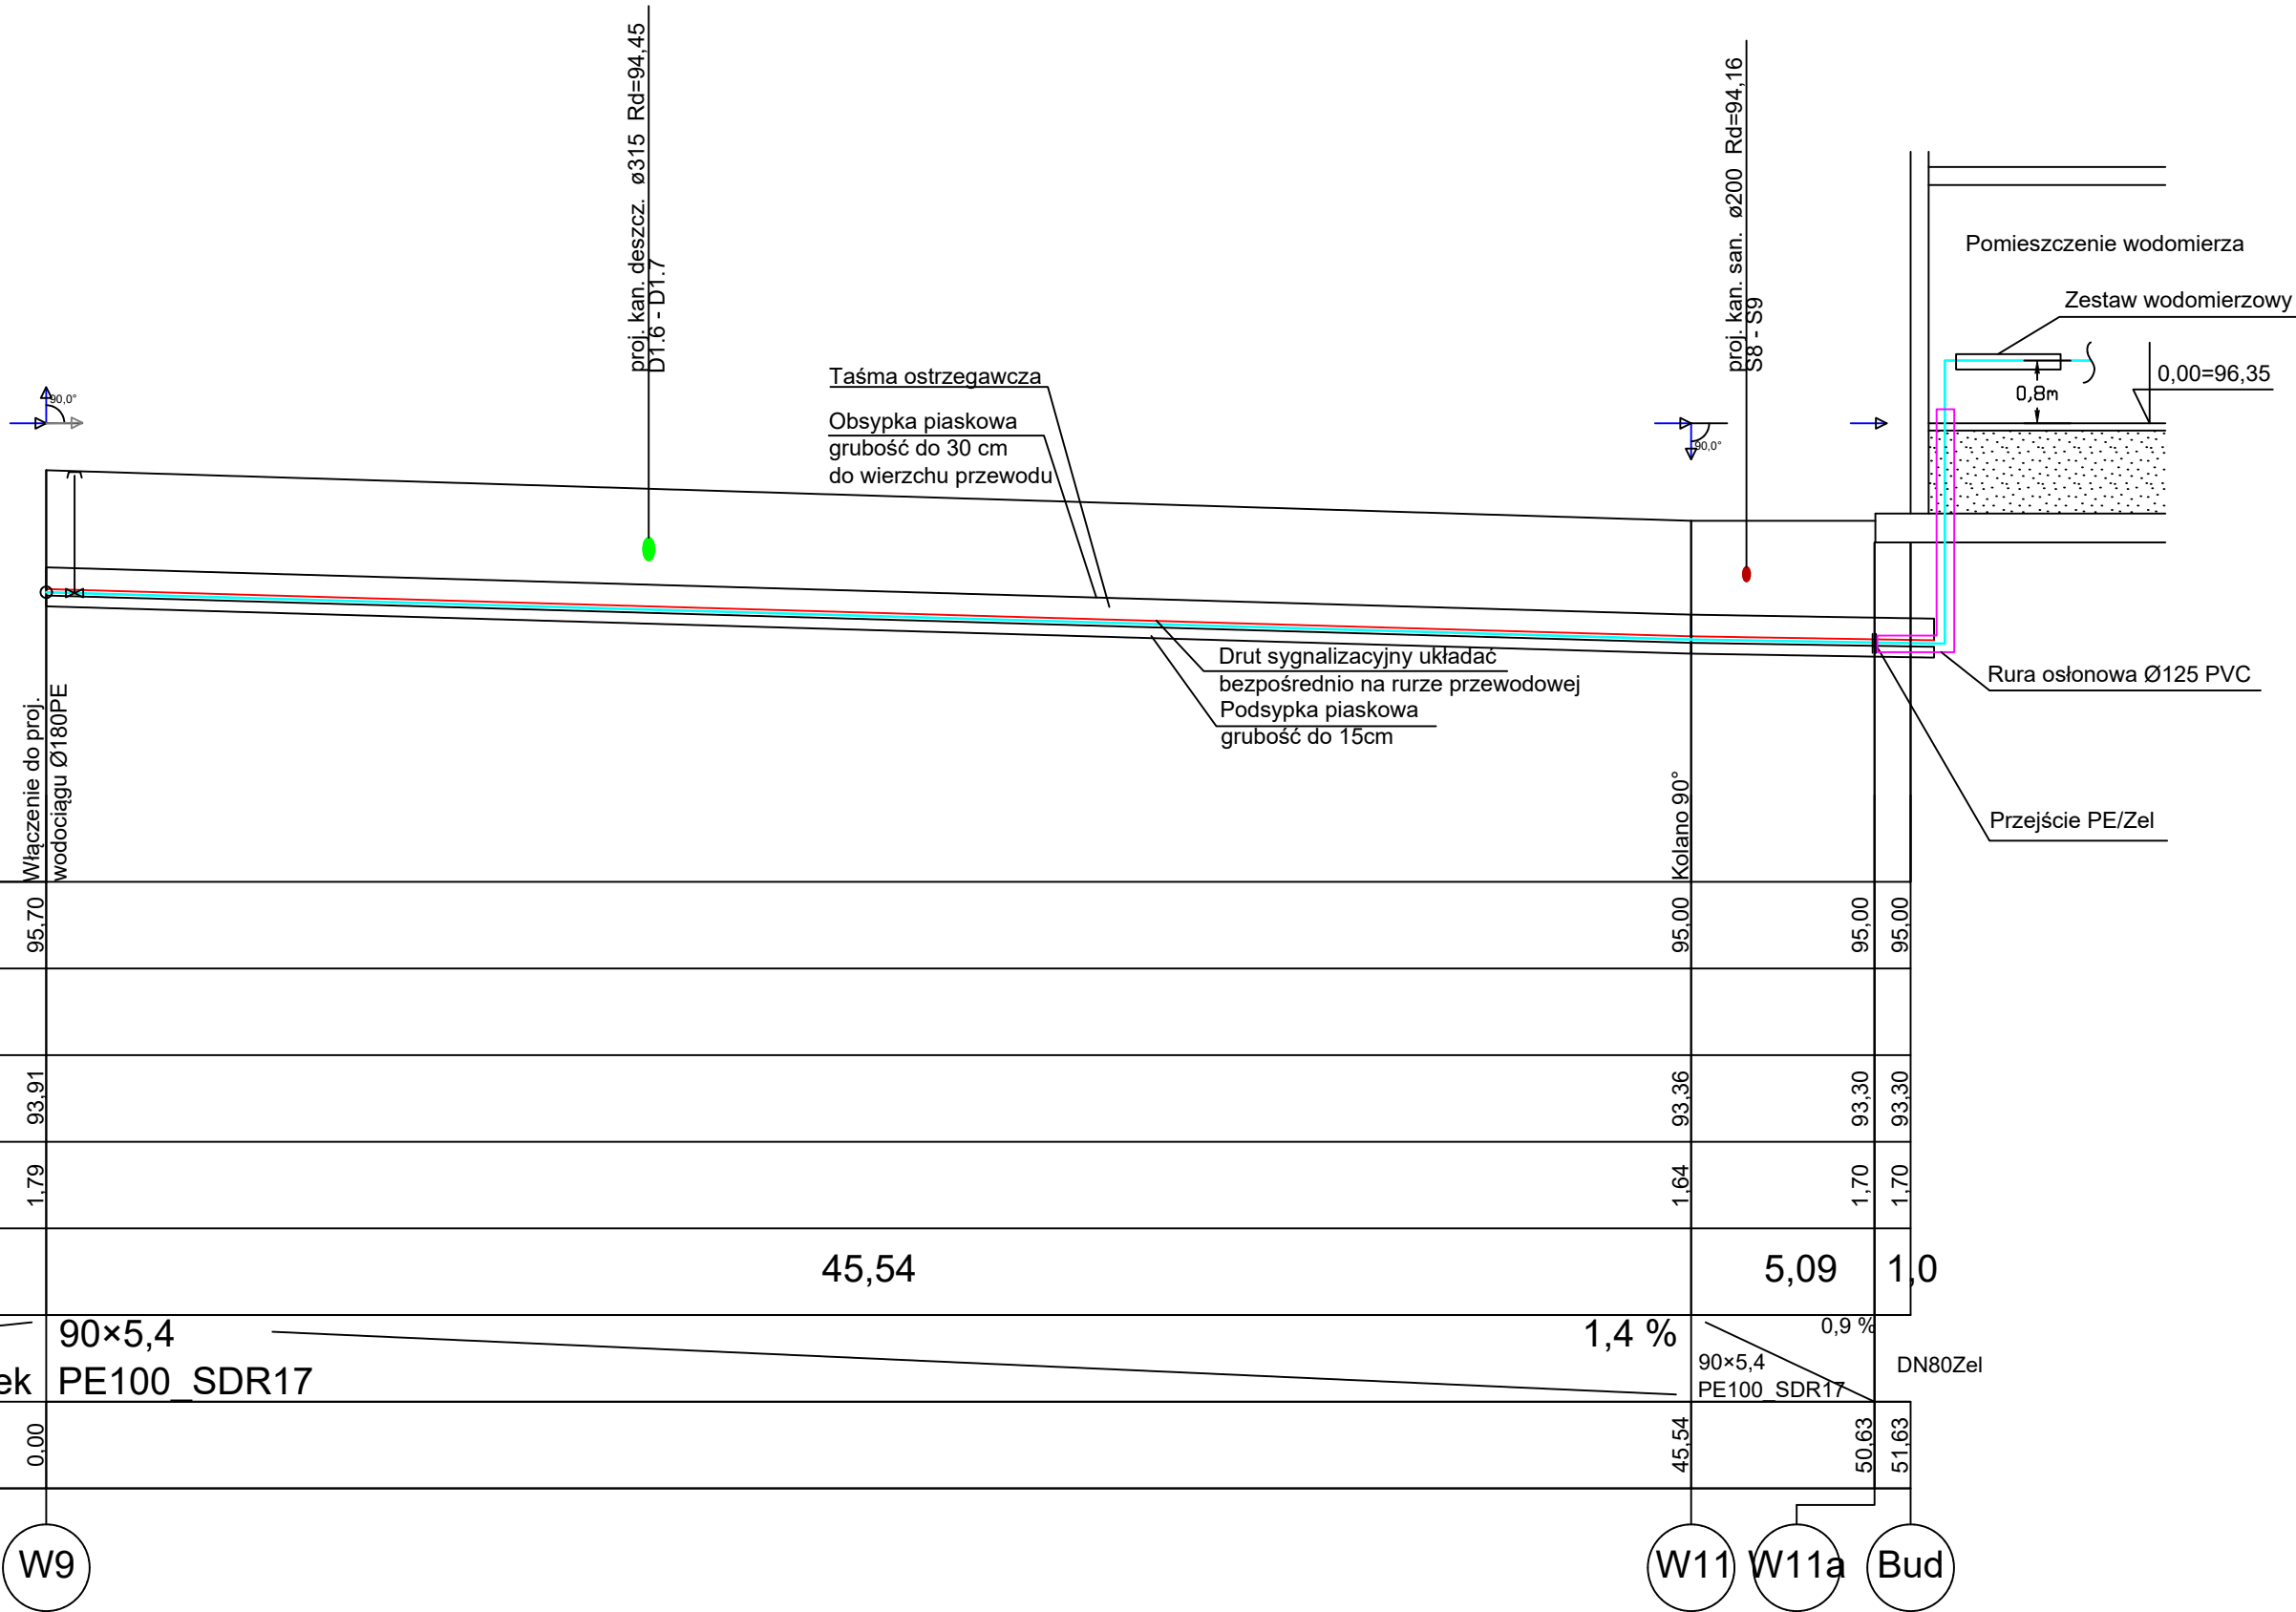

Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	95,70	95,00	95,00	95,00
Rzędna terenu istniejącego				
Rzędna osi rurociągu [m]	93,91	93,36	93,30	93,30
Zagłębienie osi rurociągu	1,79	1,64	1,70	1,70
Odległości [m]		45,54	5,09	1,0
Średnice, materiał	90×5,4 Spadek PE100 SDR17	90×5,4 PE100 SDR17	90×5,4 PE100 SDR17	DN80Zel
Długość trasy [m]	0,00	45,54	50,63	51,63



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880)

Inwestor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant

SIRAP

Joanna Kucznerowicz-Cichowska
Joanna Łamek

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektantka

mgr inż. Joanna Łamek
nr upr. WKP/0122/POOS/14
specjalność - instalacje sanitarne

Sprawdzająca

mgr inż. Joanna Kucznerowicz-Cichowska
nr upr. WKP/0139/POOS/09
specjalność - instalacje sanitarne

Branża

SANITARNA

Rysunek

PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Faza	Rew.	Skala	Data
P.BW.	00	1 : 100/200	05.02.2020

Nr rys.

UAM_PBW_IS_W_SC_2