

18mieszk.
k=0,293


Uwagi:

- * Tablica natynkowa do zabudowy szeregowej
- * Obudowa z drzwiami pełnymi zamykanymi na klucz
- * Stopień ochrony min. IP54, klasa izolacji I
- * Przykładowe wymiary [WxSxG]: 2125x600x300mm
- * Zasilanie od góry
- * Obwody należy oznakować etykietami
- * Wyprowadzenia obwodów poprzez listwę zaciskową
- * Aparaty o wytrzymałości zwarcia 6kA
- * Tablica administracyjna i piętrowa w jednej szafie

Moc zainstalowana	Pi=96,4 kW
Moc szczytowa	Ps=37,6 kW
Prąd znamionowy	In=58,3 A
Sieć TN-S	

B1

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

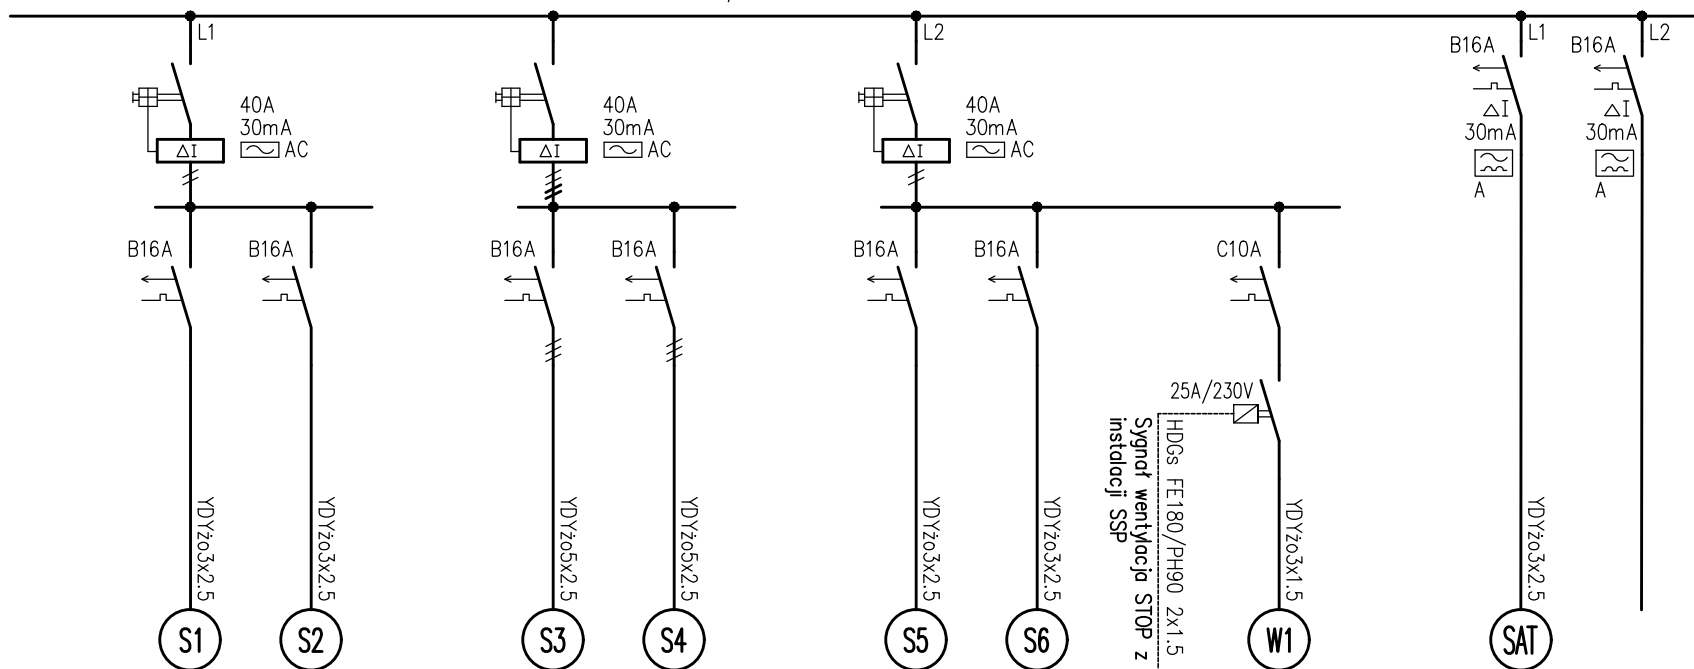

kW	1,2	0,8		7,4	7,4		0,4	0,4		0,7		0,1	
	6	4		1	1		2	2				1	
										1			
Odbiory siłowe	Gniazda ogólne porządkowe Pomieszczenia: L.2.3.1, S.3.21, S.3.02	Gniazda ogólne Pomieszczenia: L.2.3.2		Płyta grzewcza Pomieszczenia: L.2.3.2	Płyta grzewcza Pomieszczenia: L.2.3.2		Gniazda do zabudowy Pomieszczenia: L.2.3.2	Gniazda do zabudowy Pomieszczenia: L.2.3.2		Okap Pomieszczenia: L.2.3.2		RTV/SAT	Rezerwa



tel.: (22)8367025, (22)8364306
fax.: (22)4648393
e-mail: biuro@eltech-projekt.pl

PROJEKTANT:
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK
MAZ/0424/PWOW/06

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

OBIEKT:

Dom studencki dla celów szkoły wyższej – UAM,
uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną
komunikacją, parkingami i infrastrukturą
techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1,
278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

PROJEKT:

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I TELETECHNICZNE

TEMAT:

SCHEMAT
TABLICA PIETROWA
TP-3/S
BLOK APARATOWY B1

DATA:


12.03.2020

NR RYS.:

UAM_PW_EL_
SC_34_R00

Układ sterujący SSP

L1, N 230 – 50Hz

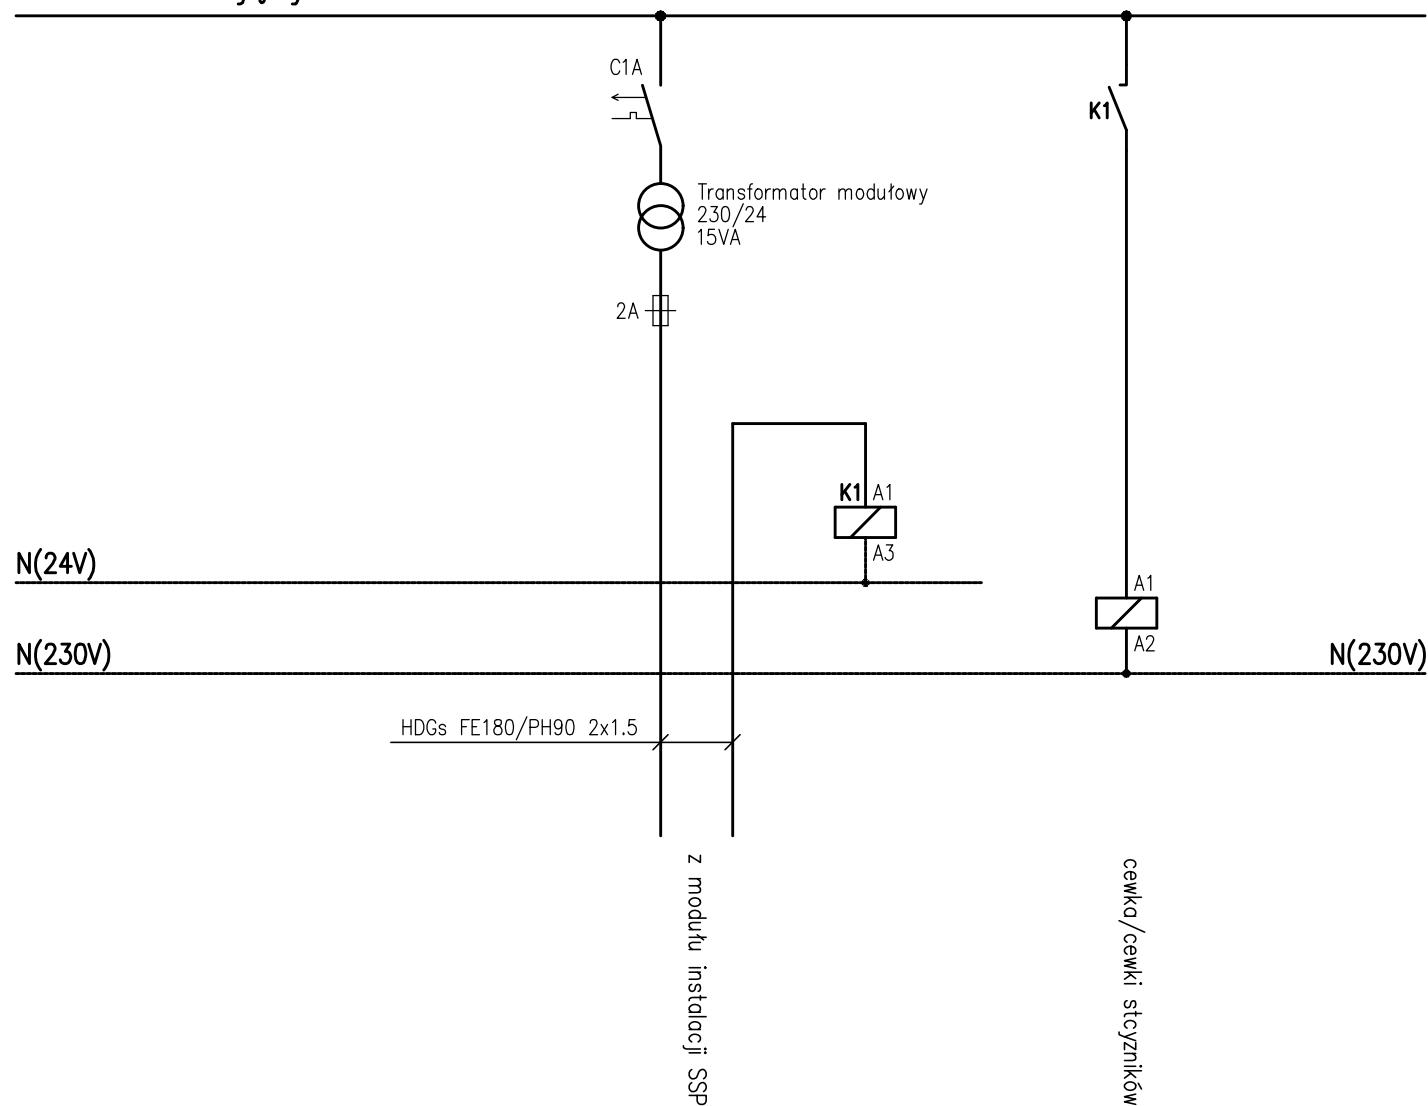

Tablice TP-3/S+TA-3/S

wnętrze

elewacja

