




TW/N c.d.

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

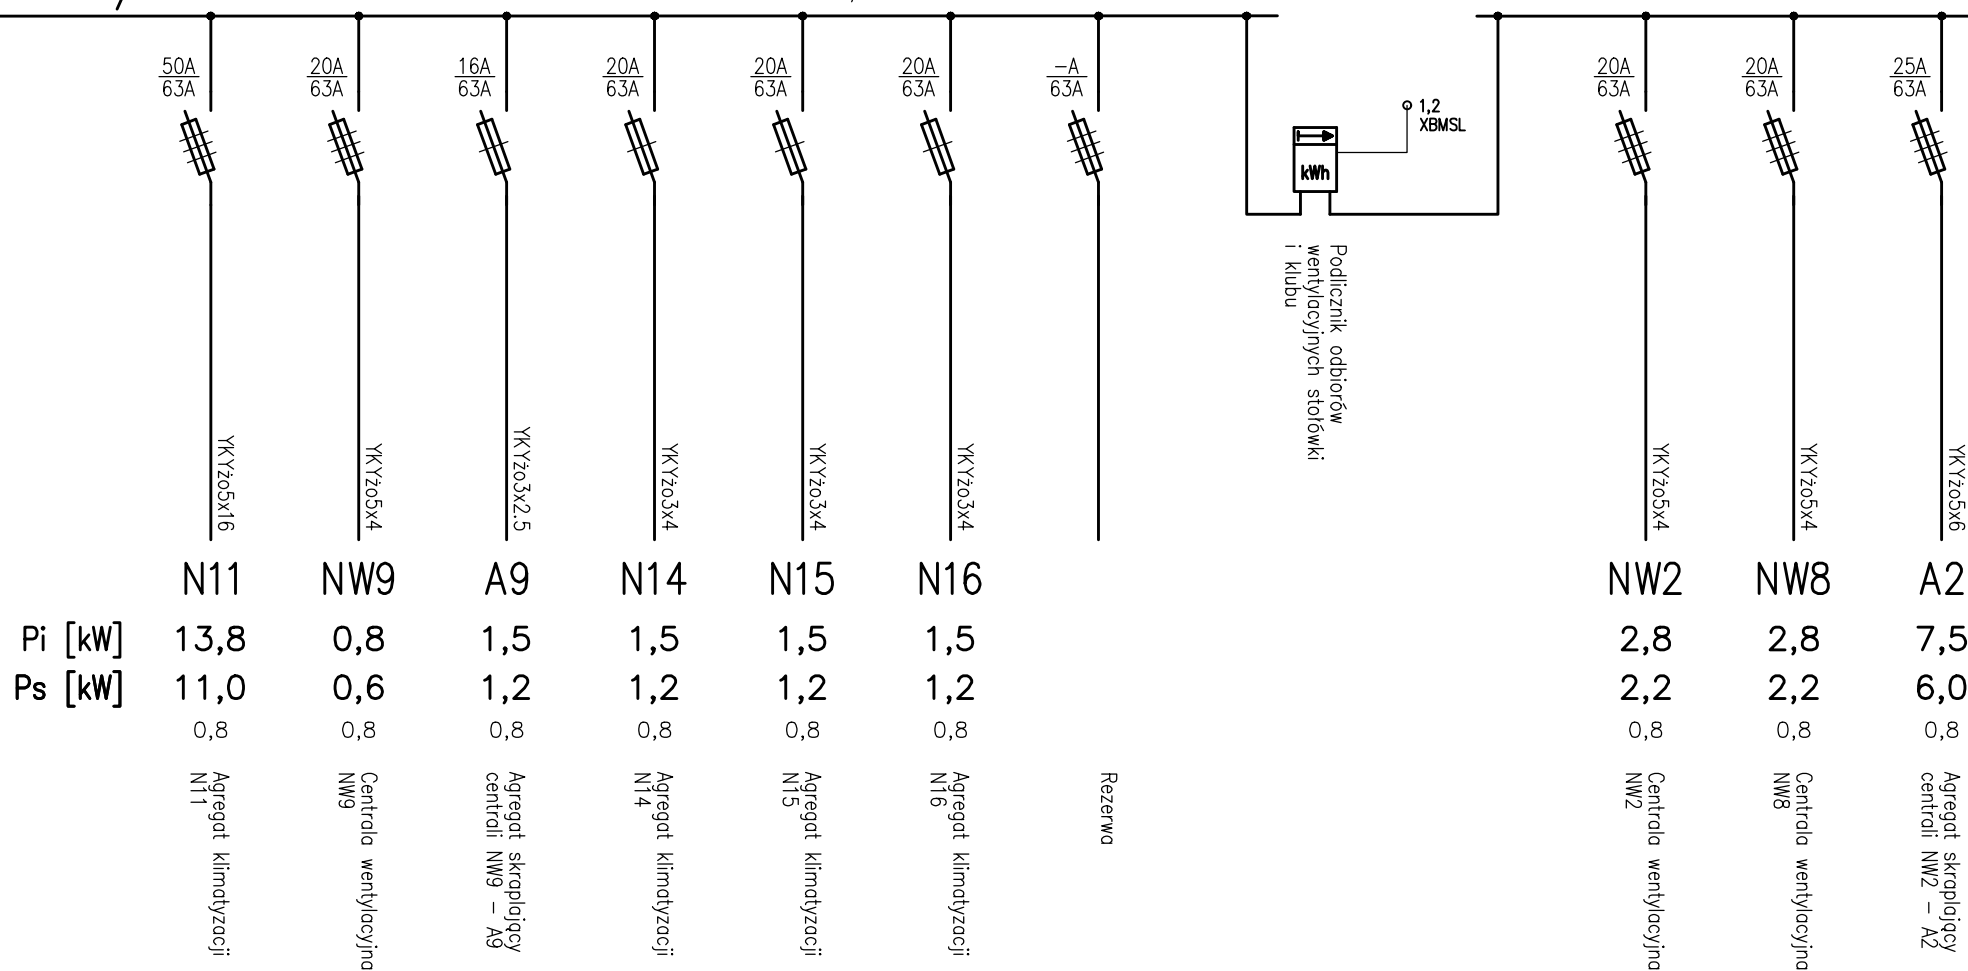

TW/N c.d.

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

25A  
63A



YKY205x6

A8

Pi [kW]

5,2

Ps [kW]

4,2

0,8

Agregat skraplający  
centrałi NW8 – A8

40A  
63A



YKY205x16

N8

10,5

8,4

0,8

Agregat klimatyzacji  
N8

B3

0,5


0,4

0,8

Blok aparaturowy B2  
Odbiory wentylacyjne  
stółki i klubu

B1

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

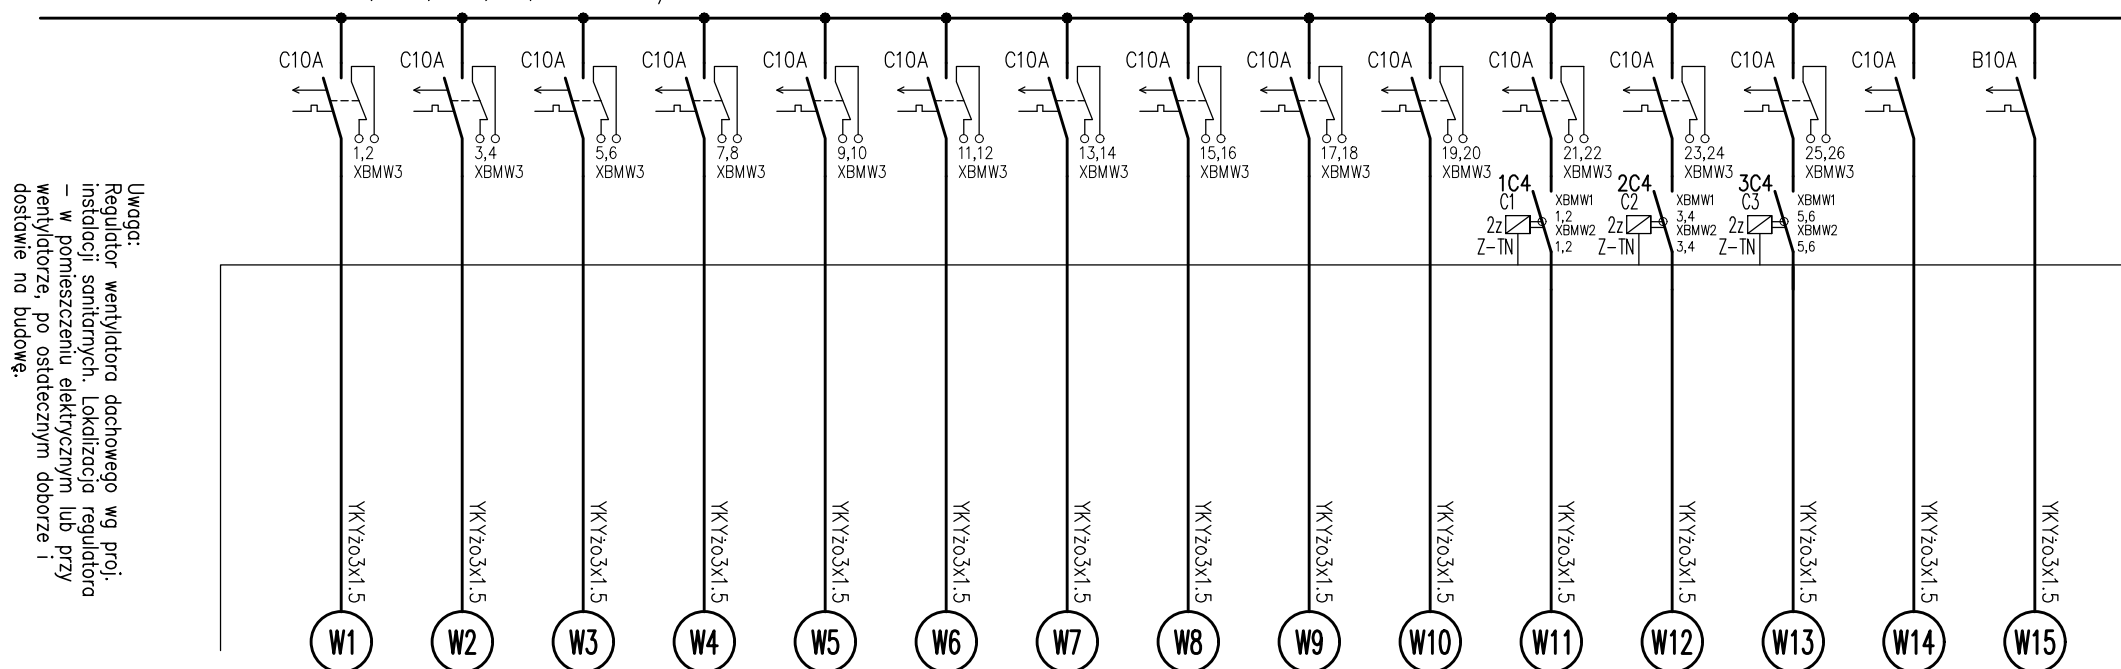

kW		0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,15	0,15	0,1	0,2	0,15	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
		3	3	3	4	4	3	3	2	4	3	1	1	1	1	6
Odbiory wentylacyjne	Sterowanie i monitoring wentylatorów dachowych z BMS Listwa zaciskowa w rozdzielni XBS	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory HAT Dach	Wentylatory WS9 Dach	Wentylatory WE9 Dach	Wentylatory WSM Dach	Wyrzutnia dachowa Dach	Wpuszcie dachowe

tel.: (22)8367025, (22)8364306  
fax.: (22)4648393  
e-mail: biuro@eltech-projekt.pl

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK  
MAZ/0424/PWOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

OBIEKT:  
Dom studencki dla celów szkoły wyższej – UAM,  
uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną  
komunikacją, parkingami i infrastrukturą  
techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1,  
278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego  
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

PROJEKT:  
WYKONAWCZY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
I TELETECHNICZNE


TEMAT:  
SCHEMAT  
TABLICA WENTYLACJI  
TW/N  
BLOK APARATOWY B1

DATA:  
12.03.2020

NR RYS.:  
UAM\_PW\_EL\_  
SC\_67\_R00

# B1 c.d.

L1, L2, L3, N, PE 230/400V L2, 50Hz N, PE 230/400V – 50Hz

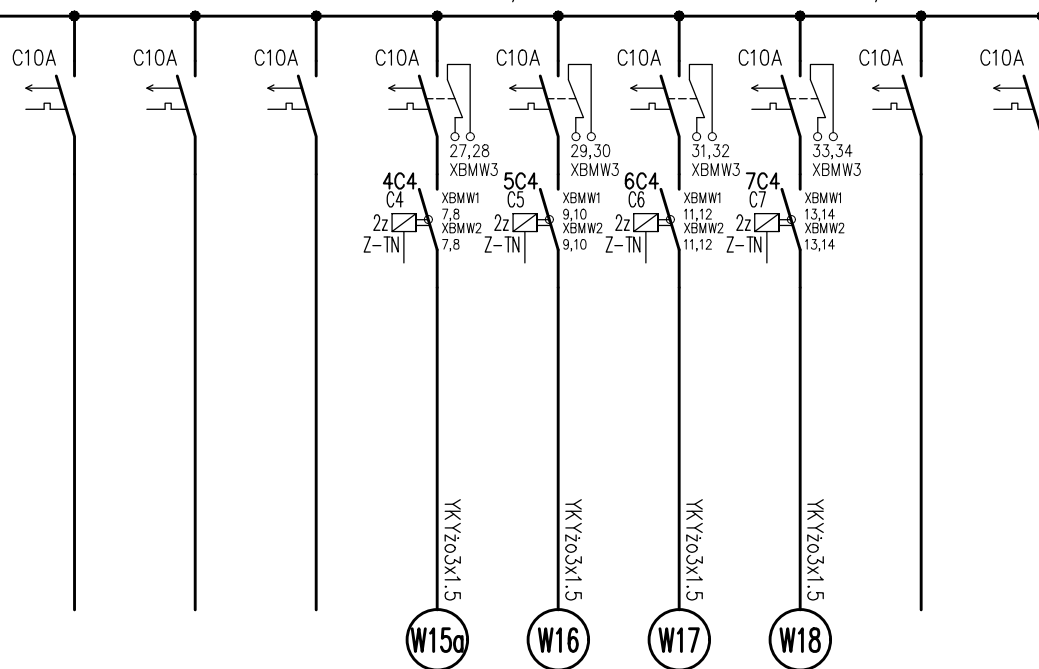

kW				0,1	0,2	0,1	0,1		
				1	1	1	1		
Odbiory wentylacyjne	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Wentylator WZ8 Dach	Wentylator WC2 Dach	Wentylator WB2 Dach	Wentylator WC8 Dach	Rezerwa	Rezerwa

Uwaga:  
Regulator wentylatora dachowego wg proj.  
instalacji sanitarnych. Lokalizacja regulatora  
– w pomieszczeniu elektrycznym lub przy  
wentylatorze, po ostatecznym doborze i  
dostawie na budowę.



tel.: (22)8367025, (22)8364306  
fax.: (22)4648393  
e-mail: [biuro@eltech-projekt.pl](mailto:biuro@eltech-projekt.pl)

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK  
MAZ/0424/PWOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w szczególności instalacyjne  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

OBIEKT:  
Dom studencki dla celów szkoły wyższej – UAM,  
uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną  
komunikacją, parkingami i infrastrukturą  
techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1,  
278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego  
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

PROJEKT:  
WYKONAWCZY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
I TELETECHNICZNE


TEMAT:  
SCHEMAT  
TABLICA WENTYLACJI  
TW/N  
BLOK APARATOWY B1 C.D.

DATA:  
12.03.2020

NR RYS.:  
UAM\_PW\_EL\_  
SC\_67\_R00

# B2

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

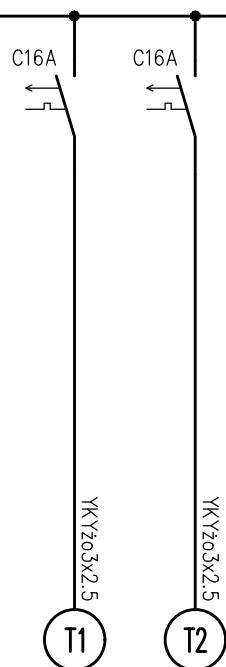

kW	0,3	0,3
	1	1
Odbióry kabli grzejnych	Kable grzejne samoregulujące Dach	Kable grzejne samoregulujące Dach



tel.: (22)8367025, (22)8364306  
fax.: (22)4648393  
e-mail: [biuro@eltech-projekt.pl](mailto:biuro@eltech-projekt.pl)

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK  
MAZ/0424/PWOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

OBIEKT:

Dom studencki dla celów szkoły wyższej – UAM,  
uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną  
komunikacją, parkingami i infrastrukturą  
techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1,  
278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego  
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

PROJEKT:

WYKONAWCZY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
I TELETECHNICZNE

TEMAT:

SCHEMAT  
TABLICA WENTYLACJI  
TW/N  
BLOK APARATOWY B2

DATA:

12.03.2020

NR RYS.:


UAM\_PW\_EL\_  
SC\_67\_R00

STRONA:

6 z 8

# B3

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

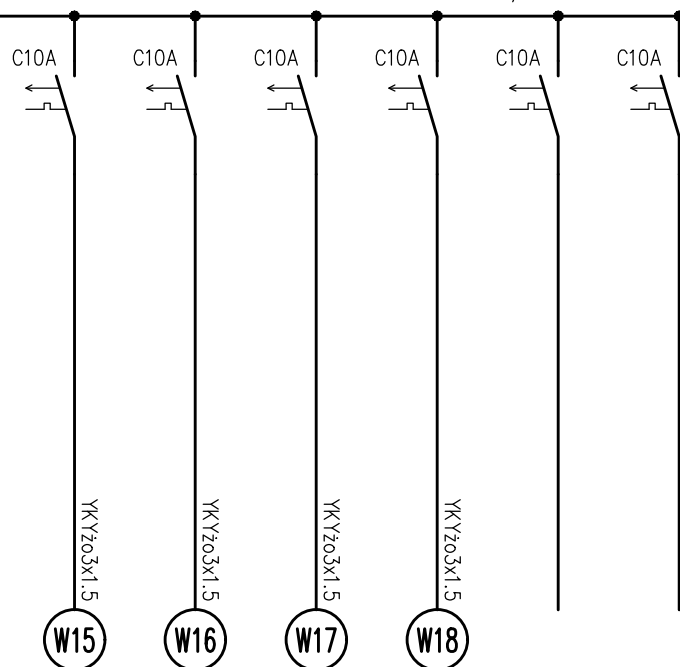

kW	0,1	0,2	0,1	0,1		
	1	1	1	1		
Odbiory wentylacyjne	Wentylator WZ8 Dach	Wentylator WC2 Dach	Wentylator WB2 Dach	Wentylator WC8 Dach	Rezerwa	Rezerwa

Uwaga:  
Regulator wentylatora dachowego wg proj.  
instalacji sanitarnych. Lokalizacja regulatora  
– w pomieszczeniu elektrycznym lub przy  
wentylatorze, po ostatecznym doborze i  
dostawie na budowę.



tel.: (22)8367025, (22)8364306  
fax.: (22)4648393  
e-mail: [biuro@eltech-projekt.pl](mailto:biuro@eltech-projekt.pl)

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK  
MAZ/0424/PW0E/06  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

OBIEKT:  
Dom studencki dla celów szkoły wyższej – UAM,  
uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną  
komunikacją, parkingami i infrastrukturą  
techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1,  
278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego  
przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

PROJEKT:  
WYKONAWCZY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
I TELETECHNICZNE

TEMAT:  
SCHEMAT  
TABLICA WENTYLACJI  
TW/N  
BLOK APARATOWY B3

DATA:  
12.03.2020

NR RYS.:  
UAM\_PW\_EL\_  
SC\_67\_R00

Tablice TP-5/N+TA-5/N+TW/N

wnętrze

elewacja

