

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Tarnowie  
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów  
info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Dominum Dominik Nigborowicz  
Święcany 406  
38-242 Skołyszyn

1043396820



Nr pisma: TD/OTR/OMD/2021-08-26/00000006  
Data: 26.08.2021 r.  
Sprawa: **Budowa ścieżki rowerowej na dz. 2685/3, 2685/4, 2686/1 w miejscowości Czerмна gm. Szerzyny.**  
Kontakt: Marta Gubernat  
Telefon: 14 631 1271  
E-mail: marta.gubernat@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pismo z dnia 18.08.2021r. informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych nN, linii napowietrznych oświetlenia ulicznego, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami mając na względzie m.in. poniższe warunki:

- zachować odległość pionową pomiędzy powierzchnią budowane ścieżki rowerowej, a przewodami istniejących napowietrznych linii energetycznych,
- zachować odległość poziomą od ustojów istniejących słupów nN co najmniej **0,5 mb**,

Do projektu remontu drogi, załączyć potwierdzenie dotrzymania w/w warunków przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odległości należy wystąpić o wydanie warunków przebudowy.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie Region SN/nN Dębica zakresie linii nN.

Podczas budowy należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczególności §55 oraz wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO w części eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.


**Jak możecie się Państwo z nami skontaktować**

Możecie Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie  
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów
- elektronicznie, na adres [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl)
- telefonicznie, pod numerem 14 631 12 71

Prosimy, by w korespondencji, powoływali się Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Tarnowie  
Kierownik Oddziału Dokumentacji  
  
Wojciech Wojtarowicz

Załączniki:  
mapa szt.: 2  
Kopia:  
1 x OMD + załącznik

#### Legenda:

.....	Linie kablowe WN
.....	Linie napowietrzne WN
.....	Linie kablowe SN
.....	Linie napowietrzne SN
.....	Linie kablowe nN
.....	Linie napowietrzne nN
.....	Linie kablowe oświetleniowe
.....	Linie napowietrzne oświetleniowe
.....	Linie kablowe teletechniczne
.....	Linie napowietrzne teletechniczne
Przebieg linii naniesiono orientacyjnie	

Uzgodnienie nr **TD/OTR/OMP/2021-08-26/0000206**

Data **26.08.2021** W oznaczonym terenie  
~~wkreślono przebieg\*)~~ brak\*) urządzeń podziemnych  
własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  
w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne  
i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych.  
Zwzględniając na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań  
istniejącej sieci elektroenergetycznej, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do  
robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór  
techniczny oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli.  
Sieć napowietrzna nN należy zinventaryzować we własnym zakresie.  
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:


- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigów, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odnowione kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.



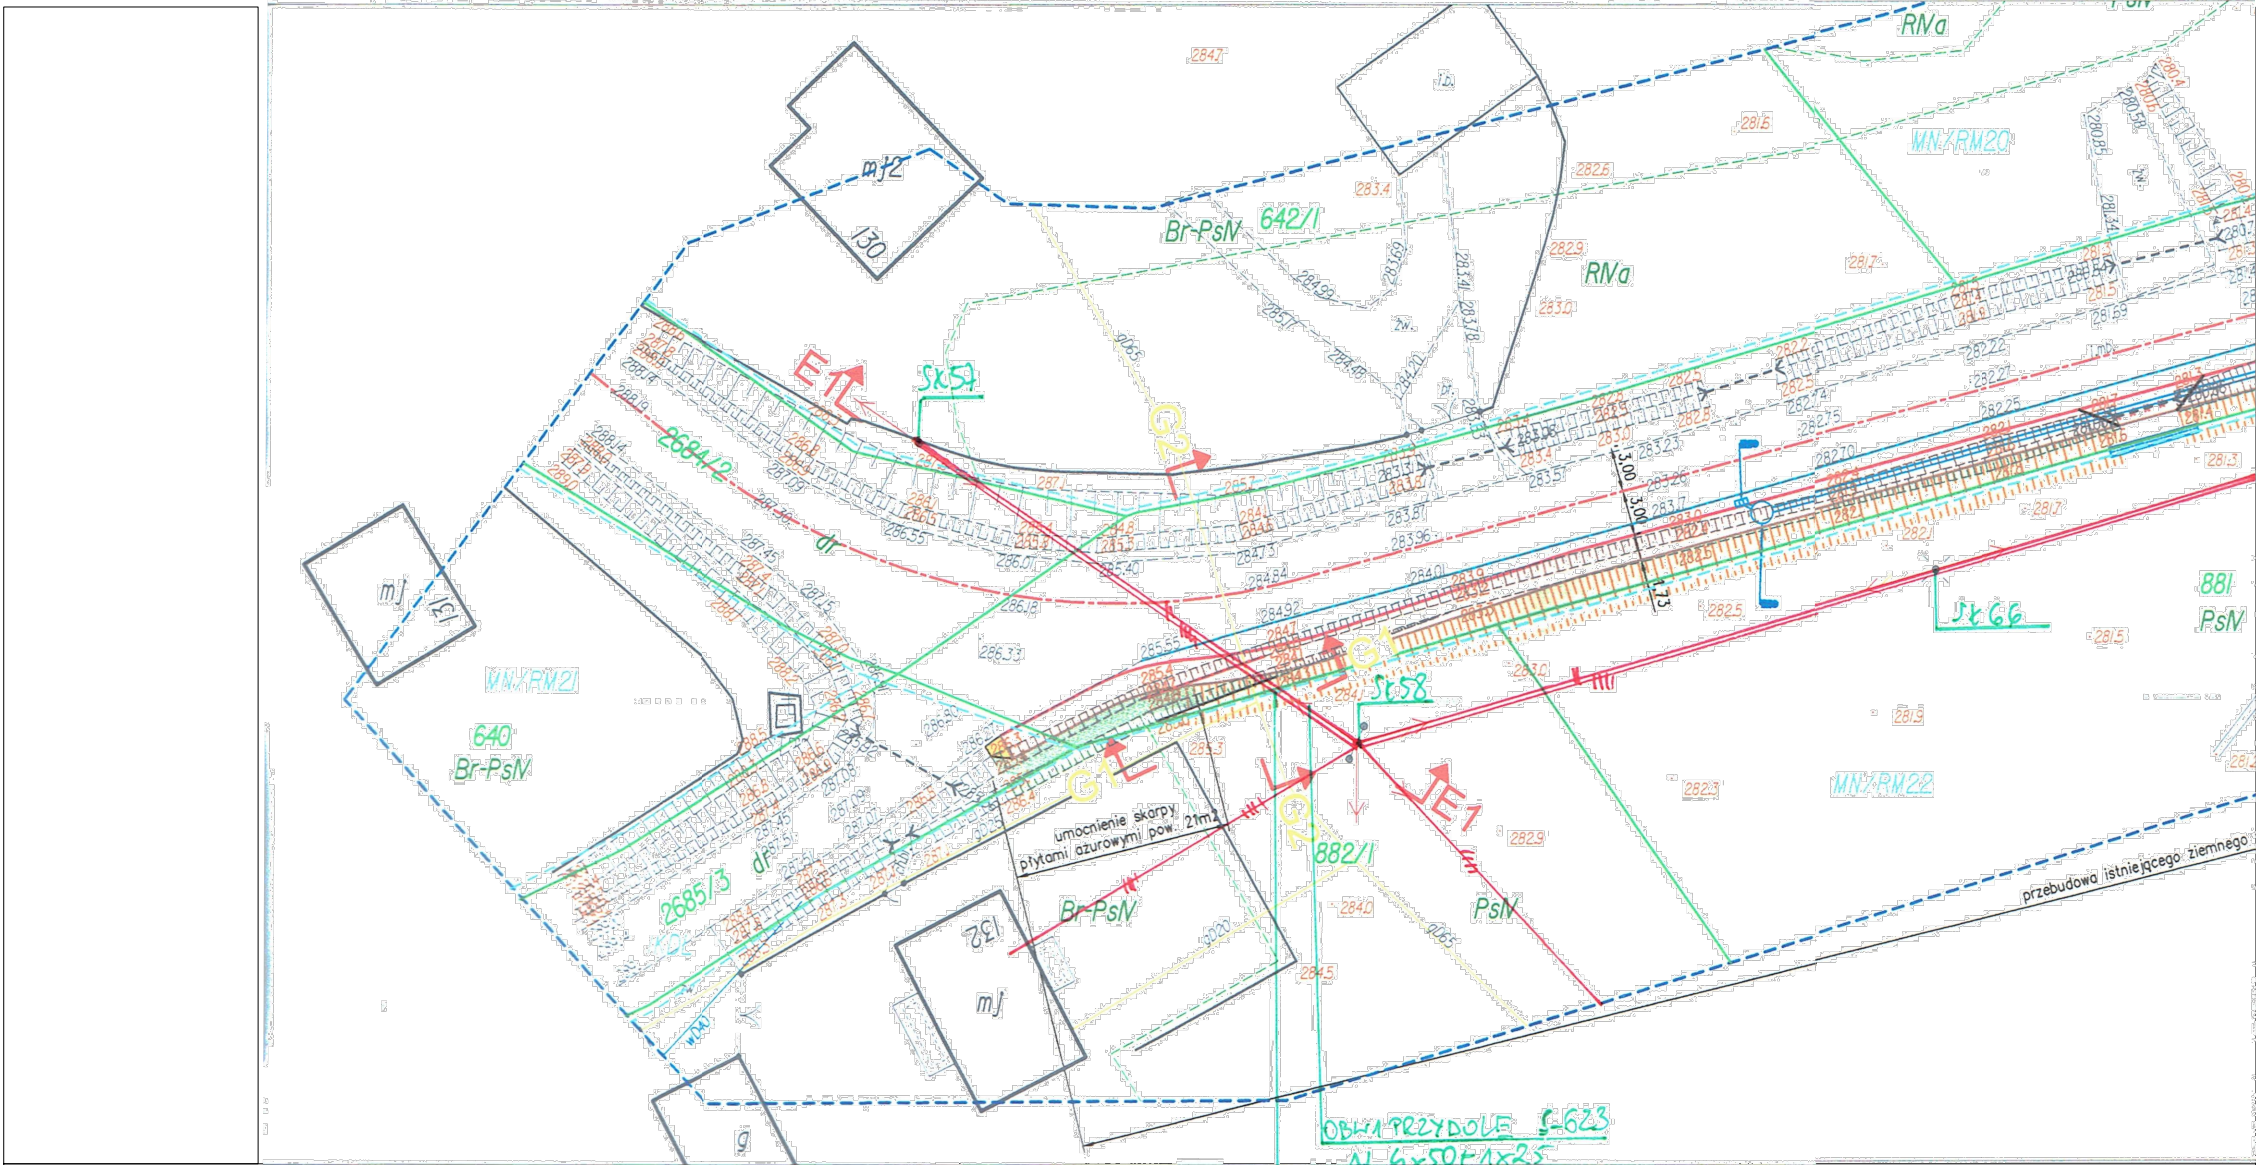


### Legenda planu sytuacyjnego:

**Istniejące zagospodarowanie terenu:**

- granica działek
- linie z MPZP
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa
- sieć elektryczna
- sieć wodociągowa
- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna


**Projektowane zagospodarowanie terenu:**

- nawierzchnia
- ścieżka rowerowa
- pobocze
- zjazd przez ścieżkę rowerową
- krawężnik betonowy
- obrzeże betonowe
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza / krawędź zjazdu
- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki
- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny kl. D400
- wpust deszczowy krawężnikowo-jezdniowy kl. D400
- kanał deszczowy z rur PP (polipropylen) SN8
- przykanalik z rur PP (polipropylen) SN8
- betonowe korytka odwodnieniowe wibroprasowane 40x50x25cm
- ściek liniowy typu ciężkiego z rusztem żeliwnym szer.20cm
- skarpa korony drogi
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10cm

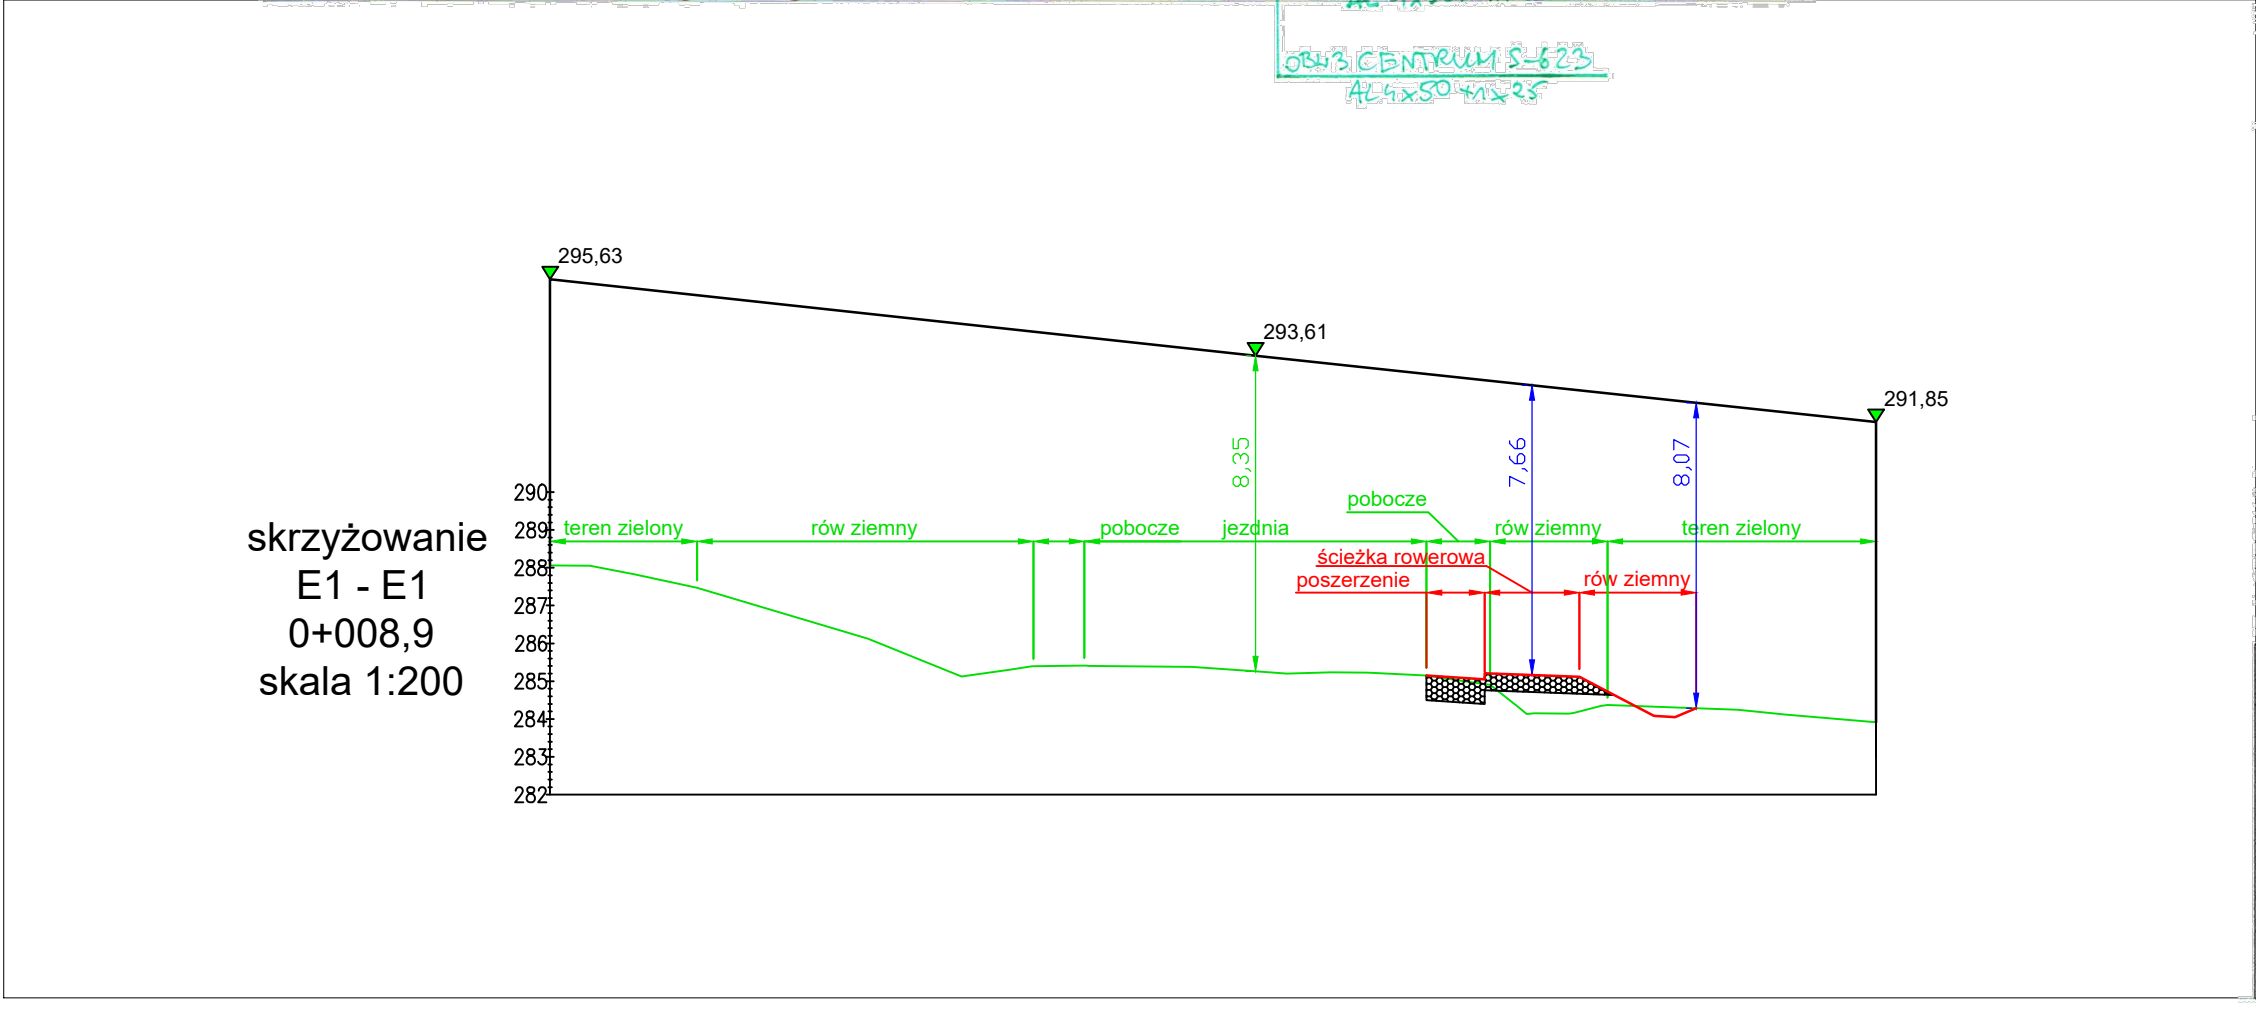

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Świecany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	<b>Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu</b>	Nr rys. <b>S-E1</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego: <b>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czermna na odcinku od działki nr 913 do działki nr 2685/3</b>		Skala <b>1:500</b>
Nazwa obiektu bud.: <b>ścieżka rowerowa, przepusty, rowy</b>		
Projektant: <b>mgr inż. Dominik Nigborowicz</b>		
Numer uprawnień bud.: <b>PDK/0375/PWOD/19</b>		
Data sporządzenia: <b>lipiec 2021r.</b>		



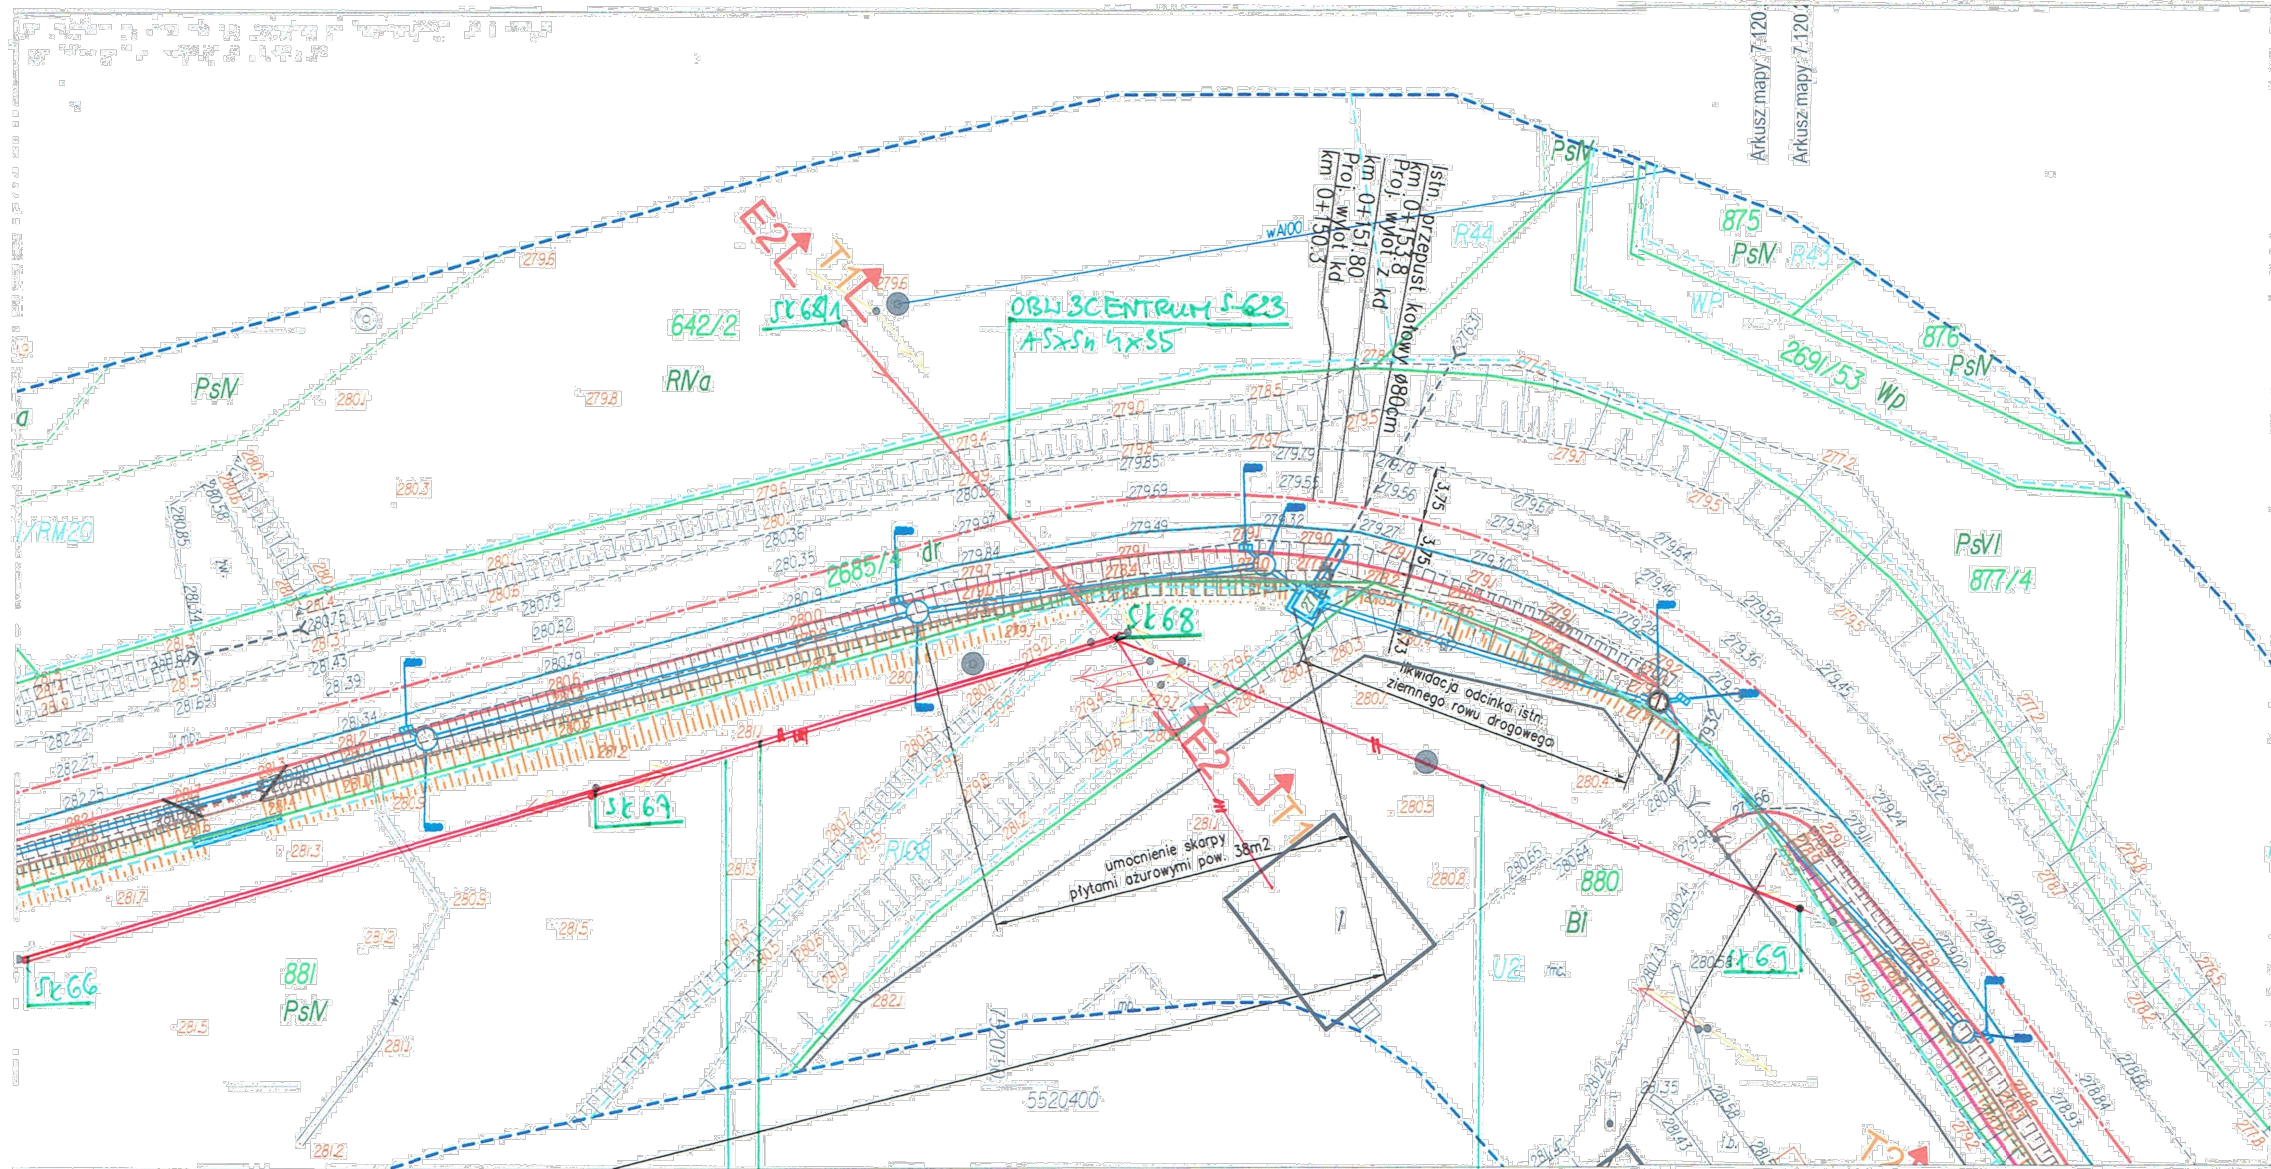


## Legenda planu sytuacyjnego:

### Istniejące zagospodarowanie terenu:


- granica działek
- linie z MPZP
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa
- sieć elektryczna
- sieć wodociągowa
- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

### Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia
- ścieżka rowerowa
- pobocze
- zjazd przez ścieżkę rowerową
- krawężnik betonowy
- obrzeże betonowe
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza / krawędź zjazdu
- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki
- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny kl. D400
- wpust deszczowy krawężnikowo-jezdniowy kl. D400
- kanał deszczowy z rur PP (polipropylen) SN8
- przykanalik z rur PP (polipropylen) SN8
- betonowe korytka odwodnieniowe wibroprasowane 40x50x25cm
- ściek liniowy typu ciężkiego z rusztem żeliwnym szer. 20cm
- skarpa korony drogi
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10cm



skrzyżowanie  
E2 - E2  
0+130,1  
skala 1:200

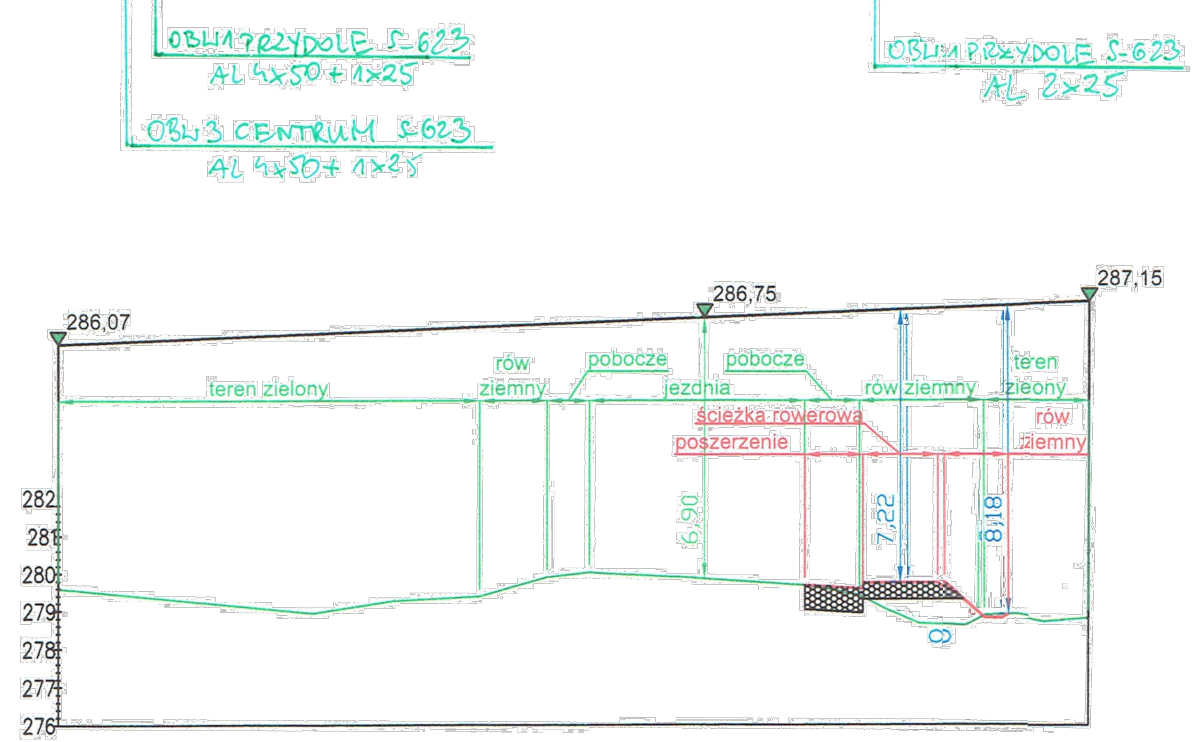

## Legenda przekroju:

- istn. zagospodarowanie terenu
- projektowane zagospodarowanie terenu
- głębokość/wysokość sieci pod/nad istn. zagospodarowaniem terenu
- głębokość/wysokość sieci pod/nad proj. zagospodarowaniem terenu

### Uwaga:


Szkic zwiśu linii sieci elektroenergetycznej sporządzono w oparciu o chmurę punktów portalu geoportal.gov.pl  
Podczas realizacji inwestycji objętej dokumentacją, pogorszeniu nie ulegnie skrajnia jezdni drogowej oraz zostanie zachowana co najmniej minimalna skrajnia nad projektowaną ścieżką rowerową.

### Oświadczenie:

Wszelkie zadania realizowane w ramach prowadzonych prac objętych wnioskiem w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z siecią elektroenergetyczną (w tym z przyłączami) będą realizowane na obecnie istniejącym poziomie terenu, bez istotnych zmian jej poziomów.

### Podpis projektanta:

*[Signature]*  
nr ewid. PDK/0375/PW-19

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku: <b>Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu</b>	Nr rys.	<b>S-E2</b>
		Skala	
Nazwa zamierzenia, budowlanego	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czermna na odcinku od działki nr 913 do działki nr 2685/3		
Nazwa obiektu bud.	ścieżka rowerowa, przepusty, rowy		
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz		
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19		
Data sporządzenia	lipiec 2021r.		