

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**

Wójt Gminy Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny

Wasz znak:
Nasz znak: **PSGKR.ZMSZ. 764.1121305.1.21**

Tarnów, 31.08.2021

Dot.: **Warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej dla inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czerмна na odcinku od działki nr 913 do działki nr 2685/3".**

W nawiązaniu do otrzymanego od Firmy DOMINIUM Dominik Nigborowicz wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:


1. Planowany zakres inwestycji koliduje z naszą czynną siecią gazową średniego ciśnienia wybudowaną z rur PE eksploatowaną przez Gazownię w Tuchowie o niżej wymienionych parametrach:
 - gazociągiem d_n75 wbudowanym w 1991r., który w przekroczeniu drogi na wysokości dz. nr 642/1 i 882/1 zabezpieczony jest stalową rurą ochronną DN 150,
 - gazociągiem d_n32 wybudowanym w 1991r., zlokalizowanym na dz. nr 882/1,
 - gazociągiem d_n75 wbudowanym w 1991r., który w przekroczeniu drogi na wysokości dz. nr 878 i 894 zabezpieczony jest stalową rurą ochronną DN 150,
2. Dla ww. odcinków sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.
3. Odległość pionowa mierzona od górnej tworzącej gazociągu / rury ochronnej na gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do nawierzchni projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni oraz fundamentów projektowanych krawężników, obrzeży, ścieków liniowych i dna rowu.
4. Odległość pozioma mierzona od bocznej ścianki gazociągu / rury ochronnej na gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m od skrajnego obrysu projektowanych wpustów deszczowych oraz betonowych studni kontrolnych.
5. Nawierzchnia w części nad siecią gazową (z wyjątkiem poprzecznych przekroczeń jezdni) winna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.

6. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidującą z planowaną inwestycją sieć gazową należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jej przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę.
7. W strefie kontrolowanej gazociągów zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągów w celach eksploatacyjnych.
8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Tuchowie, ul. Kopernika 5, 33-170 Tuchów, tel. 14 632 33 05.
9. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Tuchowie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
10. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Tuchowie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
11. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
12. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi: Mateusz Kozłowski tel. 48 14 632 33 37,

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

KOORDYNATOR
ds. Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Maciej Szymura

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny – 1 egz.


Otrzymują:

1x Adresat

1x F.P.H.U. „DOMINIUM” Dominik Nigborowicz, Świącany 460, 38-242 Skołyszyn + Załącznik nr 1

1x Gazownia w Tuchowie

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

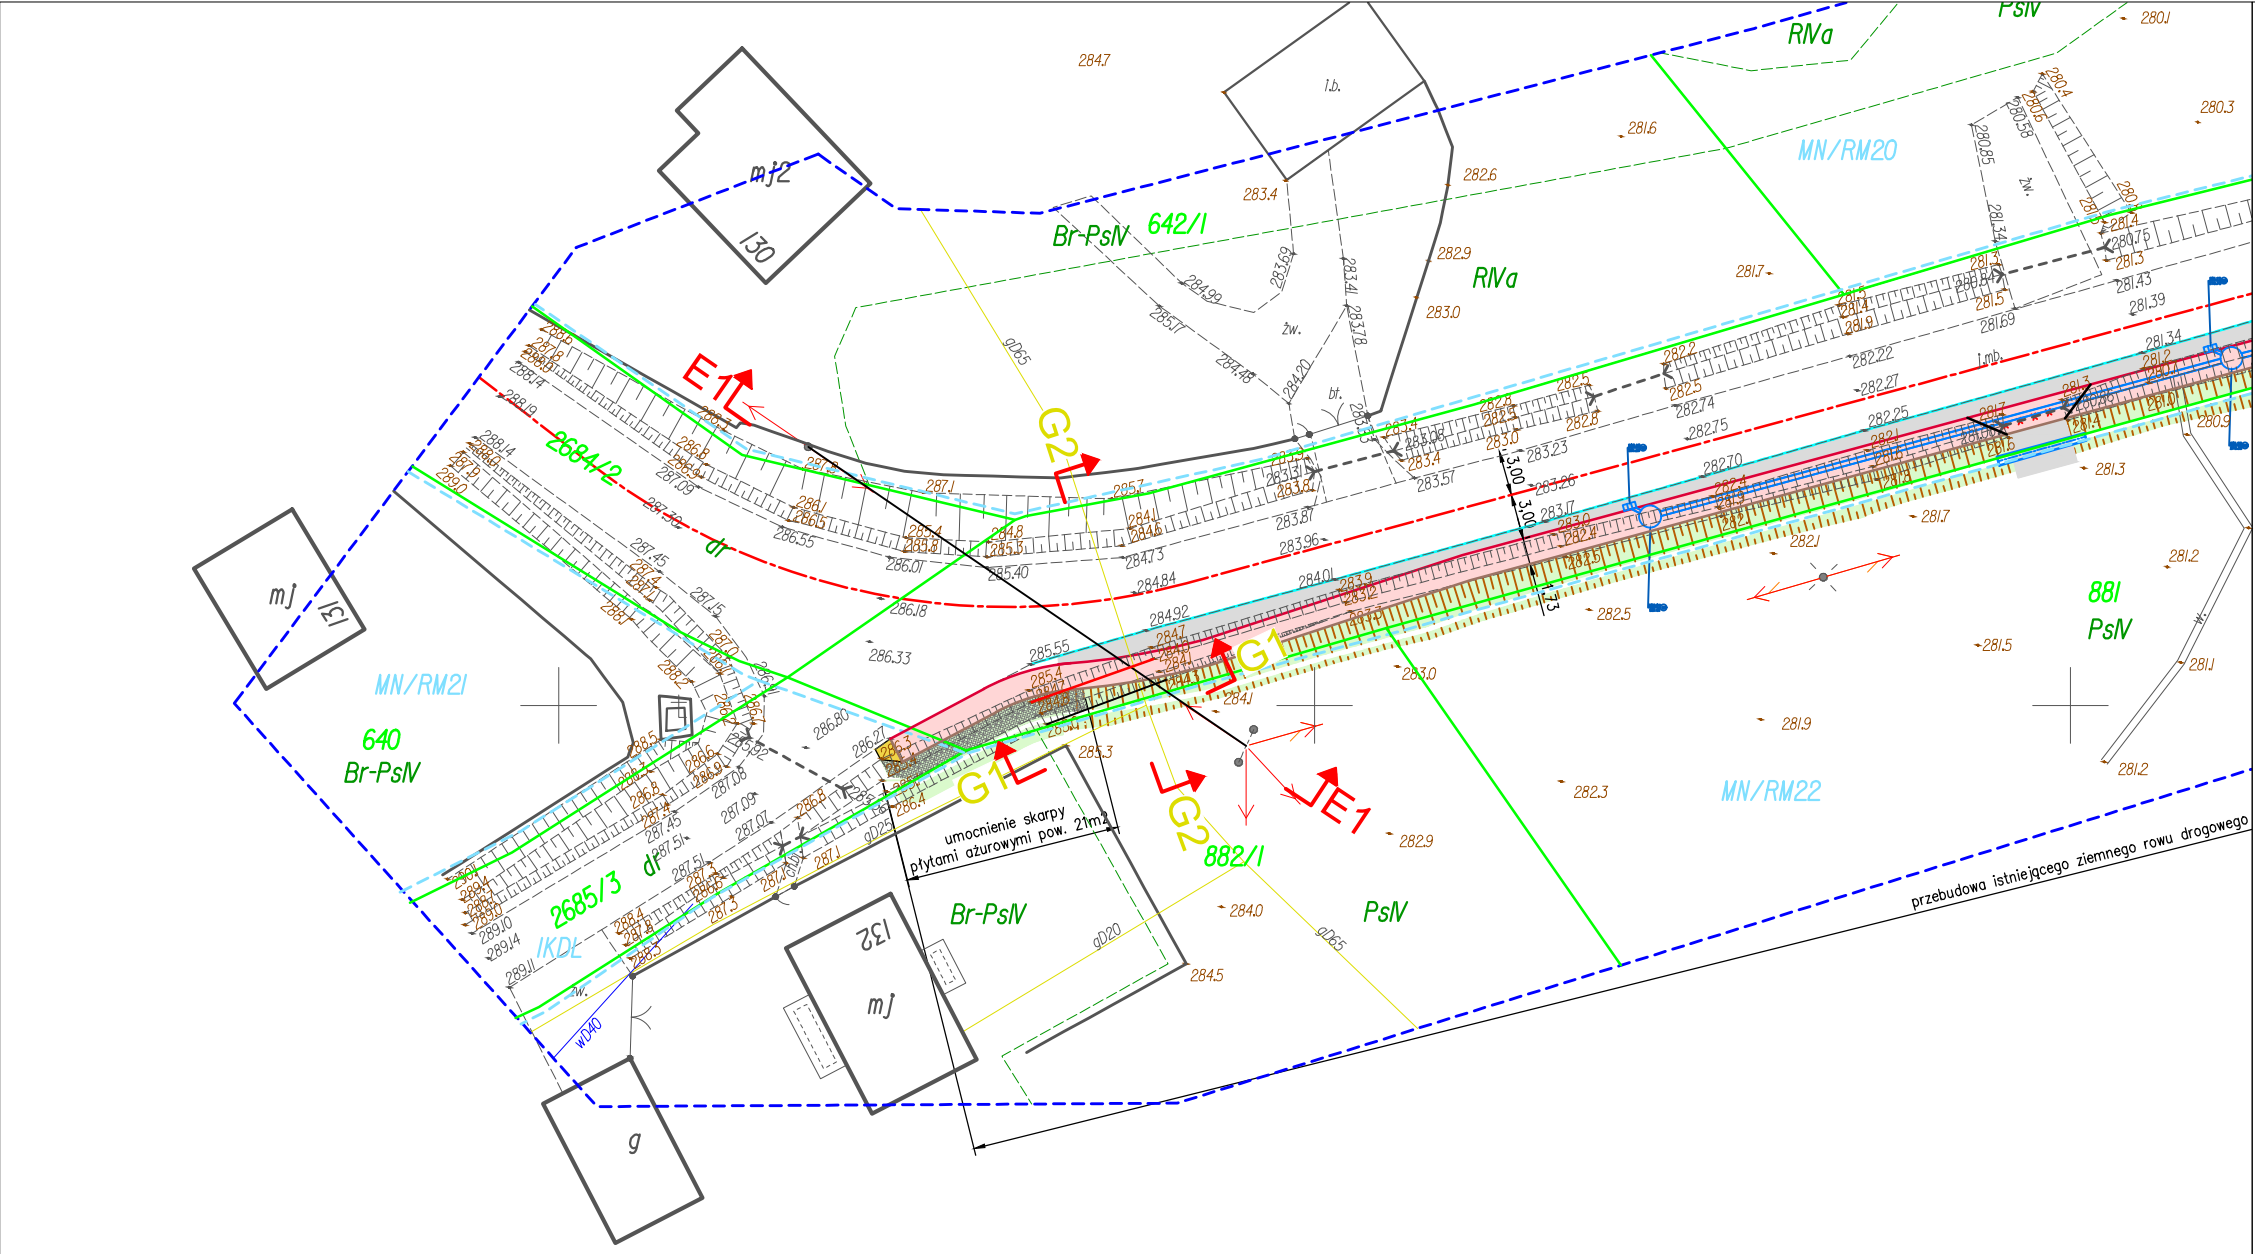



Legenda planu sytuacyjnego:

Istniejące zagospodarowanie terenu:

- granica działek
- linie z MPZP
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa
- sieć elektryczna
- sieć wodociągowa
- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia
- ścieżka rowerowa
- pobocze
- zjazd przez ścieżkę rowerową
- krawężnik betonowy
- obrzeże betonowe
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza / krawędź zjazdu
- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki
- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny kl. D400
- wpust deszczowy krawężnikowo-jezdniowy kl. D400
- kanał deszczowy z rur PP (polipropylen) SN8
- przykanalik z rur PP (polipropylen) SN8
- betonowe korytka odwodnieniowe wibroprasowane 40x50x25cm
- ściek liniowy typu ciężkiego z rusztem żeliwnym szer.20cm
- skarpa korony drogi
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10cm

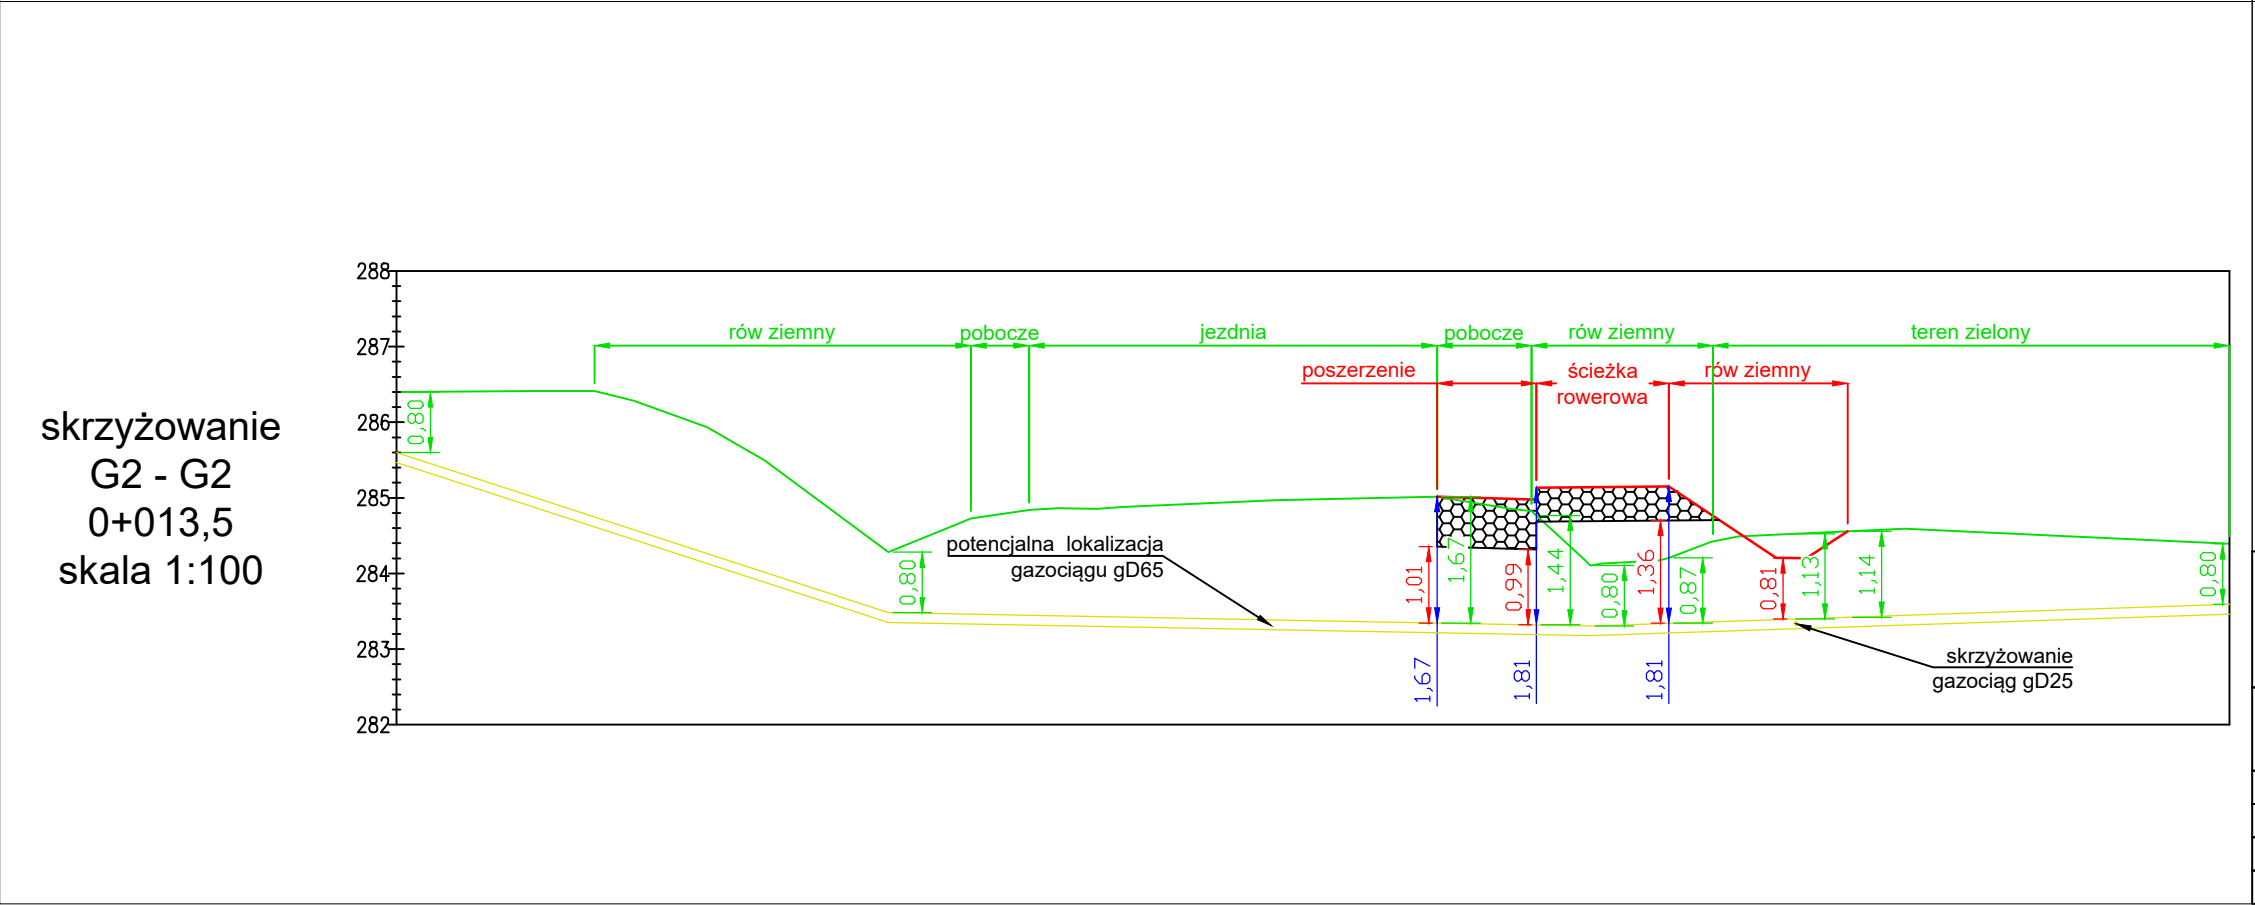

Legenda przekroju:

- istn. zagospodarowanie terenu
- projektowane zagospodarowanie terenu
- głębokość sieci pod istn. zagospodarowaniem terenu
- głębokość sieci pod proj. dolną warstwą konstrukcji
- głębokość sieci pod proj. zagospodarowaniem terenu

Załącznik nr 1.1
do pisma znak: PSC-KR.ZMSZ.764.112.1305.1.21
z dnia: 31.08.2021
/pocpis/

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku Skrzyżowanie z uzbrojeniem terenu	Nr rys.	S-G2
		Skala	1:500
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czermna na odcinku od działki nr 913 do działki nr 2685/3		
Nazwa obiektu bud.	ścieżka rowerowa, przepusty, rowy		
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz	Podpis 	
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19		
Data sporządzenia	lipiec 2021r.		