
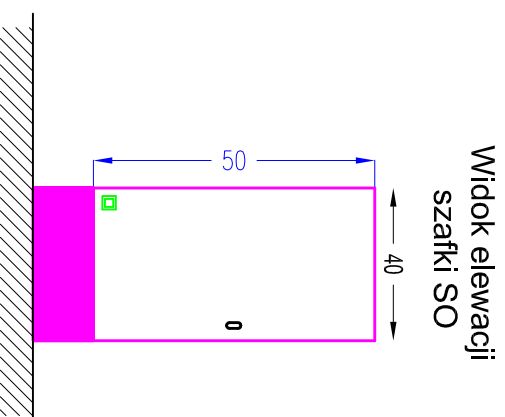


Rozmieszczenie aparatury w szafce SO

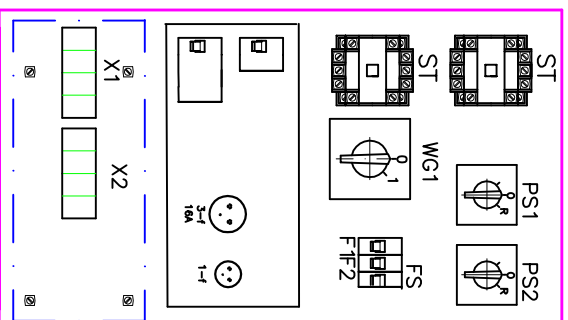

UWAGI:

Szafięg oświetlenia ulicznego SO montować jako wolnostojące

Szafięg SO wykonać w oparciu o typowe obudowy izolacyjne (II-KI, izolacji) prod.np. "EMITER" lub podobne.

Zestawienie wyposażenia:

WG – wyłęcznik 4625–91–PK(Dwu-biegowy w obudowie) "APATOR" szt1
ST – stycznik 40A4 (cewka 230V,50Hz) szt2
F1, F2 – zabezpieczenie obwodu oświetleniowego S301B16 szt2 w obudowie S4 "TAEL" szt 2
FS – zabezpieczenie obwodu sterowania S301B6 szt1
P5 – przełącznik sterowania LK-15 (3-bieg. A-0-R w obudowie) – wybór rodzaju
0-wyłączono, R-sterowanie ręczne (SPAMEL) szt2
X1, – listwę zasilającą LZM4*35 osłoniętą płytą izolacyjną kpl.2

Nazwa p/w	Sędzia	Licencjat	Inwestor	Prokurator	Data
Wyjazd szefki SO			Gmina Starzary 38-246 Starzary 521	mjr inż. Tomasz Phebus PKD/0144/P/OE/04	07/2021r.
			dz. nr ew. 920/2, 920/1 dpc. Ciermna, gmina Starzary pow. białowski	mjr inż. Wiesław Janusz PKD/0144/P/OE/05	3