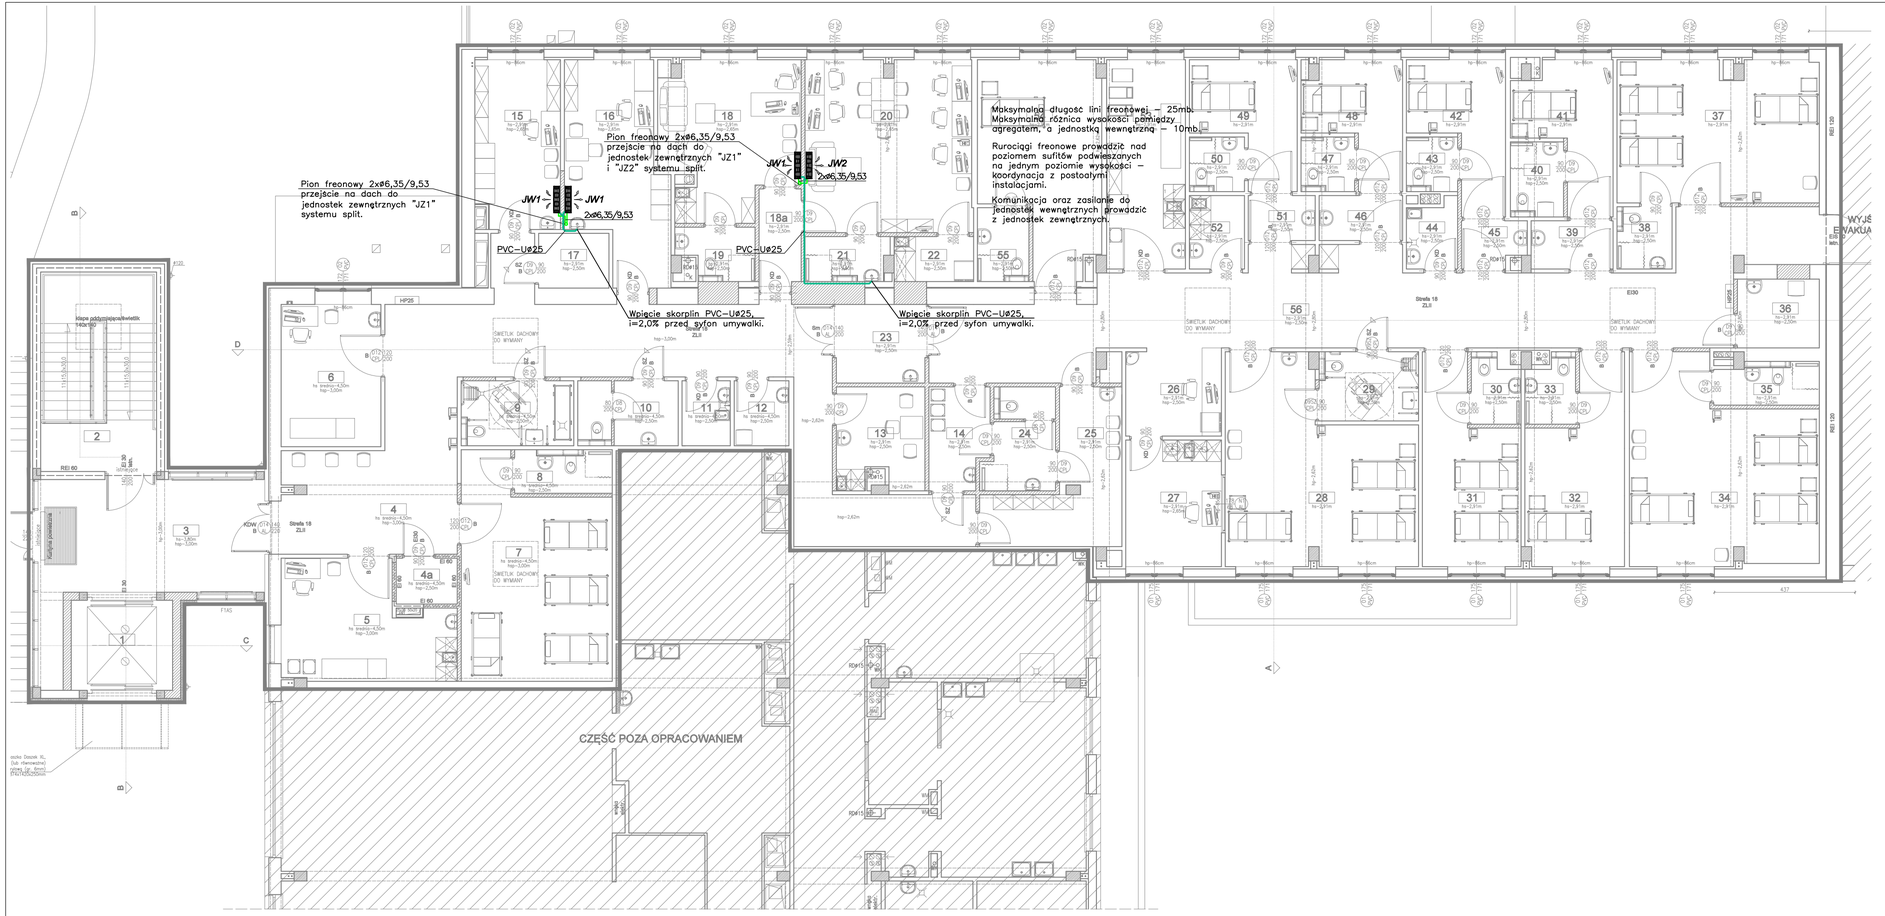
Pion freonowy 2xø6,35/9,53 przejście na dach do jednostek zewnętrznych "JZ1" i "JZ2" systemu split.
Pion freonowy 2xø6,35/9,53 przejście na dach do jednostek zewnętrznych "JZ1" systemu split.
JW1
JW2
2xø6,35/9,53
PVC-Uø25
Wpięcie skorplin PVC-Uø25, i=2,0% przed syfon umywalki.
Maksymalna długość linii freonowej – 25mb. Maksymalna różnica wysokości pomiędzy agregatem, a jednostką wewnętrzną – 10mb.
Rurociągi freonowe prowadzić nad poziomem sufitów podwieszanych na jednym poziomie wysokości – koordynacja z pozostałymi instalacjami.
Komunikacja oraz zasilanie do jednostek wewnętrznych prowadzić z jednostek zewnętrznych.
CZĘŚĆ POZA OPRACOWANIEM
Strefa 18 ZL II
Strefa 16 ZL II
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
DACH
DACH ZIELONY
DACH PŁASKI
OMIETUK DACHOWY DO WYMIANY
KDW
REI 60
REI 120
EI 30
EI 60
HP25
RD40
RD15
RD20
RD25
RD32
RD50
RD63
RD75
RD90
RD110
RD160
RD200
RD250
RD315
RD400
RD500
RD630
RD710
RD800
RD900
RD1000
RD1200
RD1400
RD1600
RD1800
RD2000
RD2200
RD2400
RD2500
RD2800
RD3000
RD3200
RD3500
RD3800
RD4000
RD4200
RD4500
RD4800
RD5000
RD5200
RD5500
RD5800
RD6000
RD6200
RD6500
RD6800
RD7000
RD7200
RD7500
RD7800
RD8000
RD8200
RD8500
RD8800
RD9000
RD9200
RD9500
RD9800
RD10000
RD10200
RD10500
RD10800
RD11000
RD11200
RD11500
RD11800
RD12000
RD12200