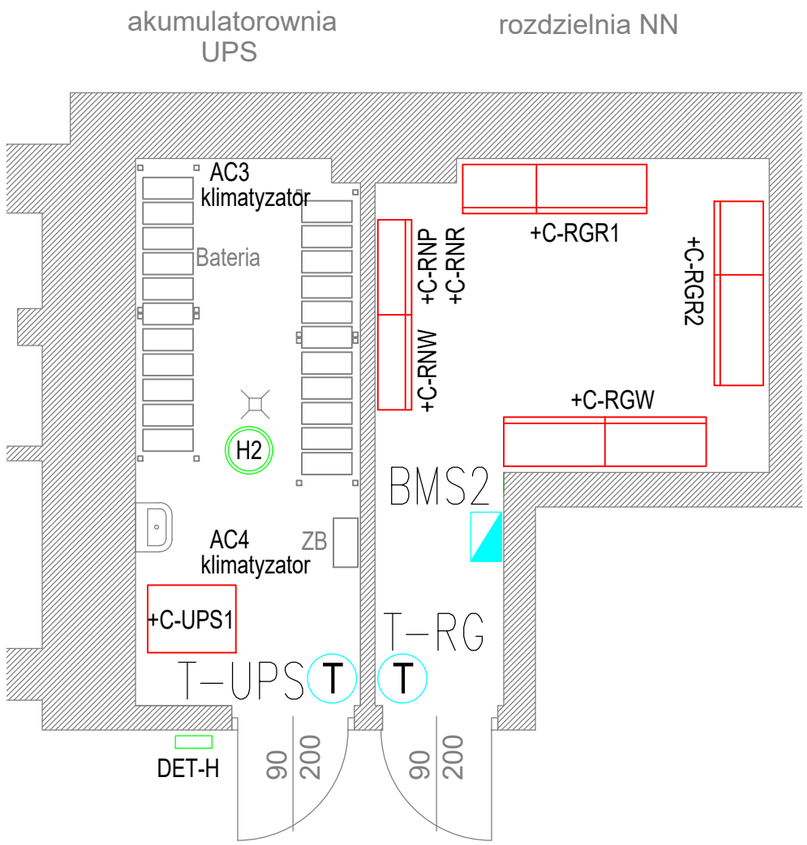


LEGENDA – BMS

Rozdzielnica / urządzenie elektryczne – wg opracowania branży elektrycznej

Szafka BMS

(T) Czujnik temperatury – pomieszczeniowy

UWAGA:
Symbole są naniesione schematycznie.
Przedstawiają przyporządkowanie do danego pomieszczenia i zasadność działania.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ELEKTRYCZNYCH BUDYNEK C:

+C-RGR1, +C-RGR2, +C-RGW - rozdzielnice transferowe 0,4kV

+C-RNP, +C-RNR, +C-RNW - rozdzielnice główne budynku C

+C-UPS1 - zasilacz UPS 30kVA 3P-3P typ HT30, prod. AROS - ISTNIEJĄCY

Bateria 64x120Ah - Baterie akumulatorów na stelażach 12V 120Ah AGM typ SBL 120-12i prod. SSB - ISTNIEJĄCE

ZB - podstawa bezpiecznikowa 2x NH00 w obudowie przeziernej - ISTNIEJĄCA

DET-H - centrala sygnalizacji detekcji wodoru

H2 - detektor H2

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

GENERALNY PROJEKTANT:
ŁEGPRZEM sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1
31 - 587 Kraków

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ:
OSET JERZY TRZEŚNIOWSKI
UL. RUSZNIKARSKA-DEPTAK 2/8
31-261 KRAKÓW
WWW.OSET.COM.PL

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	Przebudowa zasilania Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie oraz budowa budynku technicznego za dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obręb: 0047 Nowa Huta
INWESTOR:	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

nr proj	243-ZER	projektował	S. Chorąży
sprawdzał	J. Trześniowski	data	2023-06
nr upr.	MAP/0187/PWOE/08	data rewizji	-
branża	ELEKTRYCZNA		
faza	PROJEKT WYKONAWCZY		

rysunek: Budynek C
Lokalizacja BMS

rewizja: 0

nr rysunku: ZER_PW_E_032_00

opis rewizji: -