Szafa Serwera BMS

S-BMS

Projektant: mgr inż. Stanisław Chorąży

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Trześniowski

nr upr. MAP/0187/PWOE/08

Rewizja:	**00**	
Data:	2023-06	
Projektant:	SC	
Współpr:		
Sprawdził:	JT	

OSET
ul. Mokra 18C/1
30-690 Kraków
www.oset.com.pl
oset@oset.com.pl

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET
Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.

Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**

Nazwa strony: Strona tytułowa

Szafa BMS: **S-BMS**

Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**

Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr Projektu: OSET-243-22

Poprzednia strona 2 Następna strona

Liczba stron: 8

Strona: 1

Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony
1	Schemat zasilania głównego			3
2	Schemat - Switch			4
3	Schemat - Serwer			5
4	Widok zabudowy			6
5	Zestawienie części			7
6	Lista kablowa			9

Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony

Rewizja:	**00**	
Data:	2023-06	
Projektant:	SC	
Współpr:		
Sprawdził:	JT	

OSET

ul. Mokra 18C/1
30-690 Kraków
www.oset.com.pl
oset@oset.com.pl

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET
Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.

Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**


Nazwa strony: Spis treści

Szafa BMS: **S-BMS**

Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**

Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr Projektu: OSET-243-22

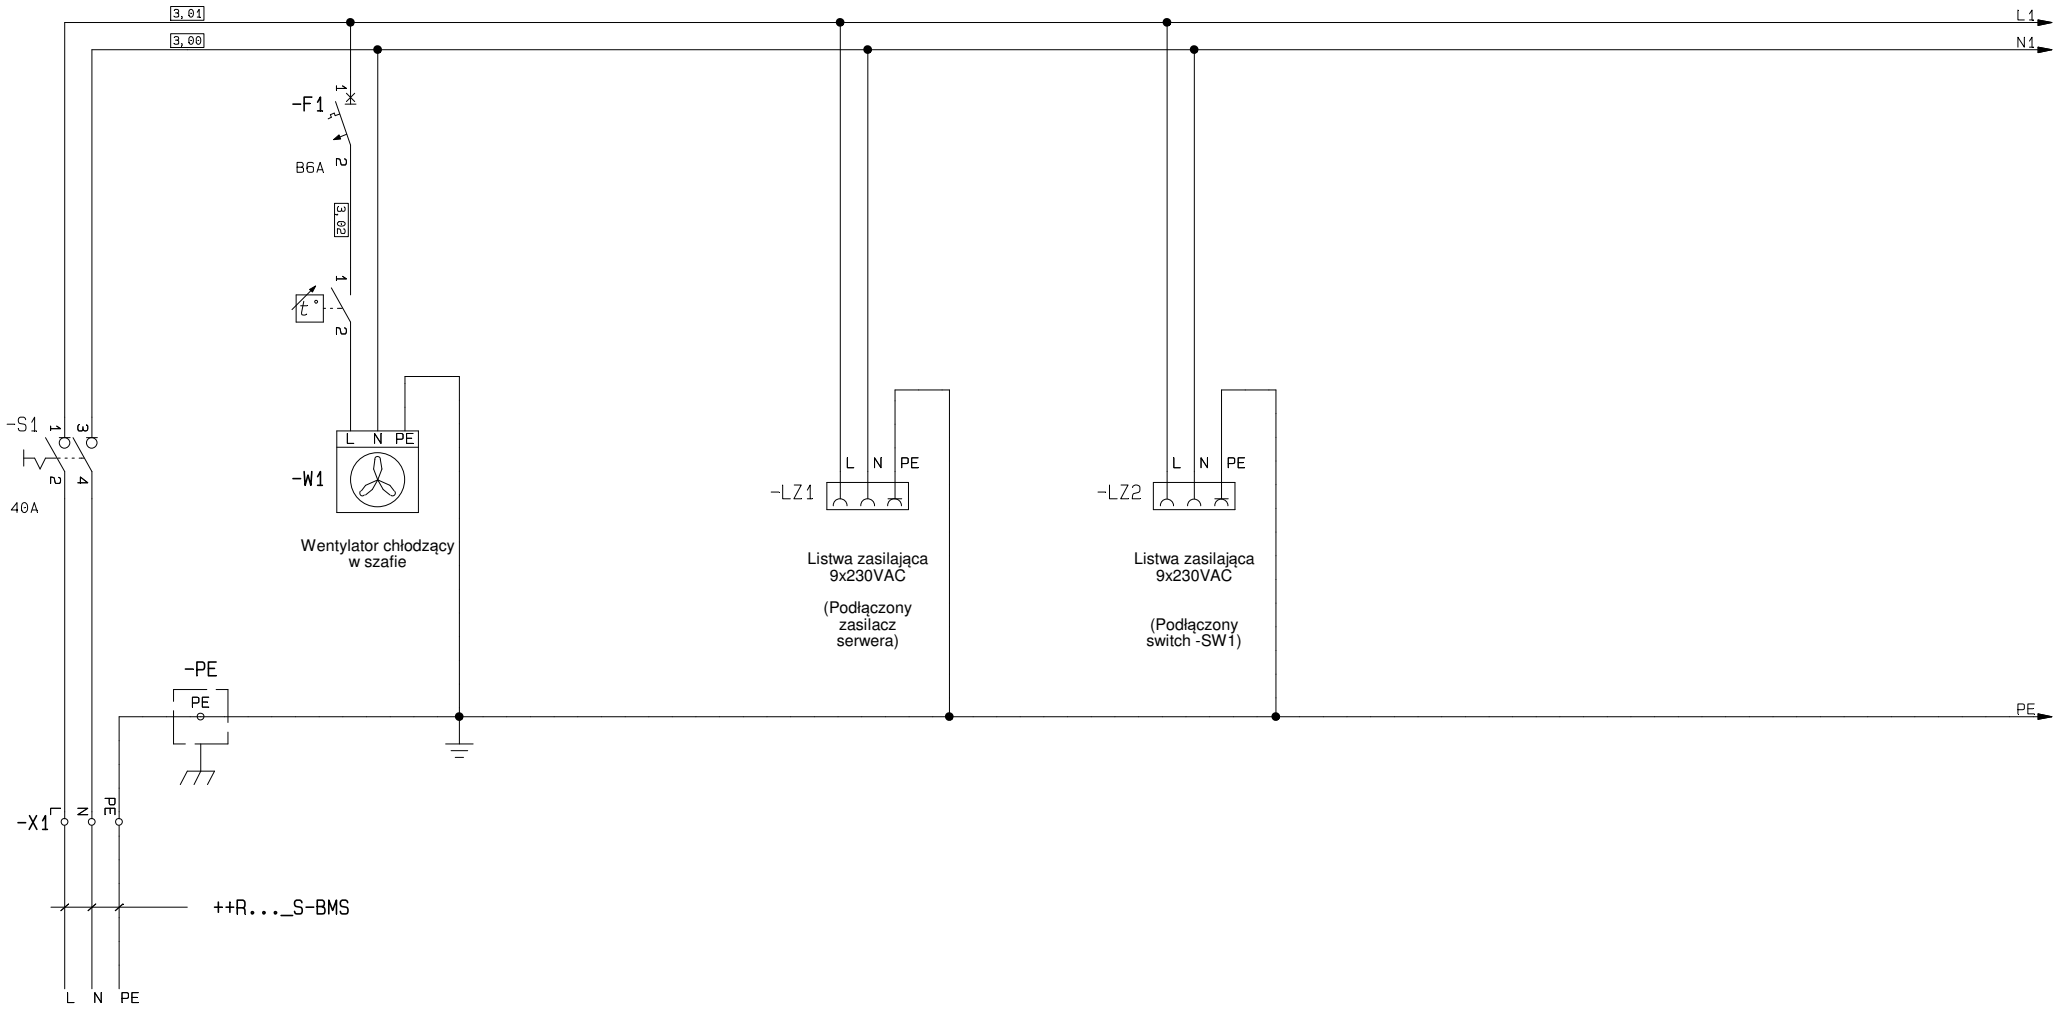

Zasilanie
gwarantowane

230VAC / 1f

1,5kW / 16A

Rewizja:	**00**	
Data:	2023-06	
Projektant:	SC	
Współpr:		
Sprawdził:	JT	

OSET
ul. Mokra 18C/1
30-690 Kraków
www.oset.com.pl
oset@oset.com.pl

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET
Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.

Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**

Nazwa strony: Schemat zasilania głównego

Szafa BMS: **S-BMS**

Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**


Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr Projektu: OSET-243-22

2 Poprzednia strona
4 Następna strona

Liczba stron: 8

Strona: 3

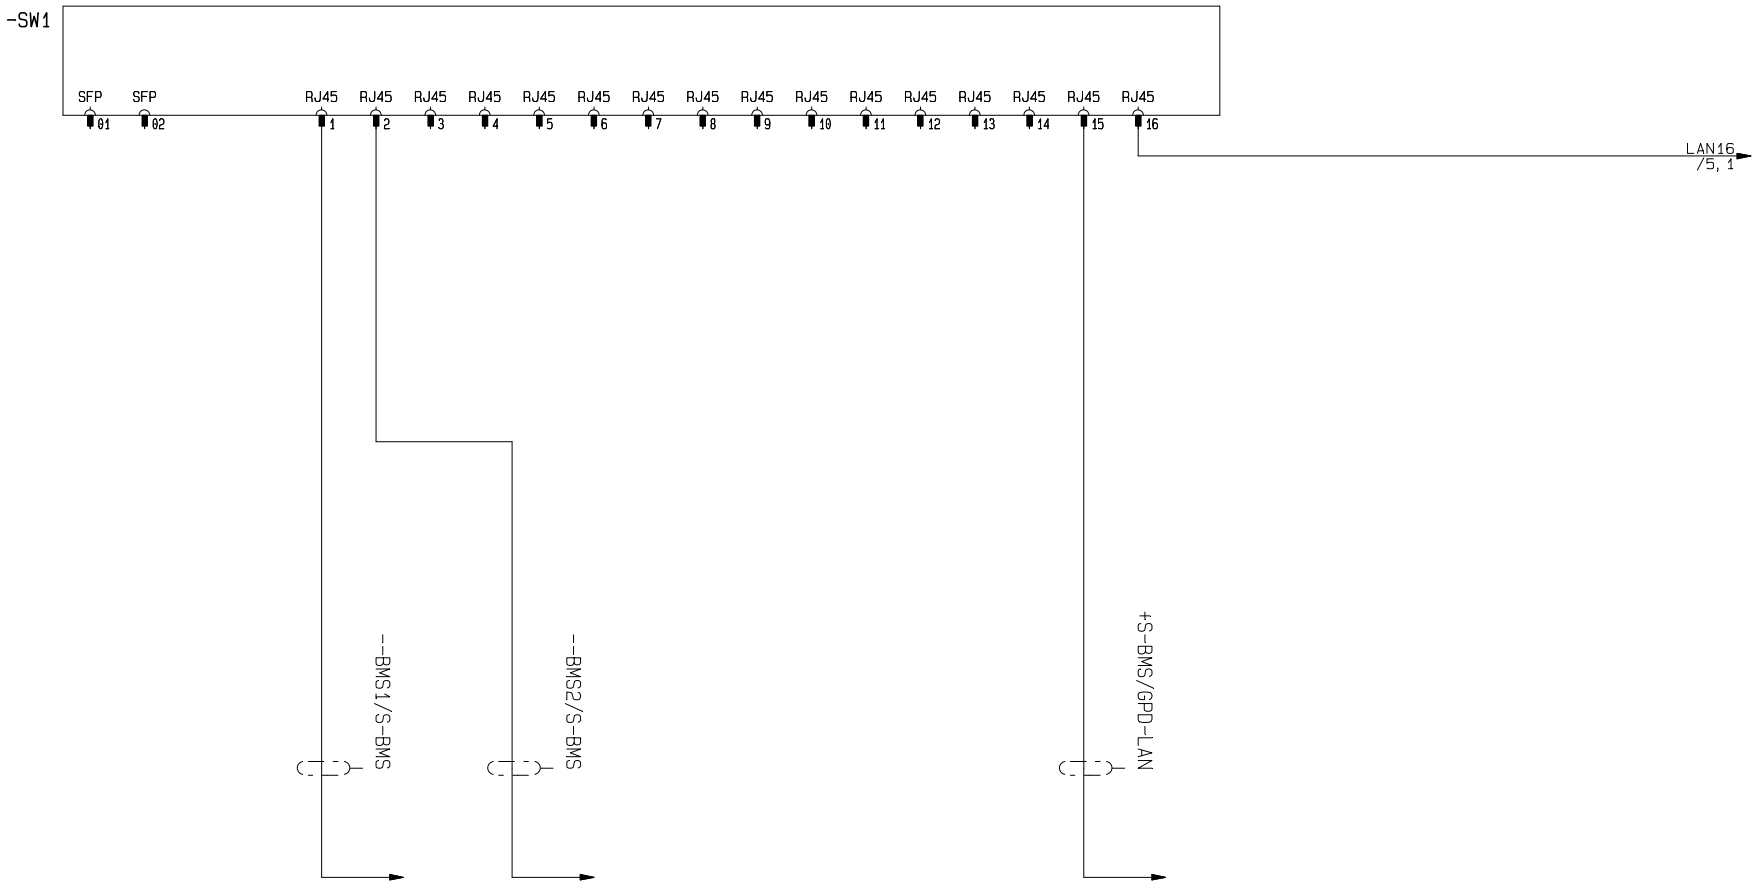

Rewizja:	**00**	
Data:	2023-06	
Projektant:	SC	
Współpr:		
Sprawdził:	JT	

OSET
ul. Mokra 18C/1
30-690 Kraków
www.oset.com.pl
oset@oset.com.pl

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET
Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.

Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**

Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nazwa strony: Schemat - Switch

Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**

Nr Projektu: OSET-243-22

3 Poprzednia strona
5 Następna strona

Szafa BMS: **S-BMS**

Liczba stron: 8



LAN-zew
GPD
(Internet-opcja)

Rewizja:	**00**	
Data:	2023-06	
Projektant:	SC	
Współpr:		
Sprawdził:	JT	

OSET
ul. Mokra 18C/1
30-690 Kraków
www.oset.com.pl
oset@oset.com.pl

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET
Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.

Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**

Nazwa strony: Schemat - Serwer

Szafa BMS: **S-BMS**

Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**


Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr Projektu: OSET-243-22

4 Poprzednia strona
6 Następna strona

Liczba stron: 8

Strona: 5

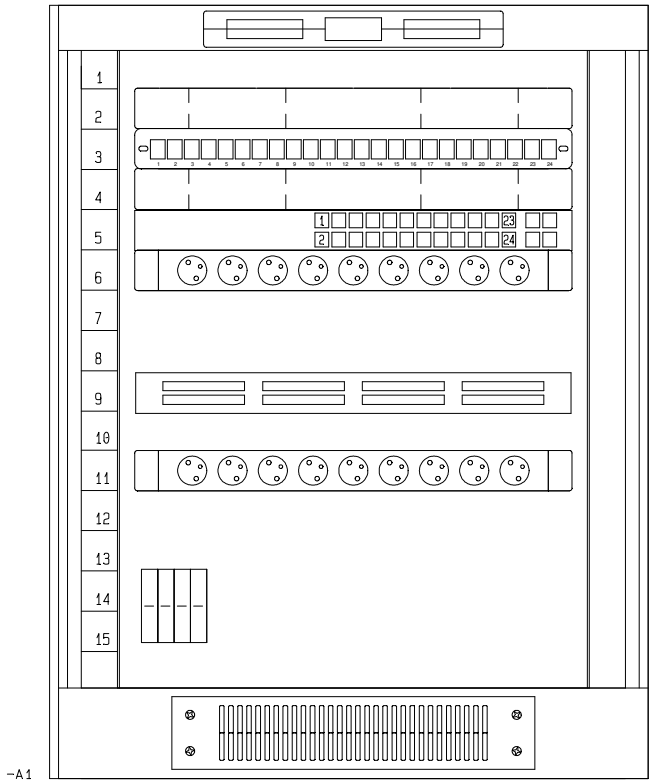

S-BMS

Wys x Szer x Gł
880 x 600 x 800

Szafa 19" 15U 780x600x800
plus cokół 100x600x800

Dane techniczne szafy:
-napięcie znamionowe gwarantowane:
230V,50Hz/TN-S
prąd znamionowy: 16A
prąd zwarciowy 1s: 6kA
-doprowadzenie kabli: od dołu
-ochrona przeciwporażeniowa:
szybkie wyłączenie zasilania

Rewizja:	**00**		OSET	ul. Mokra 18C/1 30-690 Kraków www.oset.com.pl oset@oset.com.pl	Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**		Nazwa strony: Widok zabudowy				Szafa BMS: **S-BMS**		
Data:	2023-06												
Projektant:	SC						Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**						
Współpr:					Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków		Nr Projektu: OSET-243-22	5 Poprzednia strona	7 Następna strona	Liczba stron: 8	**Strona:**	**6**	
Sprawdził:	JT		Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.										

Lp.	Ilość	Typ / Nazwa	Opis	Producent
1	2		Listwa zasilająca 19" 1U, 9x230VAC DIN49440, wtyk IEC320-C14	
		-LZ1,-LZ2		
2	1		Cokół szafy 19", 100x600x800	
		-A1		
3	2		Panel porządkujący (1U, 19")	
		-PP1,-PP2		
4	1		Panel krosowy 24xRJ45 kat.A (1U, 19"), czarny	
		-PK1		
5	16		Moduł RJ45 kat. 6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy	
		-MRJ1..-MRJ16		
6	1		Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem), RAL 7035 szary	
		-W1		
7	1		Szafa 15U, 780x600x800 (drzwi przednie blach/szkło), RAL 7035 szary	
		-A1		
8	1		Serwer (1U, 19")	
		-SERWER		
9	1		Switch zarządzalny1Gb, 16-port, (1U, 19"), 2 porty SFP	
		-SW1		
10	1		Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415V 6A (6kA) 'B'	
		-F1		
11	1		Rozłącznik izolacyjny 2P 415V 40A (6kA)	
		-S1		
12	1		2-przewodowa złączka przelotowa z dzwignią i przyciskiem; 6mm2; szara	
		-X1		
13	1		2-przewodowa złączka przelotowa z dzwignią i przyciskiem; 6mm2; niebieska	
		-X1		
14	1		2-przewodowa złączka przelotowa z dzwignią i przyciskiem; 6mm2; żółto-zielona	
		-X1		

Rewizja:	00	
Data:	2023-06	
Projektant:	SC	
Współpr:		
Sprawdził:	JT	

OSET
ul. Mokra 18C/1
30-690 Kraków
www.oset.com.pl
oset@oset.com.pl

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET
Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.

Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**

Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nazwa strony: Zestawienie części

Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**

Nr Projektu: OSET-243-22

6 Poprzednia strona
9 Następna strona

Szafa BMS: **S-BMS**

Liczba stron: 8

Lp.	Kabel	Do	Ozn.	Typ	Długość [m]	Położenie
1	++R..._S-BMS	Zasilanie gwarantowane	R...	-	-	/3,2
2	+S-BMS/GPD-INT	LAN-zew GPD (Internet-opcja)	GPD2	FTP kat.6	-	/5,8
3	+S-BMS/GPD-LAN	LAN-wew GPD	GPD1	FTP kat.6	-	/4,9
4	--BMS1/S-BMS	LAN Szafka BMS1	BMS1	FTP kat.6	-	/4,5
5	--BMS2/S-BMS	LAN Szafka BMS2	BMS2	FTP kat.6	-	/4,6

Rewizja:	**00**
Data:	2023-06
Projektant:	SC
Współpr:	
Sprawdził:	JT

OSET
ul. Mokra 18C/1
30-690 Kraków
www.oset.com.pl
oset@oset.com.pl

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy OSET
Udostępnianie i powielanie n/n dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.

Nazwa Rysunku: **SCHEMAT_SZAFKI_S-BMS**

Obiekt: Szpital im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nazwa strony: Lista kablowa

Nr Rysunku: **ZER_PW_E_043**

Nr Projektu: OSET-243-22

7 Poprzednia strona
Następna strona

Szafa BMS: **S-BMS**

Liczba stron: 8