


SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DETEKCJI METANU

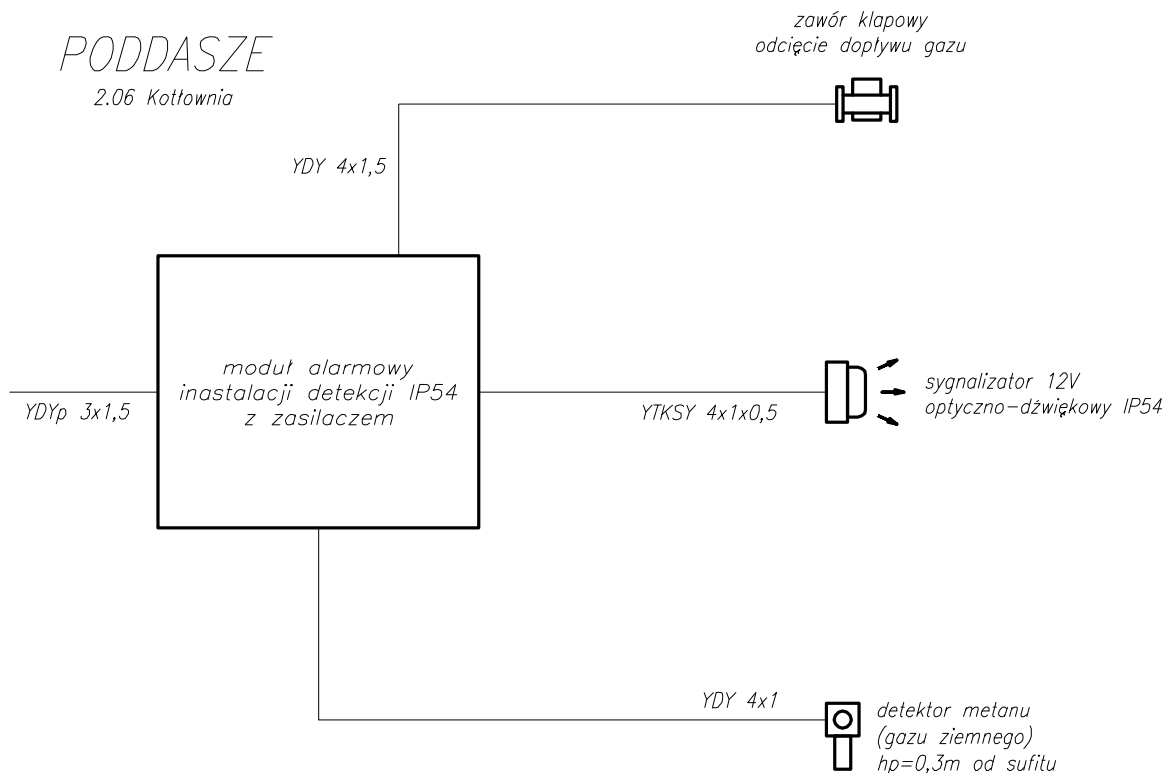

Uwagi:

1. Moduł alarmowy wykonany w obudowie natynkowej IP54.
2. Montaż detektora nie niżej niż 0,3m od poziomu sufitu.
3. Sygnalizator optyczno-dźwiękowy montować przed wejściem do klatki na poziomie parteru.

PROFORMA ARCHITEKTURA
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
UL. CHOPINA 25/10 30-069 KRAKÓW
FAX: 12 4435375 TEL. 12 353712, 607916627

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| OBIEKT: | BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. | | |
| INWESTOR: | URZĄD GMINY W SZERZYNACH SZERZYNY 521 38-246 SZERZYNY | | |
| ADRES BUDOWY: | GMINA: SZERZYNY 121616_2 OBREB: SZERZYNY 0001 DZIAŁKA NR: 1212/4 | | |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | | |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. JACEK BARAN UPR.BUD. MAP/0081/P00E/05 | PODPIS: | |
| SPRAWDZAJĄCY: | MGR INŻ. PAWEŁ KOPYCIŃSKI UPR.BUD. MAP/0378/P00E/08 | PODPIS: | |
| SKALA: 1:--- | DATA: WRZESIEŃ 2015 | STADIUM: PROJ. WYK. | BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| RYSUNEK: | | | NUMER: |
| SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DETEKCJI METANU | | | E-10 |