


LEGENDA:

- Proj. instalacja co, zasilanie podejście do rozdzielaczy
  - Proj. instalacja co, powrót podejście do rozdzielaczy
  - Proj. instalacja co, zasilanie podejście do grzejników
  - Proj. instalacja co, powrót podejście do grzejników
  - Proj. instalacja c.t. zasilanie
  - Proj. instalacja c.t. powrót
  - Proj. grzejnik płytowy "V" higieniczny 30V-600
- Typ zaworu  
termostatycznego/nastawa/srednica nominalna
- Typ zaworu  
równowazacego/nastawa/srednica nominalna
- Nastawa na zaworze termostatycznym
- Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia strata ciepła
- 015 x 20 x 3**  
**Wyw.: 1487 W**

R1

- UWAGA!
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. do której zaprojektowano włączenie.
  - Nastawa na projektowanych grzejnikach oraz zaworach równowazających dobrać projektowanego przepływu oraz straty ciśnienia. Przed wpięciem do istniejącej instalacji należy dokonać pomiaru przepływu na istniejących zaworach równowazających.
  - Po wpięciu do istniejącej instalacji odcas (projektowana + istniejąca) należy wyregulować na zaworach równowazających dla wymaganego przepływu.
  - W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wybrać się zapadło na zastosowanie innego producenta rozważań technicznych pod warunkiem zapewnienia równowazanych parametrów technicznych lub lepszych.
  - Przy przejściu przez ściany, strapy stanowić oddzielenie p.p.poz. należy zastosować typowe przejścia p.p.poz.
  - Instalację c.o. do rozdzielaczy prowadzić pod stropem/w przestrzeni sufitów podwieszanych, podejścia od rozdzielaczy do grzejników w warstwach posadzki. Wszystkie grzejniki podłączyć rurą Ø16x2,00.

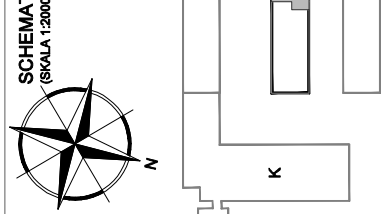

STADIUM		Projekt wykonawczy	
BRANZA		SANITARNA	
NAZWA OBIEKTU		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIAŁE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr. 2174/220 obręb Suwałki	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT DACHU - INSTALACJA C.O.	
SKALA RYSUNKU		CO-2	
PROJEKTANT		mgr inż. ADAM LAL	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. KARINA LEITNER	
DATA SPORZĄDZENIA		15.12.2020	
INWESTOR		Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		WAW	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY		UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
NR STRONY		1	