


pietro l

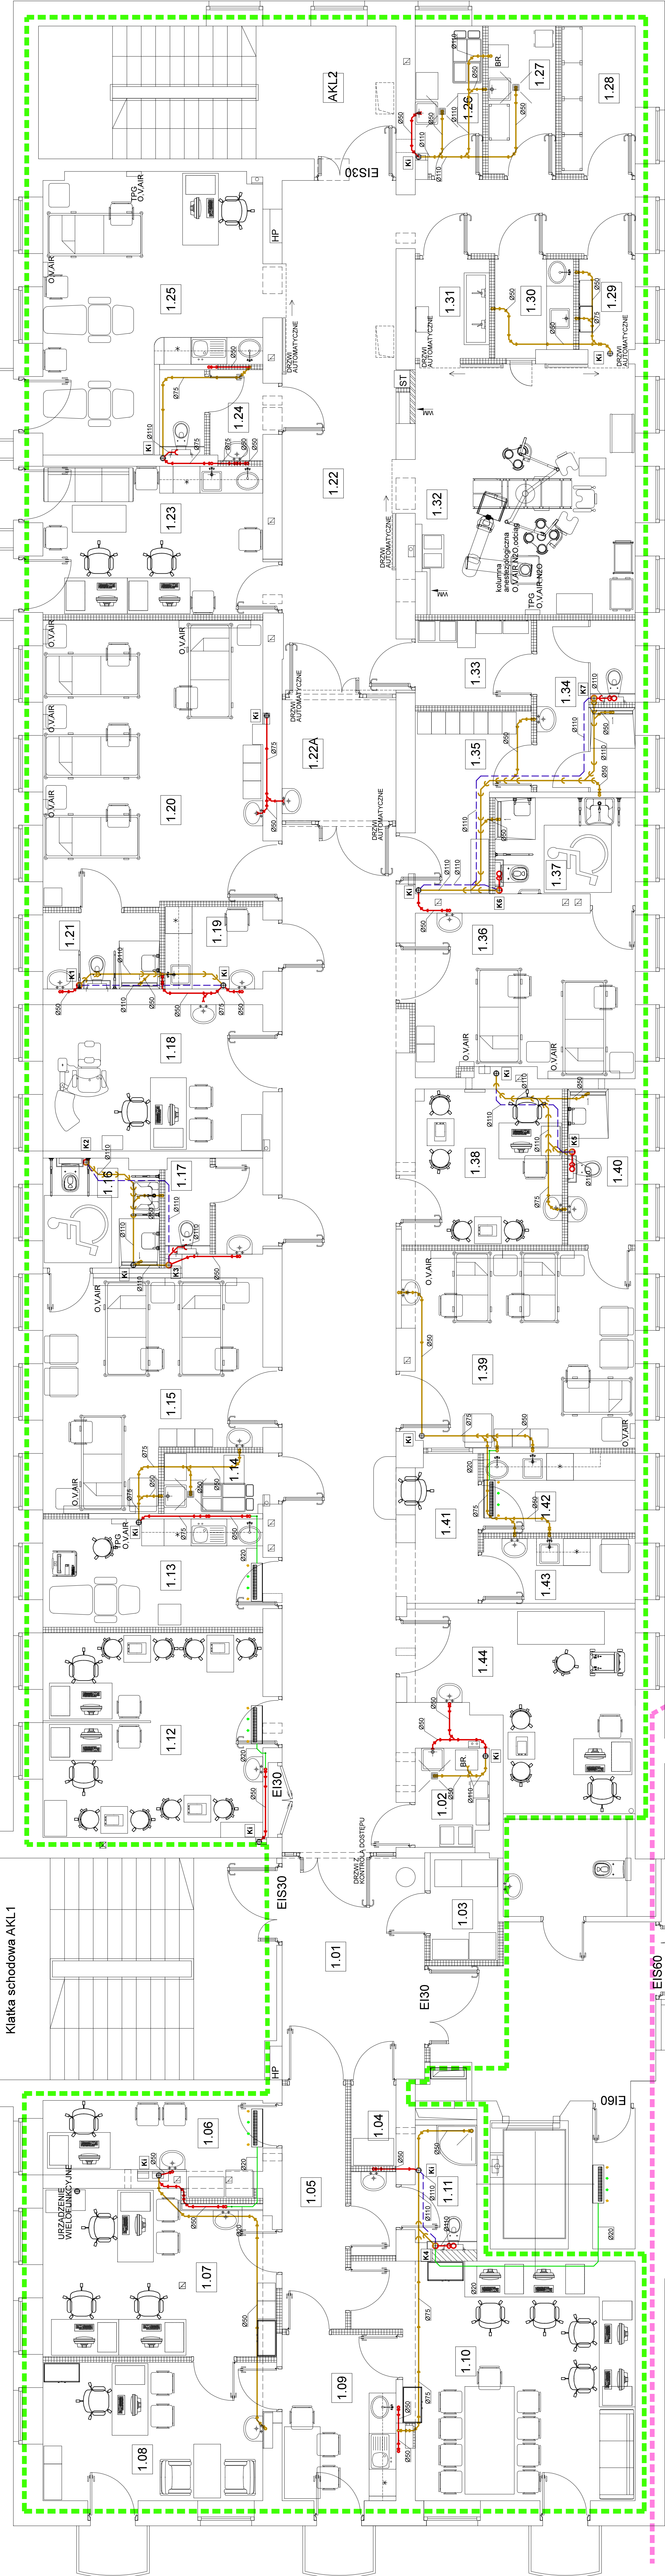

GRANICA STREFY POŻAROWEJ

nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m ²
101	kuchnia	73,82
102	budowlak	3,92
103	magazyn leków	3,99
104	magazyn leków	7,18
105	magazyn leków	3,99
106	położniopielęgniarski oddział	9,08
107	sektariat	10,31
108	gabinet cytologa	16,64
109	położniopielęgniarski oddział	9,4
110	gabinet cytologa	2,6
111	położniopielęgniarski oddział	5,01
112	pracownia laboratorysta-trawiczenia angiograficzna	21,85
113	gabinet diagnostyczno - zabiegowy	11,83
114	pomieszczenie porządkowe	3,24
115	magazyn leków	3,24
116	magazyn leków	6,19
117	szkolenia pacjentów	6,19
118	wejście	1,19
119	gabinet badań cieniomy	10,38
120	anek kuchenny	4,28
121	magazyn leków	4,28
122	magazyn leków	4,42
123	szkolenia pacjentów	7,12
124	szkolenia pacjentów	7,12
125	szkolenia pacjentów	37,78
126	komunikacja	17,64
127	położniopielęgniarski oddział	26,39
128	przebieganie pacjentów	26,39
129	pomieszczenie porządkowe	4,81
130	magazyn sprzętu	4,94
131	magazyn sprzętu	5,43
132	magazyn sprzętu	5,43
133	magazyn sprzętu	3,61
134	przebieganie pacjentów	3,75
135	przebieganie pacjentów	27,74
136	szkolenia pacjentów	4,91
137	szkolenia pacjentów	8,37
138	szkolenia pacjentów	8,37
139	położniopielęgniarski oddział	17,59
140	szkolenia pacjentów	6,89
141	gabinet badań cieniomy	11,8
142	położniopielęgniarski oddział	22
143	położniopielęgniarski oddział	22
144	punkt pielęgniarski	5,34
145	punkt pielęgniarski	5,34
146	pomieszczenie przyprawowe	4,99
147	położniopielęgniarski oddział	4,86
148	pracownia USG i pola widzenia	17,24
149	pracownia USG i pola widzenia	17,24
150	pracownia USG i pola widzenia	594,82

LEGENDA:

- istniejący pion kanalizacji sanitarnej
- projektowane piony kanalizacji sanitarnej
- projektowana kanalizacja sanitarla
- projektowana kanalizacja sanitarla w pod stropem niższej kondygnacji
- projektowana odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

UJWAGI:

1. uwagi na zabudowę instalacji pomp kanalizacji sanitarnej zostają
należnie na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej,
2. w razie wystąpienia rozbieżności należy w trakcie wykonywania robót
skorygować podłożenia poszczególnych przyporów po konsultacji z
projektantem,
3. prowadzić w kanale, szachtach, zabudowach GK oraz w
budowlach ściennych,
4. uroślągnięć za pomocą systemów obejm z składziną EPDM,
skropleniową lub płonową za pomocą syfonów,
5. przejścia ruroułogów przez ściany oraz stropy wykonaw w rurach
ociekających.

[illegible]